

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 24.10.2025

Provedeno dle mezinárodní normy:

Číslo zákazníka/projektu.: /

### Projektant/montážní firma:

Společnost: ZŠ Mařádkova


Název: Tělocvična

Ulice: Opava, Mařádkova 15

PSČ: 746 01

Telefon:

Bezejmenná

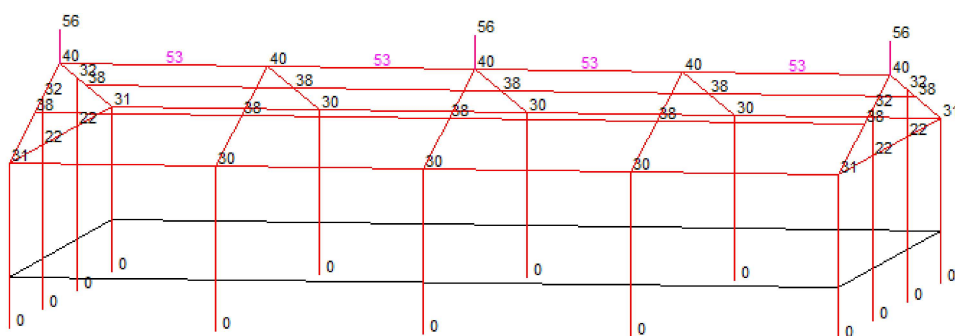

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka:

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

### Projekt:

Číslo projektu:

Název projektu:

Ulice:

PSČ: --

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

$k_m$  - Izolační hodnota  $k_m$ : 0.5

Úroveň potenciálu: -3 m

Max. dostatečná vzdálenost 53 cm