


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

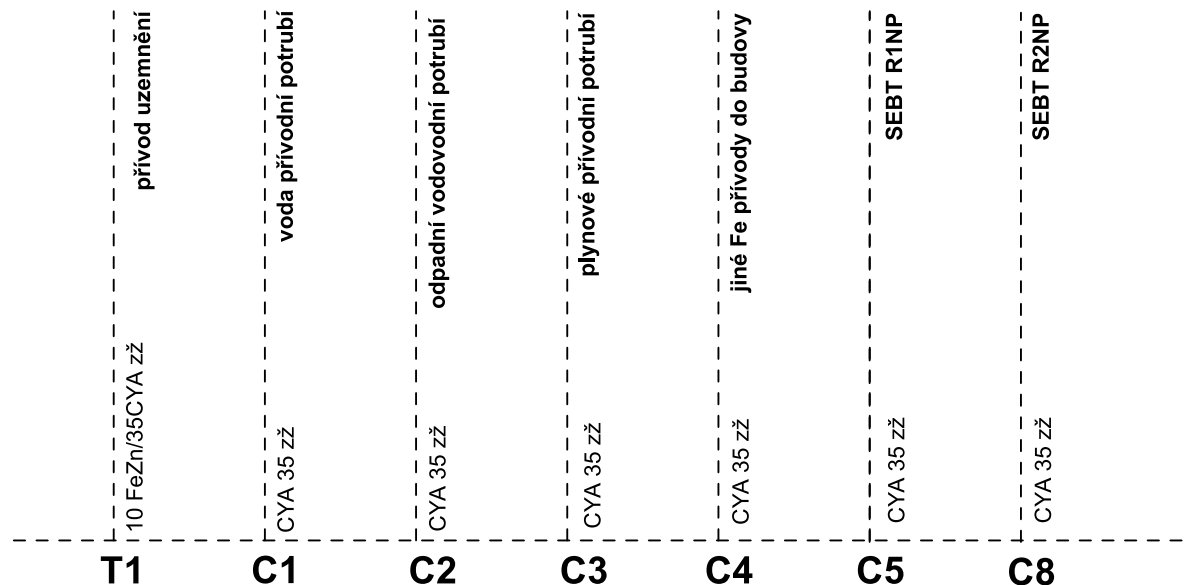

MET - hlavní uzemňovací svorka / čl.542.4 ČSN 332000-5-54 ed.3/

UPOZORNĚNÍ :
 Veškeré přívody a odvody na MET musí být správně
 očíslovány za účelem následných revizí elektro !

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN - C - S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL				
Stavba : ZŠ MAŘÁDKOVA - HALA - REKONSTRUKCE Mařádkova 518/15, Předměstí, 746 01 Opava, parc.č. 45/4, Opava - Předměstí				Č.zakázky: DPS
Stavebník : Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava				Datum: 10/2025
Výkres: ELEKTROINSTALACE - montážní schéma RE, MET				Měřítka: A4
				Č.výkr.: D.1.2.5 - 02.01