


RSTV rozváděč světelný tělocvičny

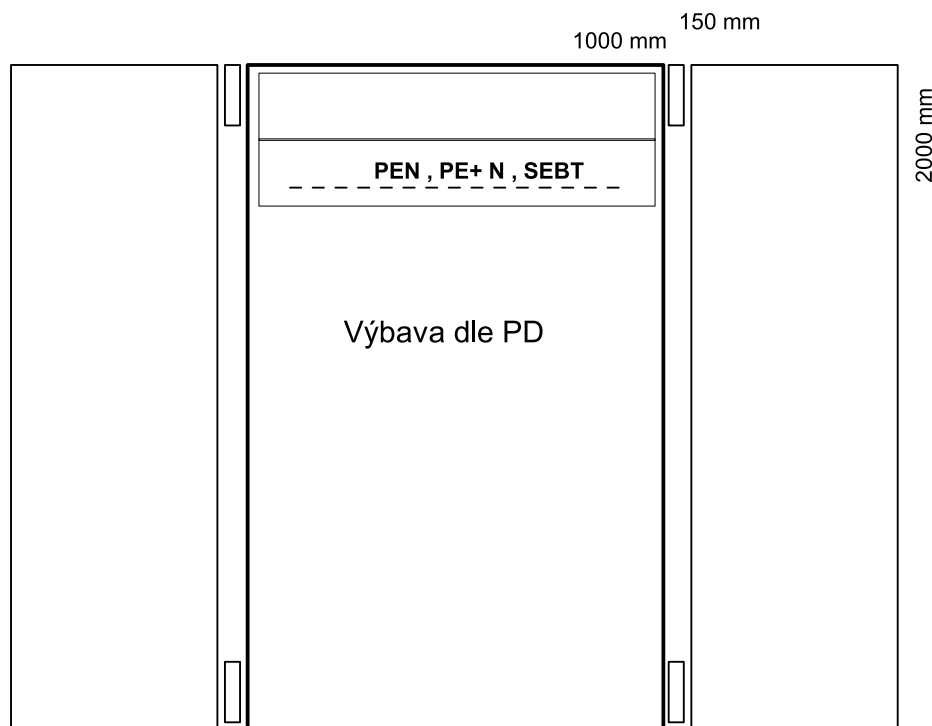

Oceloplechová rozvodnicová skříň v provedení
do výklenku, IP54/20,
DistriSet DZ54-4613-EI30S

Typ	Název výrobku	ks
DZ54-3513-EI30S	Oceloplechová rozvodnicová skříň zapuštěná, požární odolnost EI30S	
LTN-20B-3	Jistič LTN	1
LTN-6B-1	Jistič LTN	2
LTN-10B-1	Jistič LTN	2
SVC-350-3N-MZS	Svodič přepětí typ 2	1
LMF-10C-1N-030A	Proudový chránič LMF MiniaMini	48
LMF-16B-1N-030A	Proudový chránič LMF MiniaMini	1
AMIT	AMiNi5	1
AMIT	Amrio-RDO12	4
Včetně ostatních komponentů pro kompletní kompletaci dle ČSN		

UPOZORNĚNÍ :
Veškerá světla v ČM 107 jsou typu LA viz PD světelný výpočet.
Označení L1, L2 atd je jen pořadové číslo dané lampy LA.

Instalovaný <i>Pi</i> RSTV	Den <i>kW</i>	Noc <i>kW</i>
Osvětlení	9,84	
Jiné	0,66	
Celkem <i>Pi</i>	10,5	

NAPÁJENÍ : 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA : automatické odpojení od zdroje TN - C - S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL			
Stavba :		Č.zakázky: DPS	
ZŠ MAŘÁDKOVA - HALA - REKONSTRUKCE		Datum: 10/2025	
Mařádkova 518/15, Předměstí, 746 01 Opava, parc.č. 45/4, Opava - Předměstí		Měřítko:	
Stavebník :		Formát: A4	
Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava		Č.výkr.: D.1.2.5 - 05	
Výkres:		ELEKTROINSTALACE - montážní schéma RSTV	