



KANALIZACE

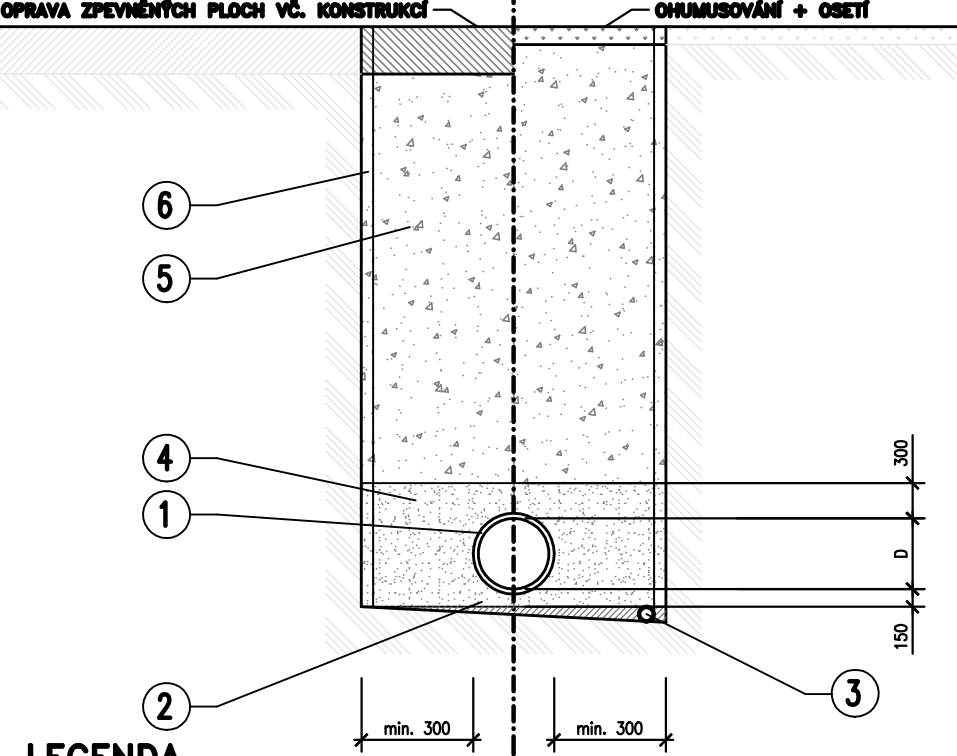

LEGENDA

číslo	popis
1	trouby KANALIZAČNÍ PVC
2	podkladní vrstva–štěrkopísek 0–8 mm
3	stavební drenáž PVC DN 100mm
4	obsyp hutněný–štěrkopísek 0–8 mm
5	hutněný zásyp na min. 98% PS neseďavá zemina nebo štěrk 5–32 mm
6	příložné pažení


VODOVOD

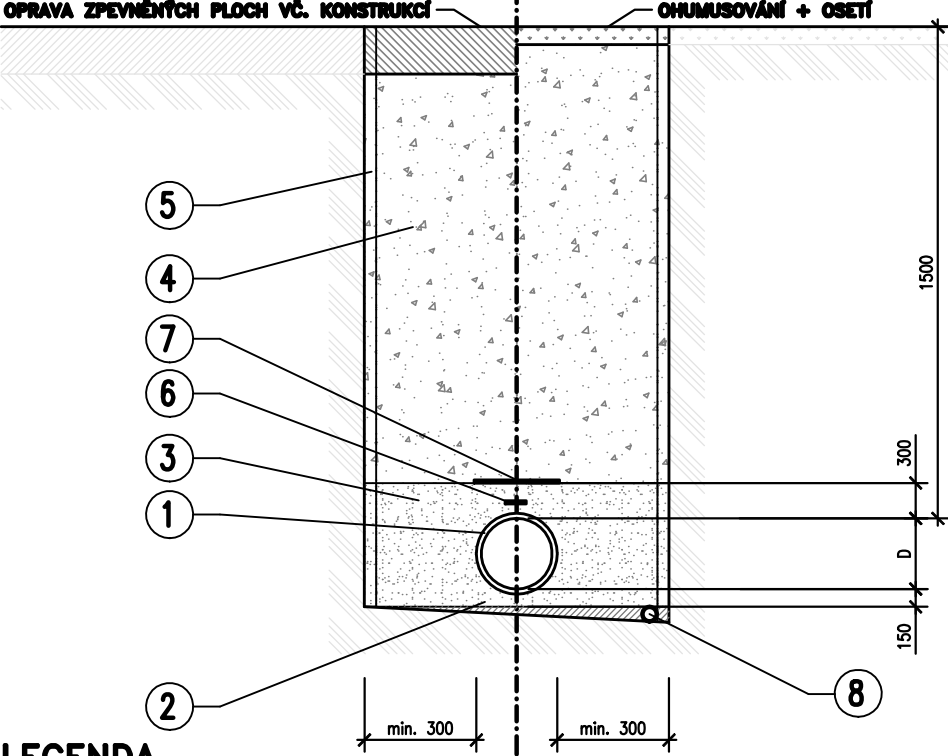

LEGENDA

číslo	popis
1	trouby PE100, SDR11
2	podkladní vrstva–štěrkopísek 0–8 mm
3	obsyp hutněný–štěrkopísek 0–8 mm
4	hutněný zásyp na min. 98% PS neseďavá zemina nebo štěrk 5–32 mm
5	příložné pažení
6	Trasovací páska FeZn 20x3 mm
7	Výstražná fólie bílé barvy s nápisem vodovod
8	stavební drenáž PVC DN 100mm

PLYNOVOD

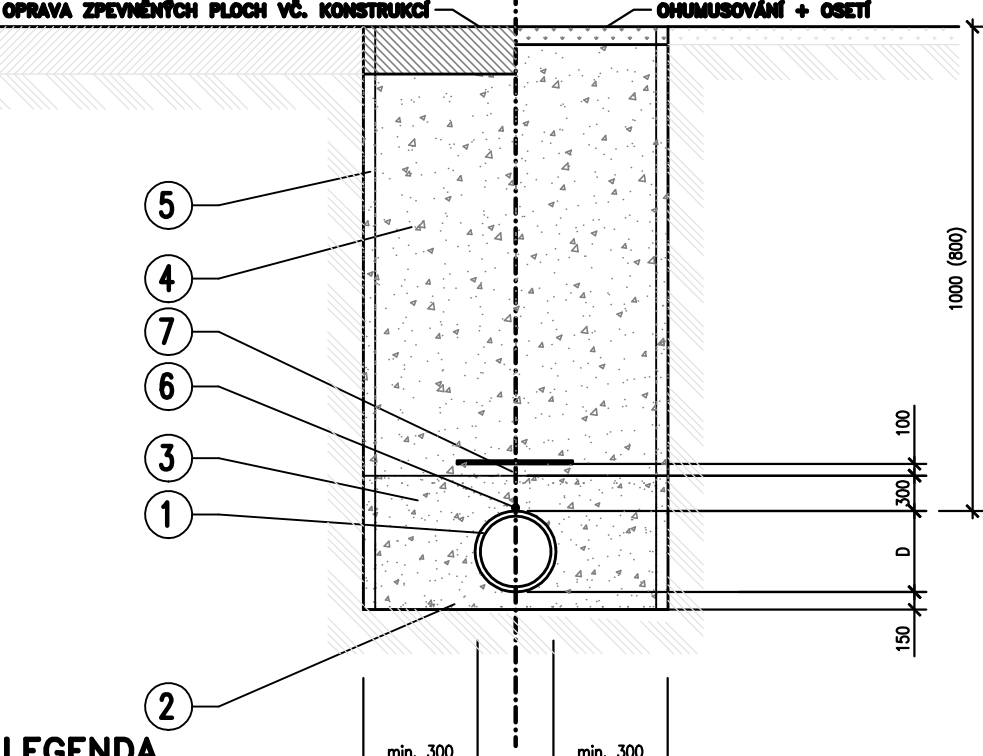


LEGENDA

číslo	popis
1	trouby PE100, SDR11 s ochranným pláštěm
2	podkladní vrstva–štěrkopísek 0–8 mm
3	obsyp hutněný–štěrkopísek 0–8 mm
4	hutněný zásyp na min. 98% PS neseďavá vytěžená zemina nebo štěrk 5–32 mm
5	příložné pažení
6	Signalizační vodič
7	Výstražná fólie žluté barvy

INVESTOR:	 Statutární město Opava
	Horní náměstí 382/69 746 01 Opava

PROJEKTANT:	 TOPKLIMA, spol. s r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430 info@topklima.cz, www.topklima.cz
-------------	---

ZAKÁZKA č.:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VYPRACOVAL :
201802650-HROP	ING. PETR KOŘÍNEK	P. NEZBEDA JAVŮREK
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:
	ING. PETR KOŘÍNEK	ING. PETR KOŘÍNEK

AKCE:	SFC Opava Vyhřívání trávník + kotelna	
OBJEKT:	SO 05.2 - Připojky voda, kanalizace, plyn	STUPEŇ: DPS
		DATUM: DUBEN 2018
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.9.08
		ČÍSLO VÝMSKU: ...