

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU 98M

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V1250xš600xh120

KRYTÍ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–S

PŘÍVODY: VRCHEM

VRCHEM

PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI

ZAKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVÝKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER, PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE


PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVANÍ SVOREK ÚPRAVY VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.



PŘÍPADNĚ REZERVA VÝVODKY BUDOU ÚPRAVY POMOCI ÚPRAVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 32A

# D 1.01.3,4 / 4 SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ NÁMĚSTÍ 69 746 26 OPAVA IČO: 00300535		GENERALNÍ PROJEKTANT : <div>ATELIER EMMET, s.r.o., Otčká 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594</div>																	
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: 191 VLAŠTOVIČKY, 72 Jarkovice parc.č.: 116,																			
PROJEKTANT PROJESE:		ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610																			
VYPRACOVAL		ING. JOSEF NEZVAL																			
STAVBA  VLAŠTOVIČKY  HASIČSKÁ ZBRONJICE																					
OBJEKT  SO 01 HASIČSKÁ ZBRONJICE																					
NÁZEV VÝKRESU  ROZVADĚČ RMS																					
STUPEŇ PROJEKTU:				VÝTIŠK ČÍSLO: <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4																		
5	6	7	8																		
9	10	11	12																		
13	14	15	16																		
DPS																					
ZK. ČÍSLO : EM. 2019 -184																					
DATUM: DUBEN 2019																					
MĚŘITKO : -				Č. VÝKRESU: D 1.01.3,4 / 4 07																	

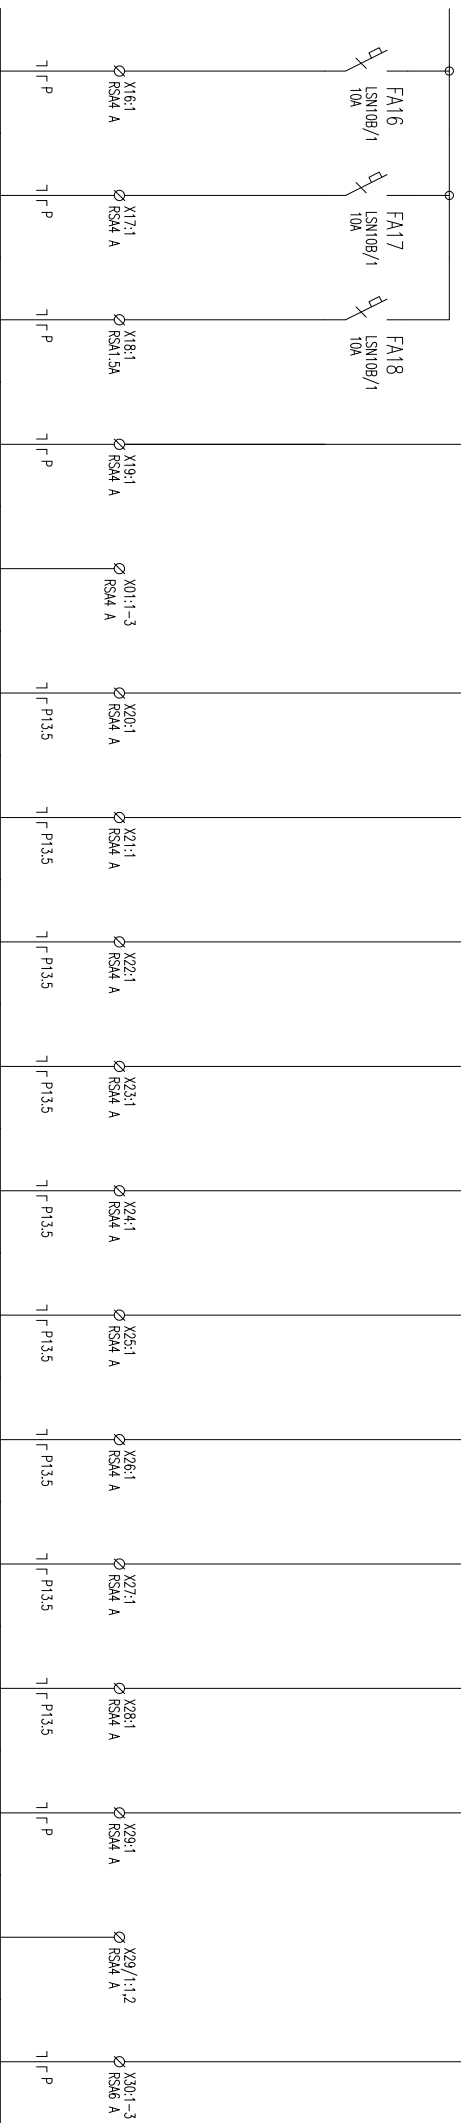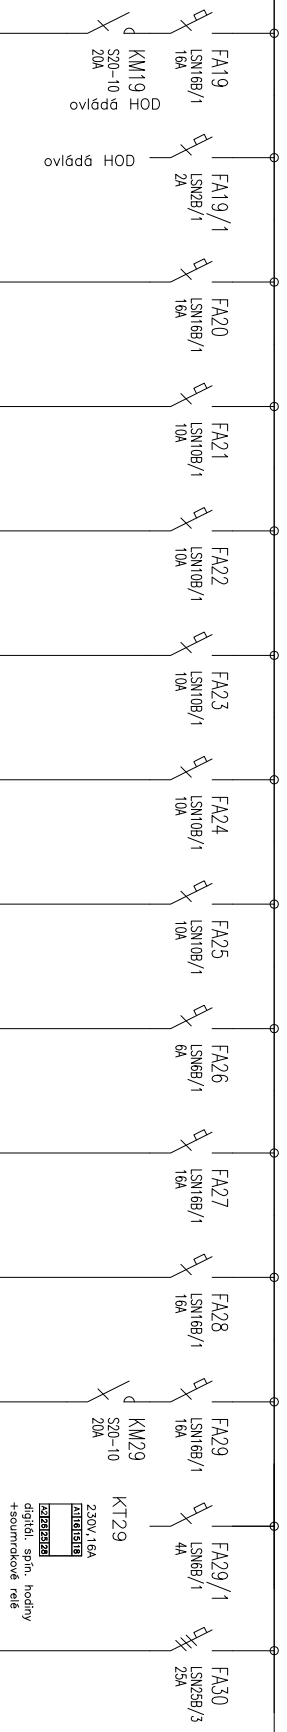

[illegible]

