

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

Těšínská 71, 746 01 Opava

Tel.: 553759111, fax: 553627844

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 14177.

Atelier GHM veřejná obchodní společnost
Ing. Jan Hromada
Englišova 16
746 01 Opava

Vaše značka

Naše značka
341/2017

Vyřizuje
Šimonová
553 759 109

Opava
24. 10. 2017

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení akce „Sídliště Kylešovice - Liptovská; parcela č. 1153/53, 1153/57, 1153/58, 1153/59, 1153/78, 1153/79, kat. ú. Kylešovice“

Technické služby Opava s.r.o., jako místních komunikací (dále jen „MK“), veřejného osvětlení a veřejné zeleně, **souhlasí** s předloženým návrhem projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení akce „Sídliště Kylešovice - Liptovská; parcela č. 1153/53, 1153/57, 1153/58, 1153/59, 1153/78, 1153/79, kat. ú. Kylešovice“, za podmínek:

- Šířkové a výškové uspořádání projektovaných zpevněných ploch (chodníky apod.) bude navrženo v souladu s platnými normami a předpisy, vč. ochranného pásma (min. 0,50 m), především pak ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, v platném znění,
- Projektované zpevněné plochy budou plynule navázány na stávající zpevněné plochy a terén tak, aby byly eliminovány nově vzniklé výškové rozdíly v příčných a podélných spádech před i za obrubami,
- **Případné vyznačení vytýčení stávajících IS na stávajících chodnících bude provedeno sprejem určeným výhradně k předznačování komunikací.**
- Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení bezpečného provozu na dotčených komunikacích,
- Veškeré plochy dotčené akcí budou ihned po ukončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány správci komunikací.

Vyjádření správce veřejného osvětlení (dále jen „VO“)

Dojde ke střetu s kabelem ve správě Technických služeb Opava s.r.o.

Dodržujte podmínky správce pro výkopové práce při střetu s kabelem v jeho správě.

- Před zahájením výkopových prací je nutné si objednat vytýčení kabelové trasy (v příloze jsou doloženy situace s výskytem veřejného osvětlení).
- Je potřeba ohlásit zhotovitele, který bude práce provádět, datum zahájení prací s předpokládanou dobou ukončení. Dále pravidelně informovat, kde právě výkopové práce probíhají.
- Výkopové práce v blízkosti kabelu ve správě TS Opava s.r.o. nesmí být prováděny těžkou technikou. Požadujeme v místě střetu opatrný ruční výkop.
- Odkrytý kabel musí být řádně zajištěn proti mechanickému poškození.

- ❑ Je-li odstraněna zemina i pod kabelem, musí být při záhozu zemina pod kabelem dusána, musí být obnoveno pískové lože i výstražné označení kabelu. Nesmí dojít k poškození kabelu následným sedáním zeminy.
- ❑ Správce bude před položením povrchové úpravy vyzván k posouzení uložení kabelu (na objednávku)
- ❑ Zához kabelu bude možno provést po písemném ujištění ve stavebním deníku, že kabel nebyl poškozen. (kopii požadujeme doložit) Zápis bude podepsán zodpovědnou osobou za průběh výkopových prací (uvedeno v povolení MMO – odboru dopravy).
- ❑ Vyskytne-li se v trase stavebních úprav porucha kabelů v naší správě do 24 měsíců od ukončení prací a při její opravě správce zjistí, že byla způsobena mechanickým poškozením povrchu kabelu, který nebyl v průběhu stavby po správci prokazatelně požadován k opravě, bude úhrada opravy uplatňována u odpovědné osoby, která je uvedena v povolení MMO – odboru dopravy.
- ❑ Souběžně s trasou kabelu bývá uložen i zemnicí vodič. Nesmí dojít k jeho odstranění ani poškození.
- ❑ **Dojde-li v průběhu stavby k poškození kabelu (porušení izolace, přetržení apod.), okamžitě po zjištění této skutečnosti toto zhotovitel oznámí správci.** Opravu provedou zaměstnanci TS Opava s.r.o. na základě objednávky zhotovitele zemních prací.
- ❑ Upozorníme, že kabely jsou i v průběhu stavby provozovány.

Vyjádření správce zeleně

- ❑ Výkopy v travnatých plochách ve vlastnictví Statutárního města Opavy budou uvedeny do původního stavu – terén urovnán, kameny vysbírány, povrch oset travním semenem.
- ❑ Výkopy zasypávat postupným hutněním.
- ❑ Dojde-li ke styku výkopů se vzrostlou zelení, bude dodržena norma ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Výkopy budou prováděny ve vzdálenosti min. 0,5m od keřů a 1,5m od stromů. V blízkosti vzrostlých dřevin budou výkopy prováděny ručně.
- ❑ Kořeny větší než 3cm budou ponechány.
- ❑ V případě poranění budou ošetřeny stromovým balzámem, eventuálně seříznuty rovným řezem a ošetřeny. Doporučujeme ošetřit odbornou zahradnickou firmou
- ❑ Při nutnosti odstranění dřevin a výsadeb rostlin je nutné požádat o vyjádření odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy.

Veškeré projektované i výstavbou vyvolané stavební úpravy budou provedeny na náklady stavebníka shora uvedené akce.

Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

S umístěním a realizací stavby souhlasíme s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží výše uvedené podmínky.


Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.

Veškeré projektované i výstavbou vyvolané stavební úpravy budou provedeny na náklady stavebníka shora uvedené akce.

Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA
s.r.o.
TĚŠÍNSKÁ č. 71
746 01 OPAVA

Ing. Martin Girášek, MCI
provozně-technický náměstek

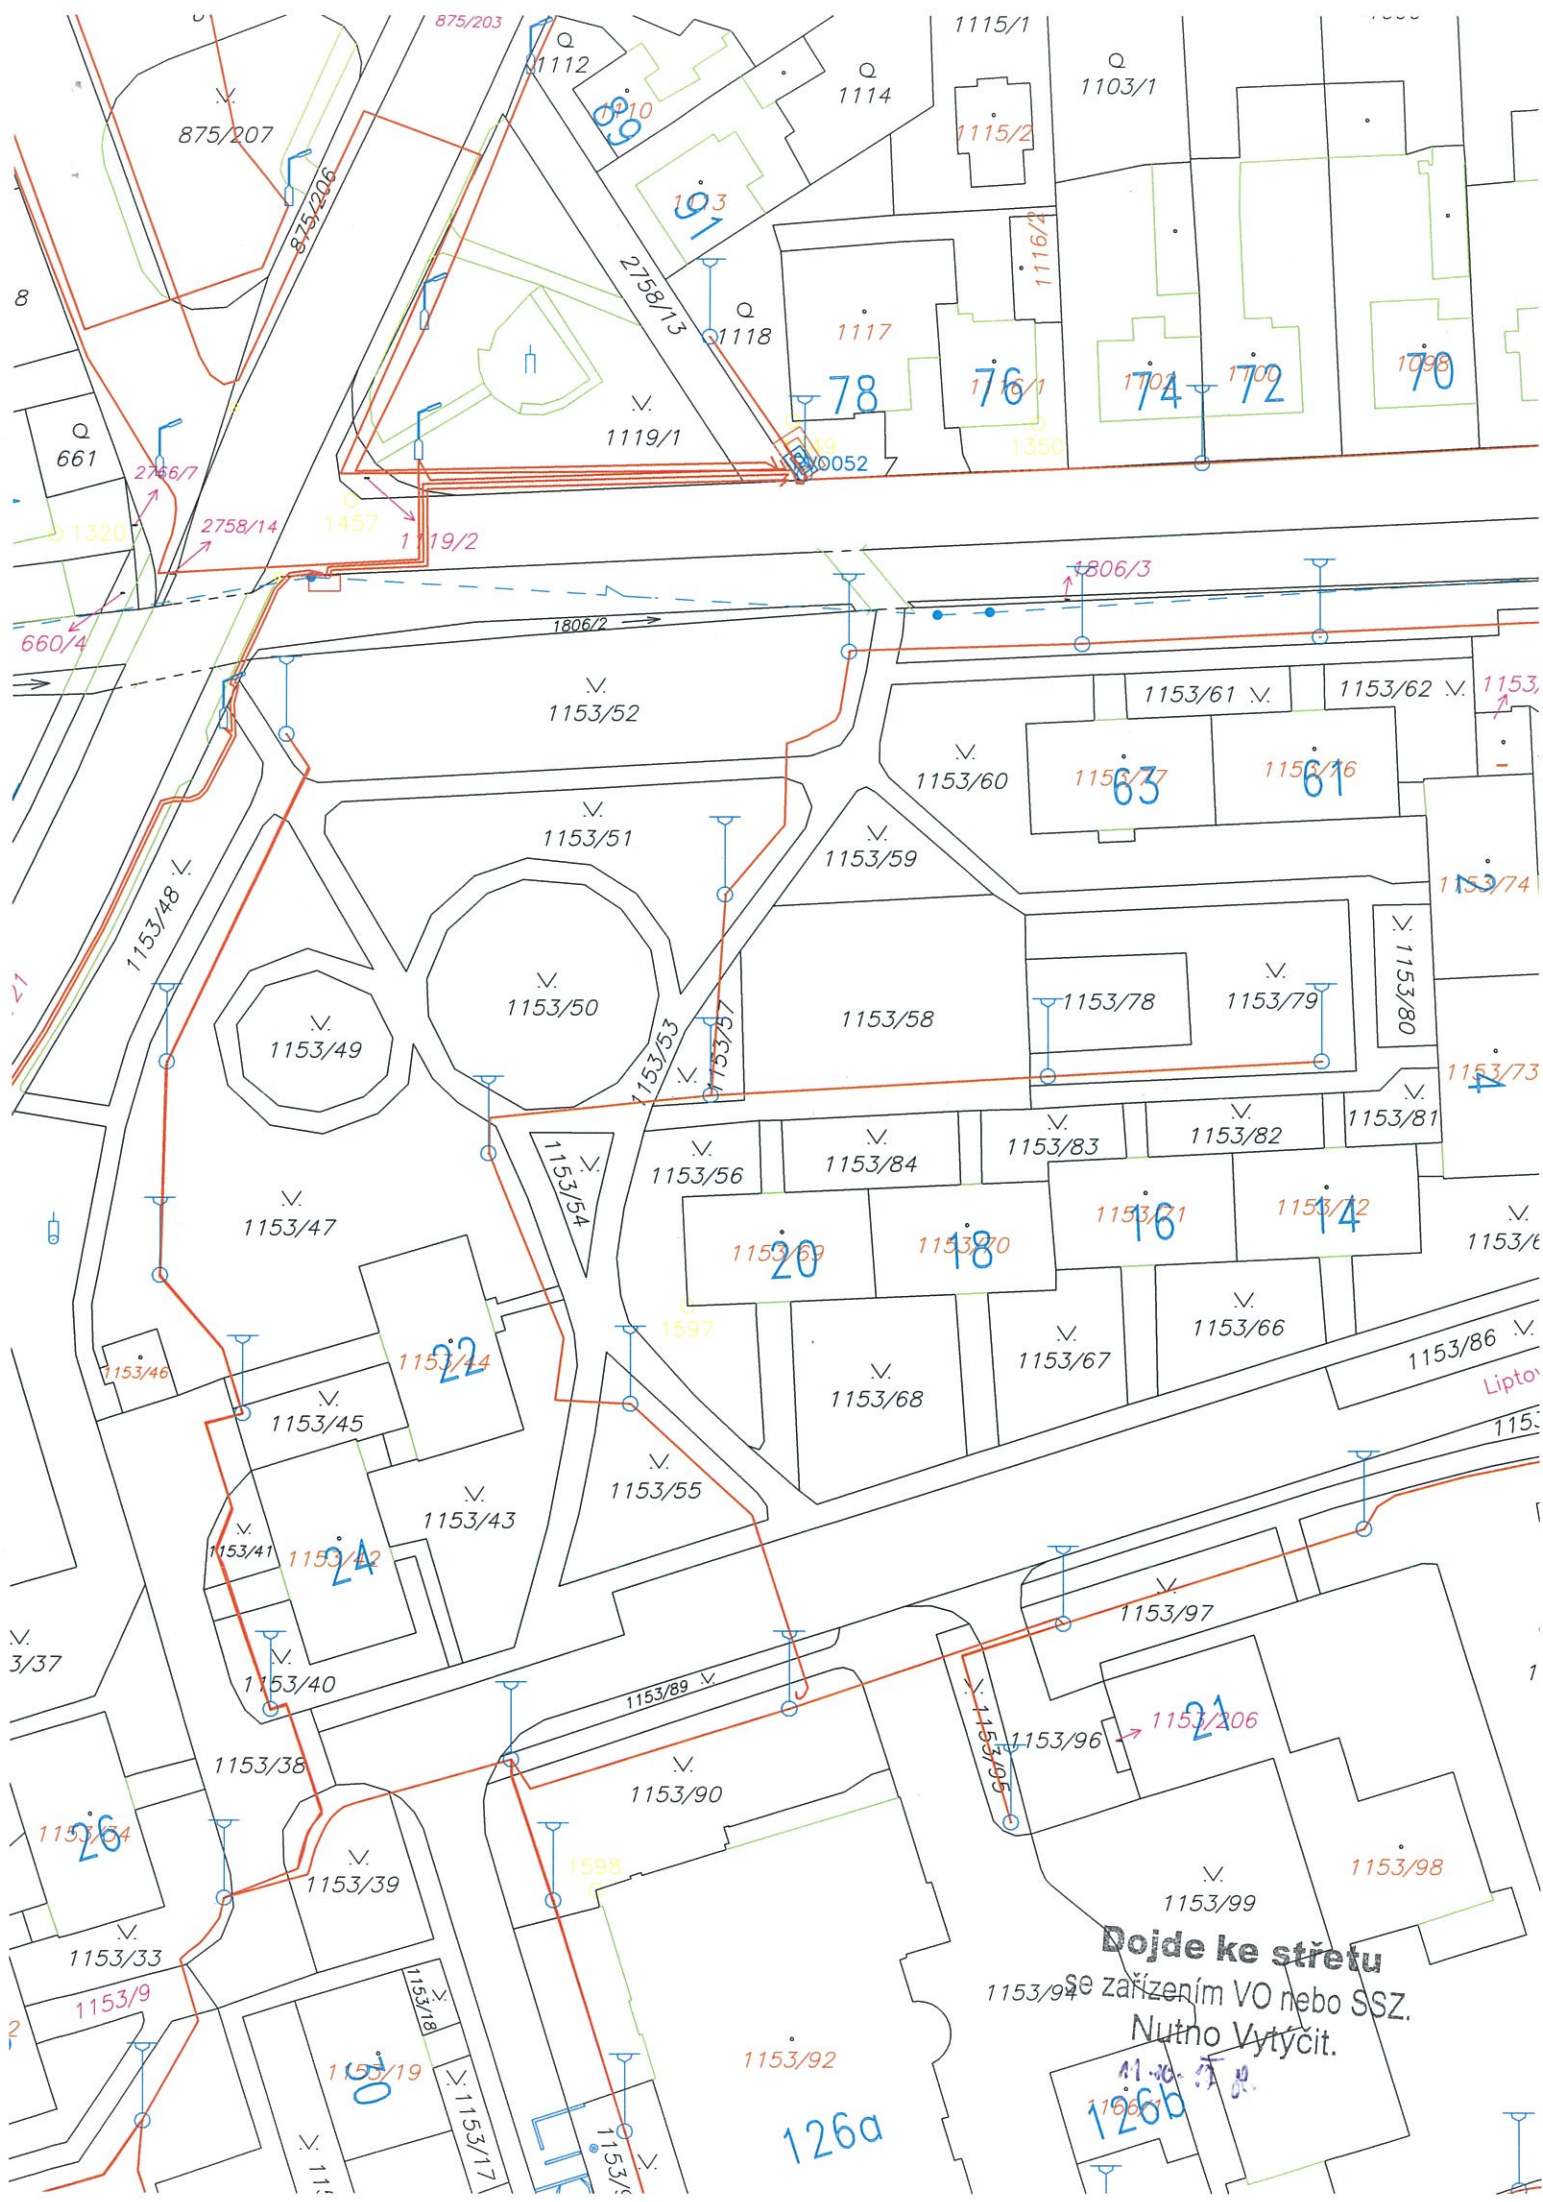

Dojde ke stretnu
se zakizenim VO nebo SSZ.
Nutno vytycit.

126a

126b