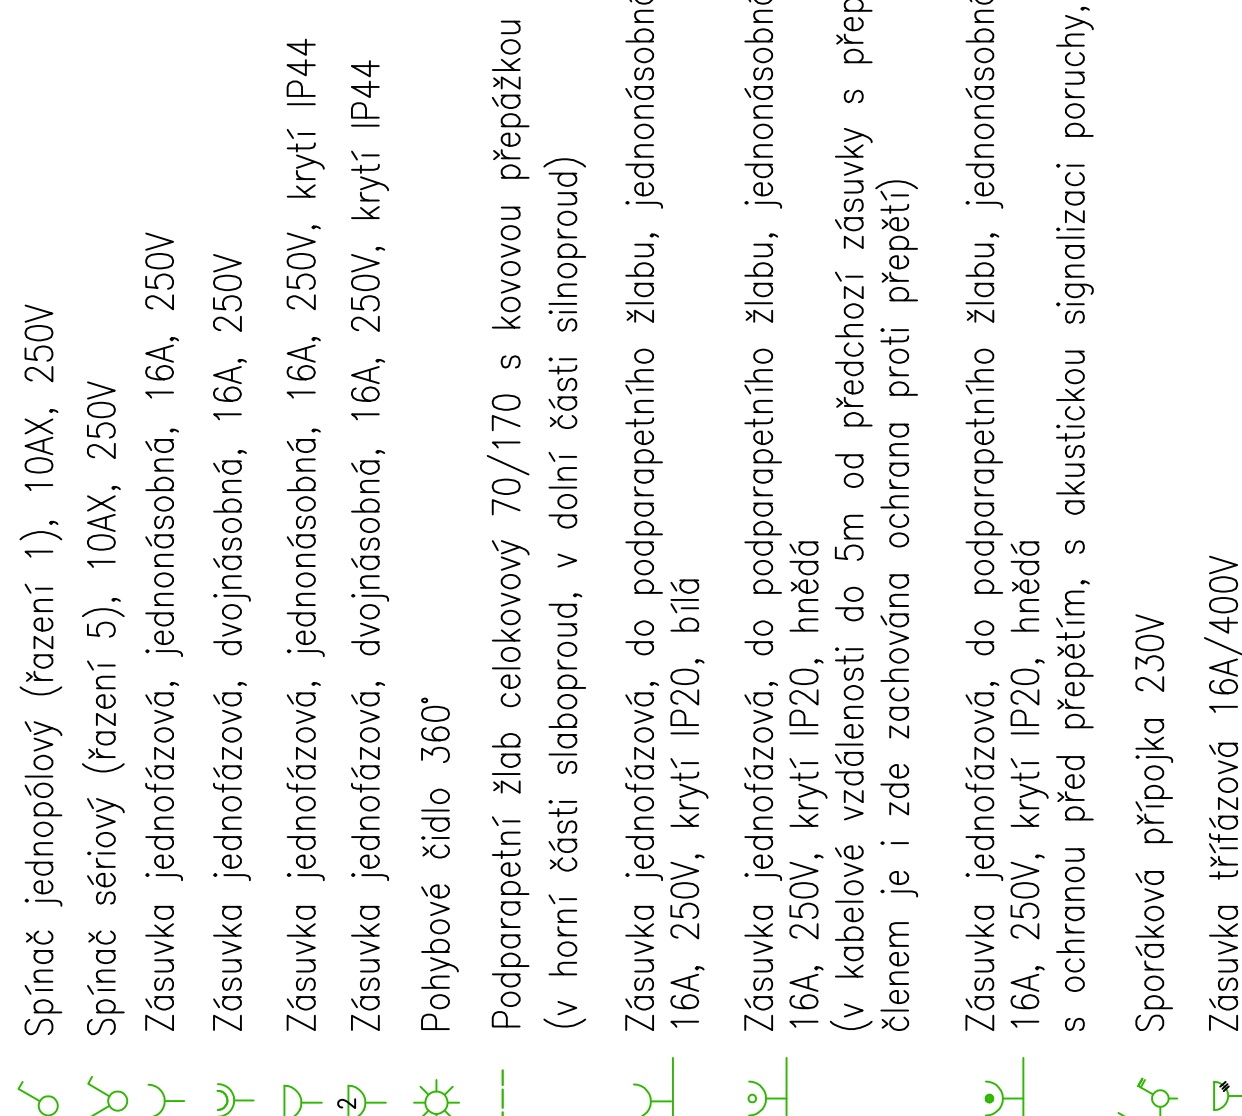


SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
ING. IVETA DŘEVJANÁ

SHB
projekce dopravních staveb
SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, CZ 702 00 Ostrava

[illegible]

kapleťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v sítí TN. Kabeľové rozvody budou vedeny na povrchu kabelových roštech a v elektroinstalacích ochranných trubkách parapetních žlabech.

Svítlidla jsou umístěné na konzole ve vzdálenosti 1m od fasády, v rozteči 5,5m a naklopené o 10st. od fasády.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP:

čís	místnost
101	PARKOVACÍ PLOCHA
102	KANCELÁŘ (bez obsluhy)
103	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
104	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
105	ÚKLIDOVÁ KOMORA
106	WC – ŽENY (ZTP)
107	WC – MUŽI (ZTP)
108	ČISTÍCÍ STROJE
109	TECHNICKÁ MÍSTNOST

