
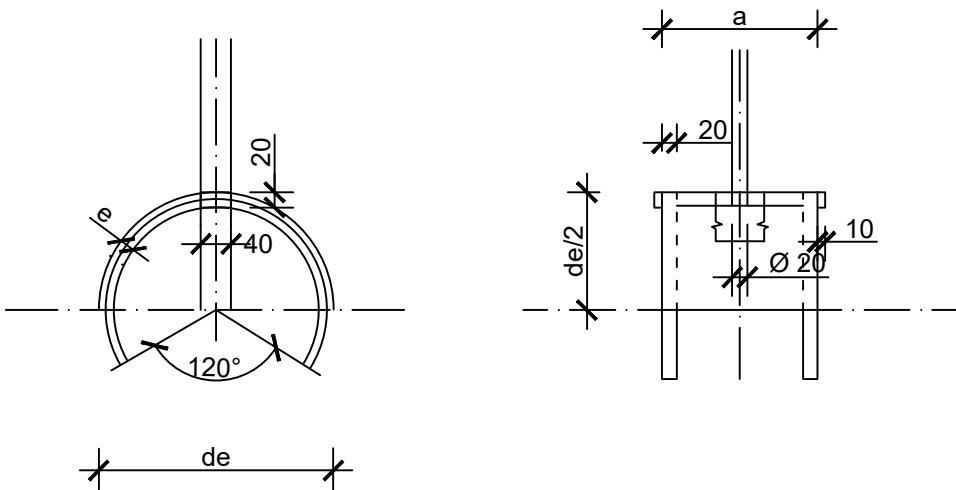


Osazení chráničky z PE v teleskopickém provedení

DOPORUČENÉ ROZMĚRY PLÁŠTĚ ČICHAČKY Z PE (mm)

rozměry potrubí		de	e	a*)
z oceli	z PE			
DN	de			
15	32	110	6,2	150
20				
25				
32				
40				
50				
65				
80	90	160	9,1	150
100	110			
125	110			
150	160	225	12,8	150
	225			
200	225	315	17,9	200
250	315			

*) uvedenou nejmenší délku je možno v případě potřeby zvětšit

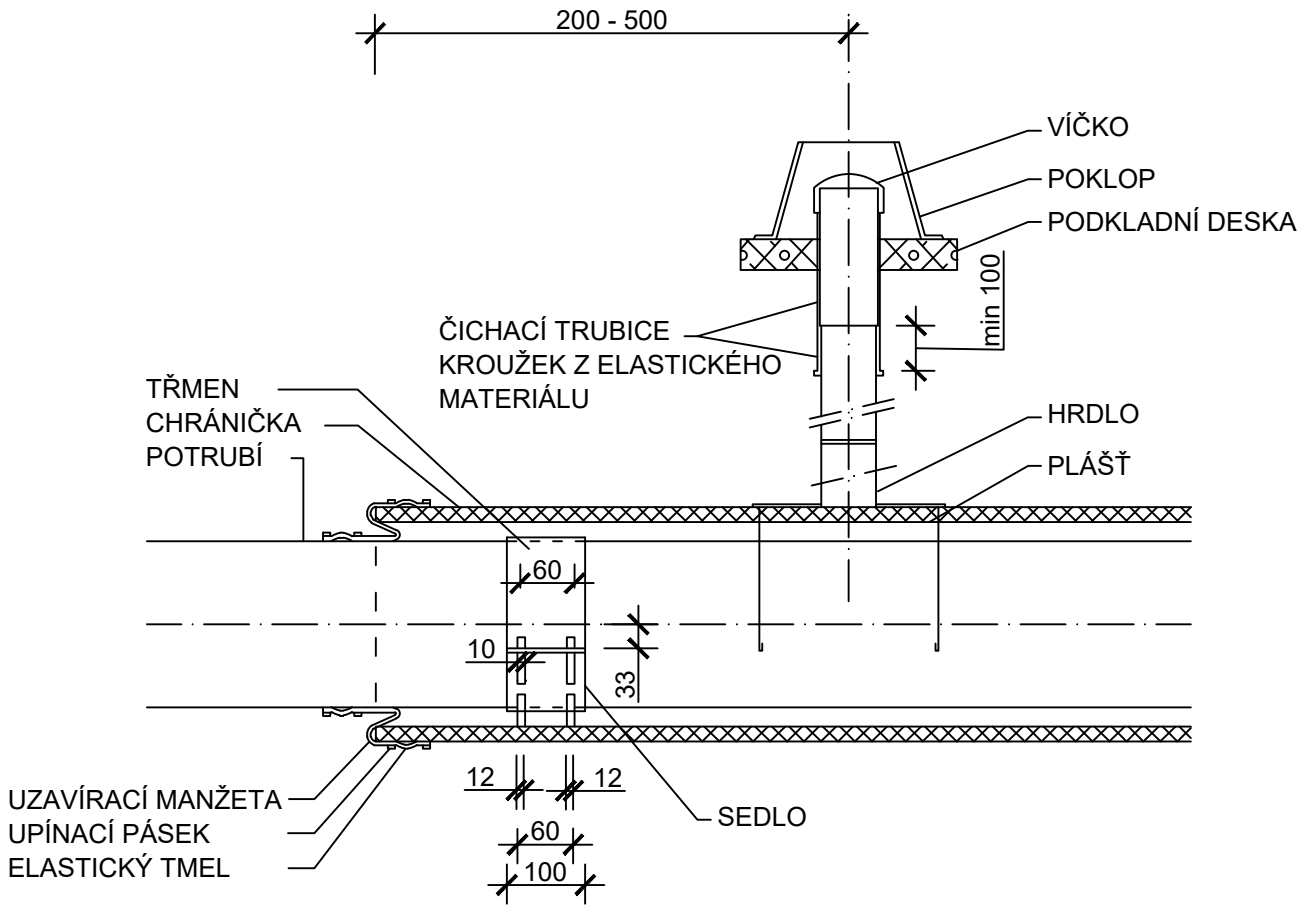

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

		709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8			
Investor : Statutární město Opava		Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov			
Akce : Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace		Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil			
Objekt : SO 02 Splašková kanalizace Suché Lazce		Vypracoval : Ing. J. Zavadil			
Název přílohy : Chráníčka plynovodu s čičačkou		Kontroloval : Ing. S. Gorbunov			
Zakázkové číslo :	3420/DPS-2020	Číslo přílohy :	D.1.2.b.12	Stupeň :	Datum :
Archivní číslo :	3420/01	Měřítko :	-	DPS	08/2020
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM					