


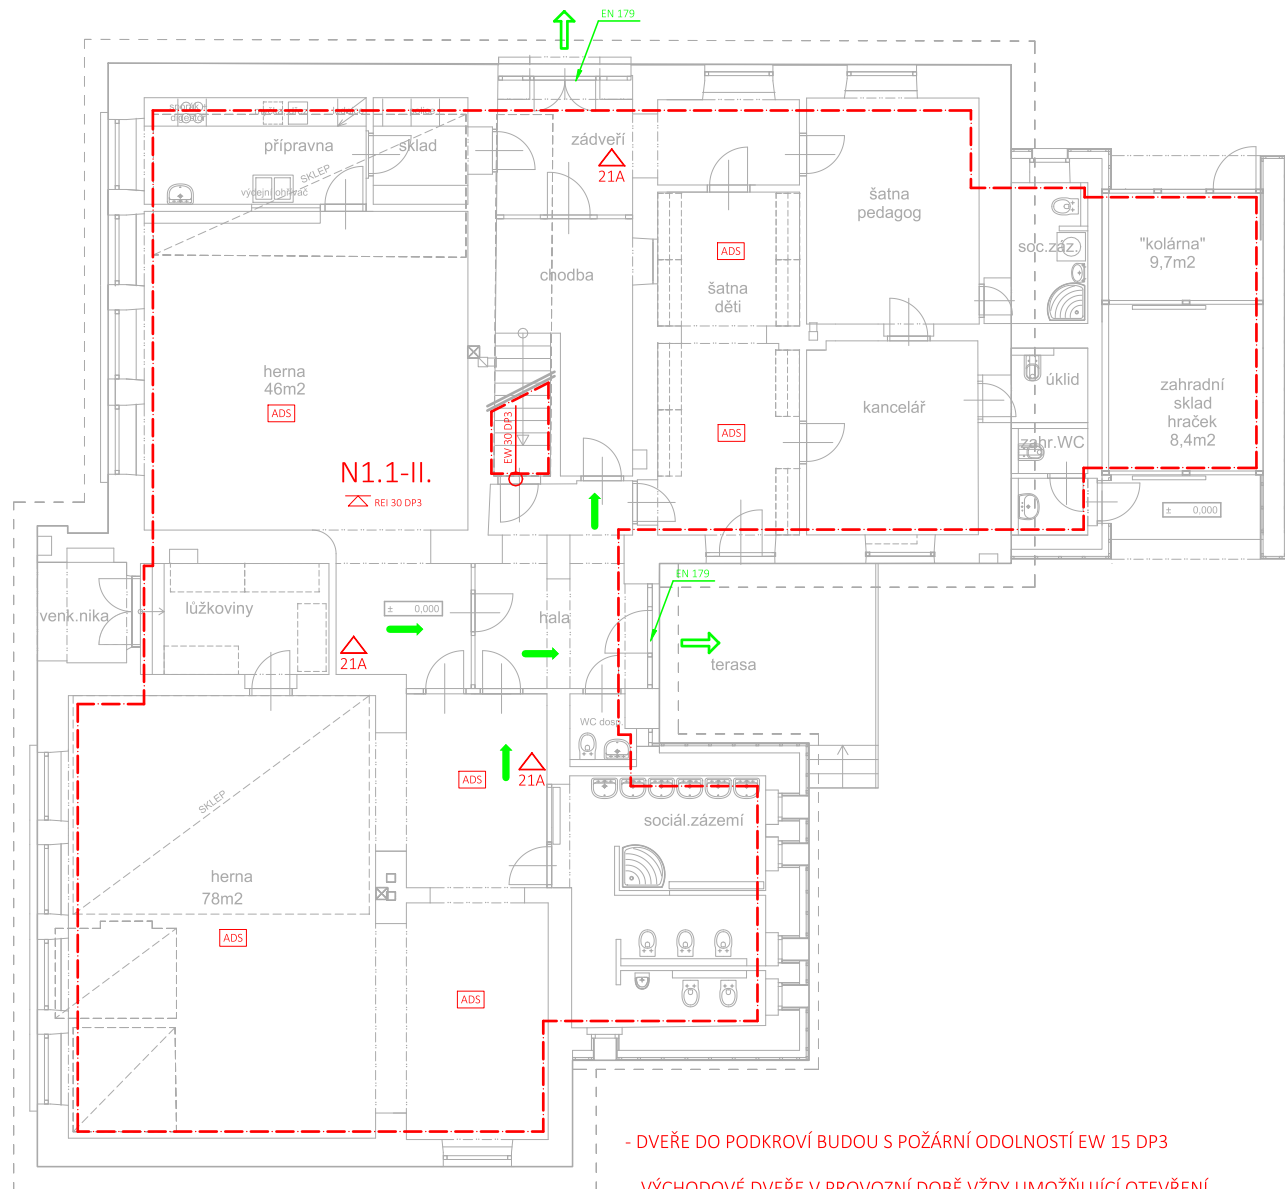

N1.1-II.

Označení požárního úseku

REI 30 DP3

Požární odolnost
požárního stropu

ADS

Autonomní detekce
a signalizace

21A

Přenosný hasicí přístroj

EW 30 DP3

Požární odolnost
požárního uzávěru

←

Úniková cesta

←

Východ z objektu

- DVEŘE DO PODKROVÍ BUDOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3

- VÝCHODOVÉ DVEŘE V PROVOZNÍ DOBĚ VŽDY UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ
BEZ POUŽITÍ KLÍČŮ, ČIPŮ APOD

- AUTOREM PBŘ DOPORUČENA INSTALACE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

Poznámky: Realizace součástí výše uvedených požárních bezpečnostních zařízení (PBŘ) musí být provedena v souladu s požadavky na požární bezpečnost staveb (PPBS) a s požadavky na požární bezpečnost staveb (PPBS) a s požadavky na požární bezpečnost staveb (PPBS).		Ing. Petr Bura www.bura.cz Hlavní 137, Opava - Kyškovice 402 01 Opava bura.p@bura.cz	
MÍSTO: JM.C. č. 63, 147/2, 147/3, 148; k.ú. Podvohov		ETAPY PD: 0223P	
INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava		DATA: červen 2021	
AKCE: MŠ PODVOHOV - REKONSTRUKCE		VYPRACOVAN: Ing. Petr Bura	
OBJEKT: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY		C. VÝKRES: 01	
PŮDORYS 1NP			