




ULOŽENÍ V PARKOVIŠTI

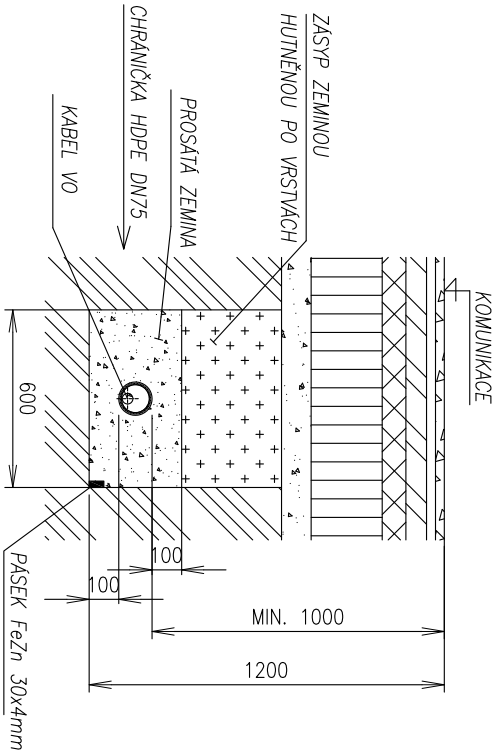


ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU

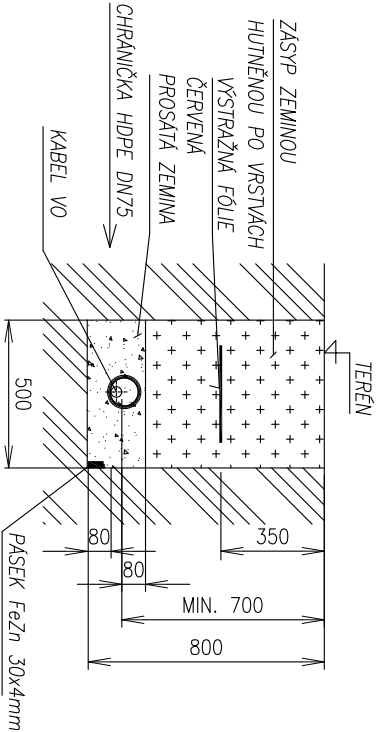

ULOŽENÍ POD KOMUNIKACÍ

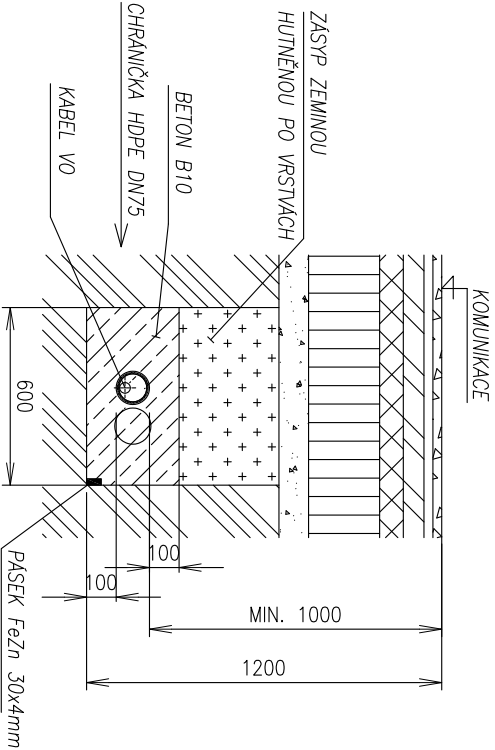

ULOŽENÍ V CHODNÍKU

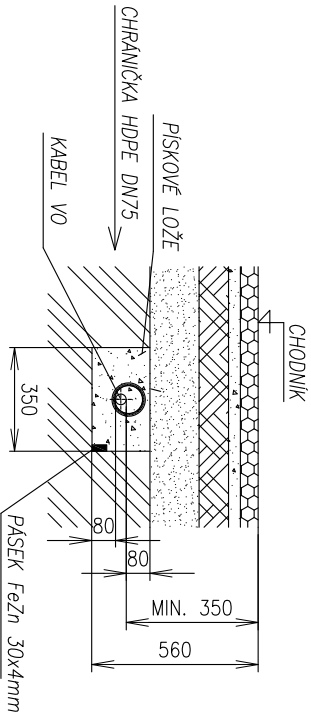


NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDALENOSTI "H" PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ	SÍLOVÉ KABELY DO			SDĚLOVACÍ KAB.		PLYNOVODY	VODOVODY	TEPELNÉ VEDENÍ		STOKY		KOLEKTOR	
SÍLOVÉ KABELY	1 kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,40	0,60	0,40	0,40	0,30	0,50	5)
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	0,70	0,50	5)
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	1,00	0,50	5)
SDĚL. KABELY-NECHRÁNĚNÉ		0,30	0,80	0,80	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 ¹⁾	0,50	0,30
SDĚL. KABELY-V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNIČKÁCH		0,10	0,30	0,30	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 ¹⁾	0,50	0,30

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SÍSLÉ VZDALENOSTI "H" PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ	SÍLOVÉ KABELY DO			SDĚLOVACÍ KAB.		PLYNOVODY	VODOVODY	TEPELNÉ VEDENÍ		STOKY		KOLEKTOR		
	1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ										
				V TECHN. KANÁLU BETON CHRÁNIČKÁCH										
				DO 0,05 MPa										
SÍLOVÉ KABELY				DO 0,3 MPa		NECHRÁNĚNÉ		BETON CHRÁNIČKÁCH		TEPELNÉ VEDENÍ				
	1 kV	10 kV	35 kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,10	0,10	0,20	0,30	0,30	1)
	0,15	0,15	0,20	0,80	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	1)
SDĚL. KABELY-NECHRÁNĚNÉ	0,30	0,80	0,80	14)	14)	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,50	0,20	0,10	
SDĚL. KABELY-V TECHN. KANÁLU NEBO BETON CHRÁNIČKÁCH	0,10	0,30	0,30	14)	14)	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,15	0,20	0,10	

KŘÍŽENÍ A SOUBĚH S OSTATNÍMI INŽ. SÍTĚMI

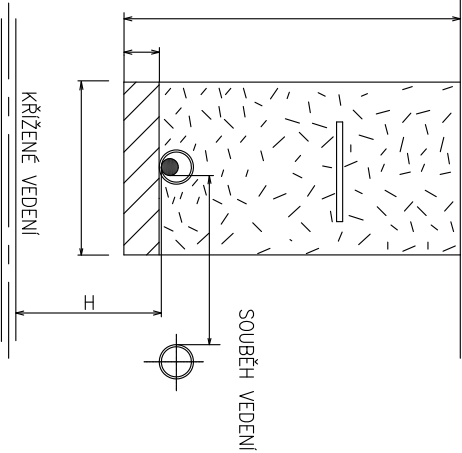

INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ NÁMĚSTÍ 69 746 26 OPAVA IČB: 00300535	
MÍSTO STAVBY:		k.ú. 711811 KYLEŠOVICE parc.č. PARČ.Č. 655/1, 655/11, 655/12	
PROJEKTANT PROFESE:		ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610	
VYPRACOVAL		ING. JOSEF NEZVAL	
STAVBA		OPAVA - KYLEŠOVICE NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONJICE	
OBJEKT		SO 08 VENKOVNÍ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ	
NÁZEV VÝKRESU		Vzorové řezu kabelovou trasou	
GENERALNÍ PROJEKTANT :		ATELIÉR EMMET, s.r.o., Otcová 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594	
VÝTIISK ČÍSLO:		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	
STUPEŇ PROJEKTU:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
ZK. ČÍSLO :		EM. 2016 - 145	
DATUM:		DUBEN 2020	
MĚŘÍTKO :		ČVYKRESU: D 02.8/ 03	