

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 02.09.2020

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00057 / 09/071

Projektant/montážní firma:

Společnost: INDETAIL s.r.o.


Název:

Ulice: Zápalovalova 379/27

PSČ: 746 01 Opava

Telefon: 605521889

Garáže JSDH

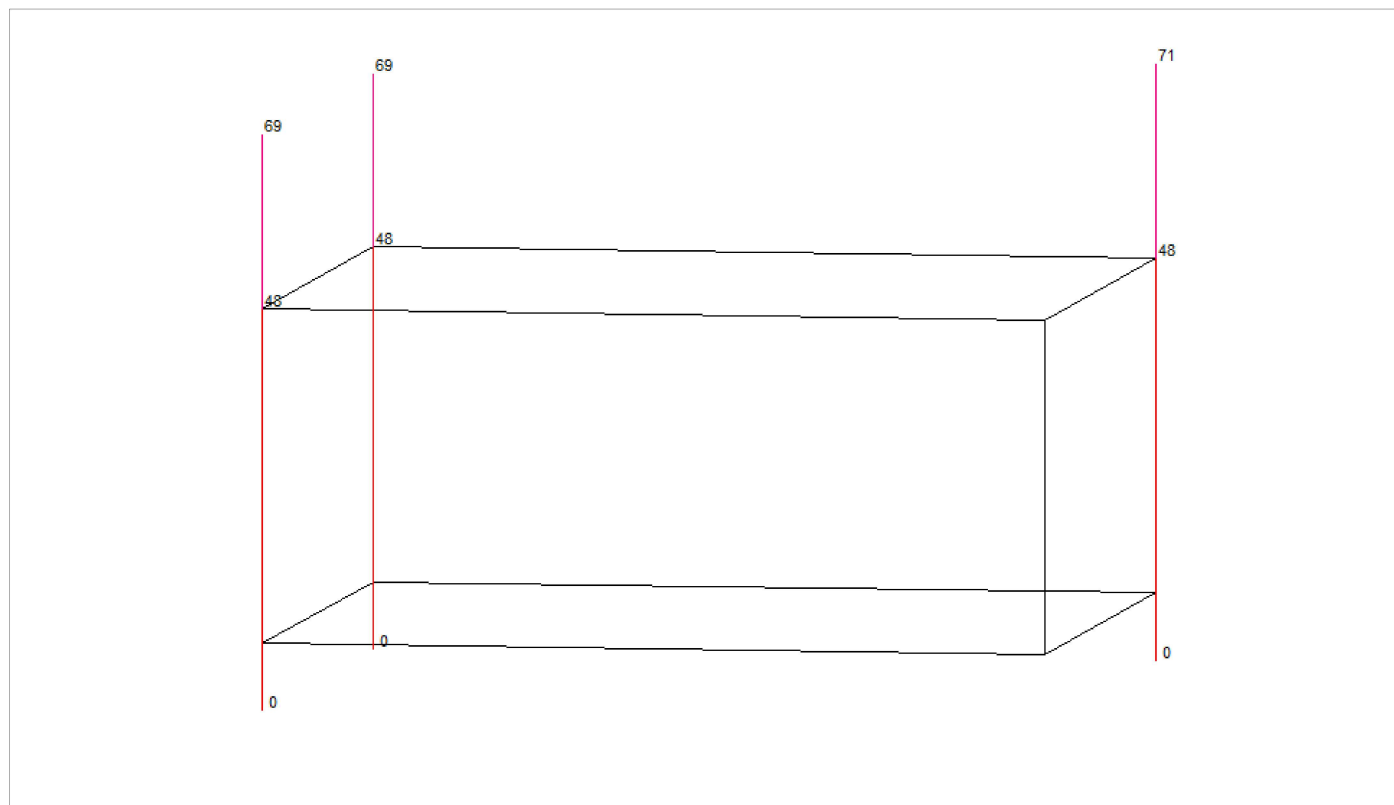

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00057

Jméno: Ing. Petr Pflieger

Ulice: Bílovecká 2411/1

PSČ: CZ-74601-Opava

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota km: 0.5

Úroveň potenciálu: 0 m

Projekt:

Číslo projektu: 09/071

Název projektu: Stavební úpravy, přístavba a nástavba garáže JSDH

Malé Hoštice

Ulice: p.č.310/25, 310/26, 310/9, 311/12 a 326/2, k.ú. Malé Hoštice

PSČ: C7-74705-Opava - Malé Hoštice