

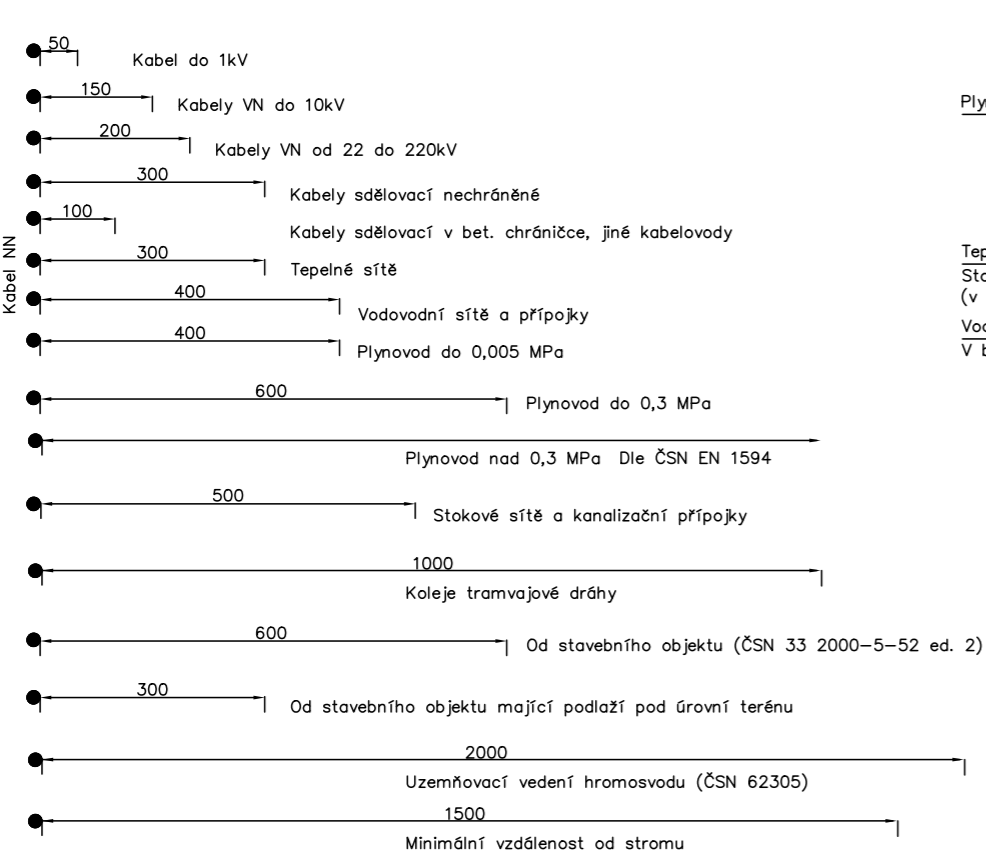


Uložení silových kabelů NN do 1kV v zemi

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu

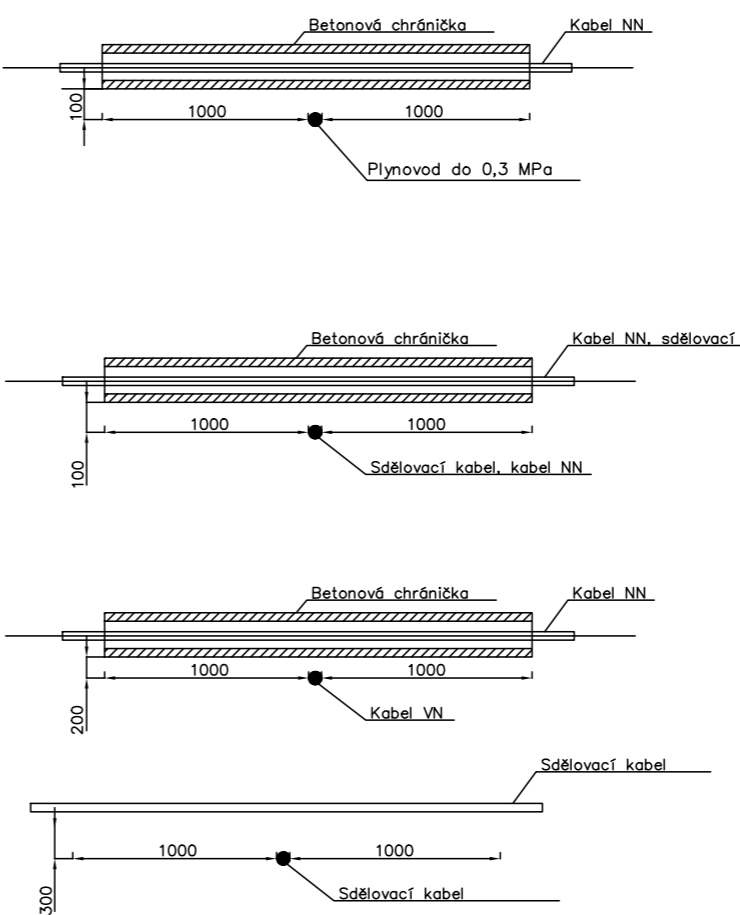

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení

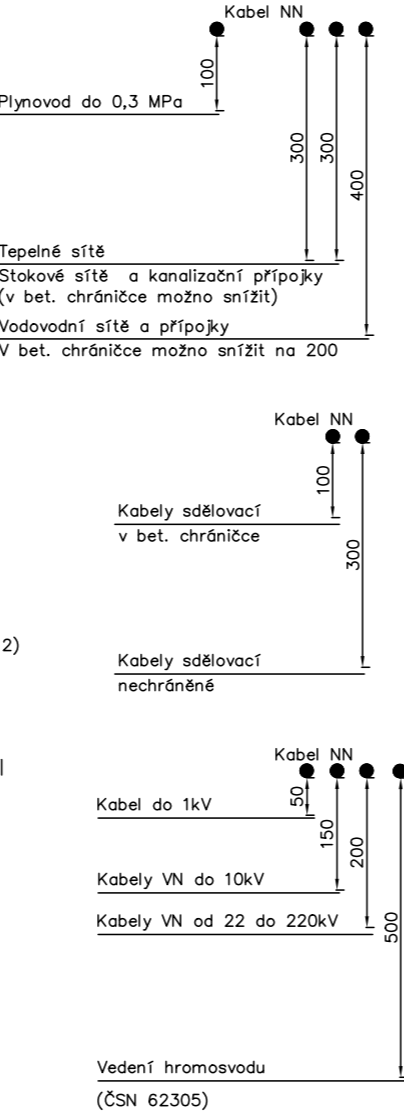

Vzdálenosti dle ČSN 73 6005:1994/ Z1:1996/ Z2:1998/ Z3:1999/ Z4:2003 (kótováno v mm)
Ostatní případy dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012/ Z1:2018, souboru norem ČSN 62305,
ČSN EN 1594:2014, ČSN EN 12007-4:2013, TPG 702 04:2019

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
<div><div></div><div>PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, PSČ 709 00 OSTRAVA – MAR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div>				
Stavebník : Statutární město Opava			PROJEKTOVAL	Ing. Saj
Stavba : Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace			KONTRLOVAL	Ing. Saj
část : D.1.5 SO 05 Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce			SCHVÁLIL	Ing. Stach
D.1.5-c SO 05.4 Přípojka NN k ČS3			Č. zakázky	20030
Obsah : Křížení, souběh inženýrských sítí			Kótováno v mm	Měřítko
			Datum 8/2020	/
			Stupeň DPS	
			CAD	
			Původní výkres	
			D.1.5-c-06	
			List 1/1	