

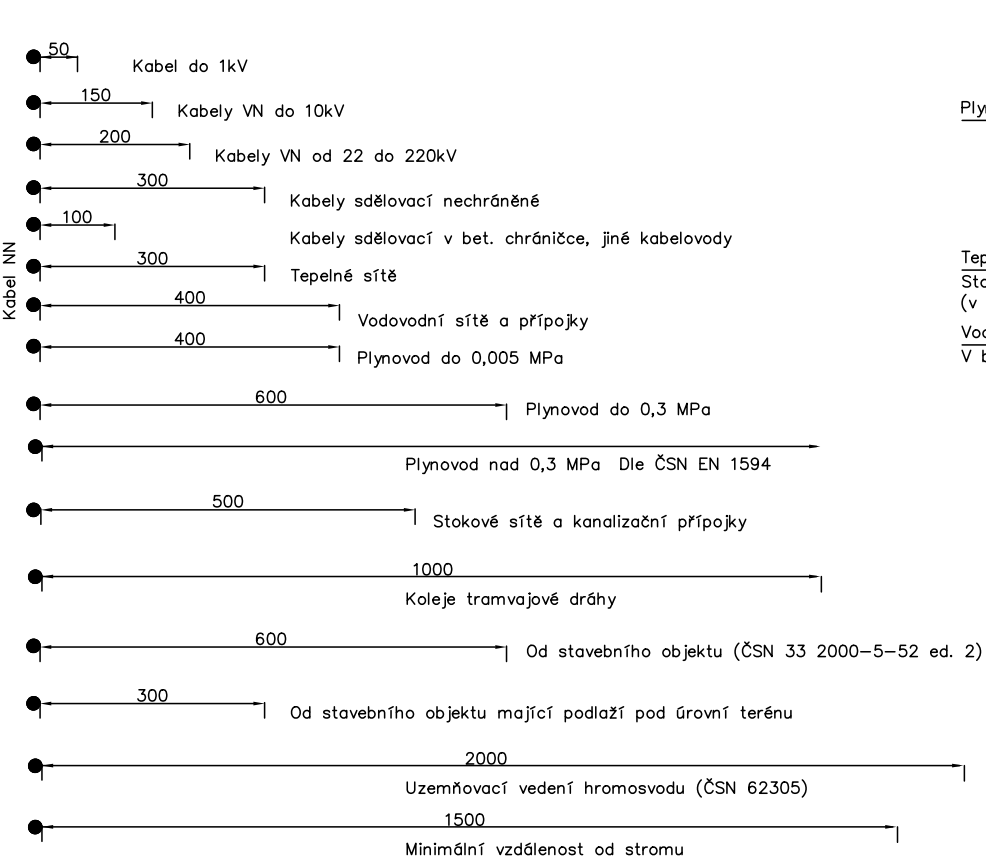


# Uložení silových kabelů NN do 1kV v zemi

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu

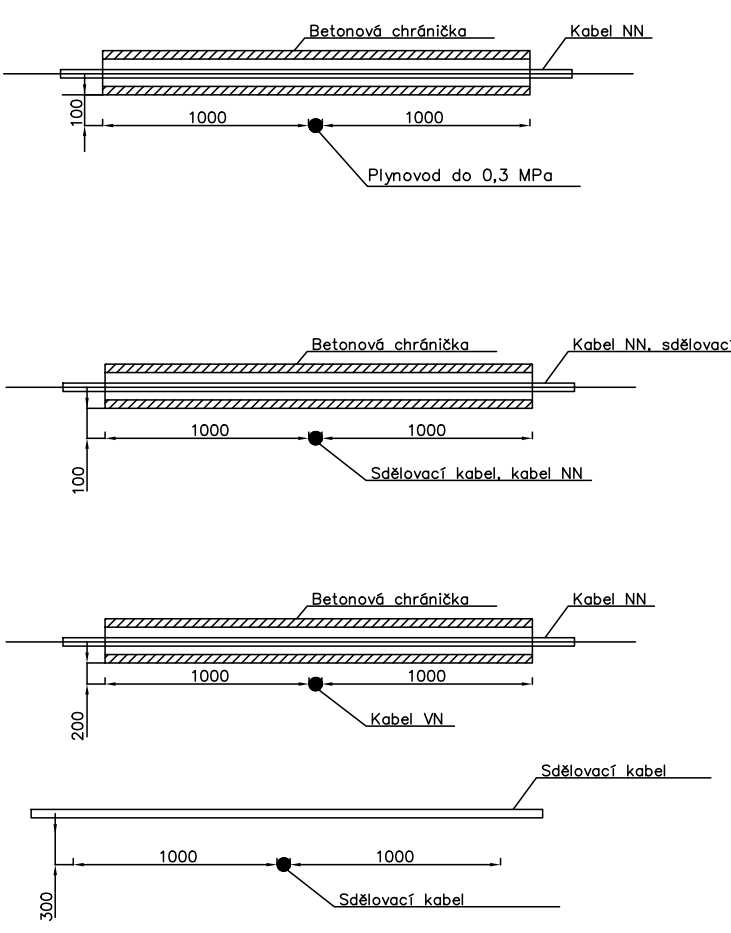

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení

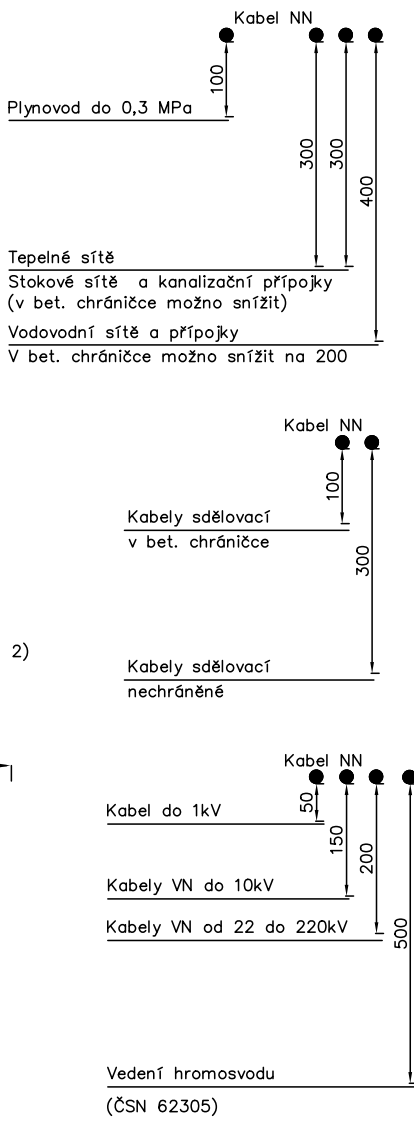

Vzdálenosti dle ČSN 73 6005:1994/ Z1:1996/ Z2:1998/ Z3:1999/ Z4:2003 (kótováno v mm)  
Ostatní případy dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012/ Z1:2018, souboru norem ČSN 62305,  
ČSN EN 1594:2014, ČSN EN 12007-4:2013, TPG 702 04:2019

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil	
<div><div></div><div>PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, PSČ 709 00 OSTRAVA – MAR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div>					
Stavebník : Statutární město Opava Stavba : Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace část : D.1.6 SO 06 Čistírna odpadních vod D.1.6.10 SO 06.10 Přípojka NN k ČOV Obsah : <b>Křížení, souběh inženýrských sítí</b>			PROJEKTOVAL	Ing. Saj	
			KONTROLOVAL	Ing. Saj	
			SCHVÁLIL	Ing. Stach	
			Č. zakázky	20030	
			Kótováno v	mm	Měřítko /
			Datum	8/2020	
			Stupeň	DPS	
			CAD		
			Původní výkres		
			<b>D.1.6.10-06</b>		List 1/1