


SCHÉMA REVIZNÍ PLASTOVÉ ŠACHTY DN 600

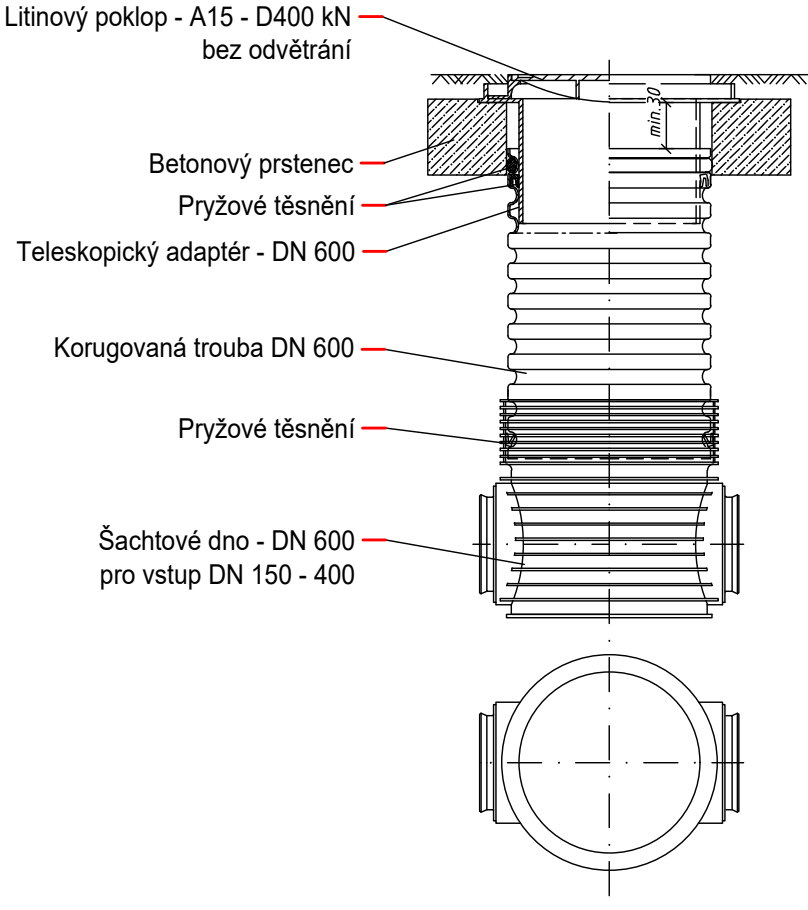

Poznámka: - hloubka založení šachty do 6,8m

Upozornění: pro napojení potrubí UR2 budou u každé šachty DN600 použity 2ks přechodových kusů UR2 DIN(hrdlo) / KG (dřík)

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

		709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8			
TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz					
Investor : Statutární město Opava		Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov 			
Akce : Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace		Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil 			
Objekt : SO 02 Splašková kanalizace Suché Lazce		Vypracoval : Ing. J. Zavadil 			
Název přílohy : Schéma plastové revizní šachty DN600		Kontroloval : Ing. S. Gorbunov			
Zakázkové číslo :	3420/DPS-2020	Číslo přílohy :	D.1.2.b.5.2	Stupeň :	Datum :
Archivní číslo :	3420/01	Měřítko :	-	DPS	08/2020
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM					