

## Výpočet dostatečné vzdálenosti


Datum: 30.10.2022

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01  
Číslo zákazníka/projektu.: 00047 / 09/218

### Projektant/montážní firma:

Společnost: INDETAIL s.r.o.  
Název: IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390  
Ulice: Zápaloва 379/27  
PSČ: 746 01 Opava  
Telefon: +420 605 521 889

MŠ + Knihovna

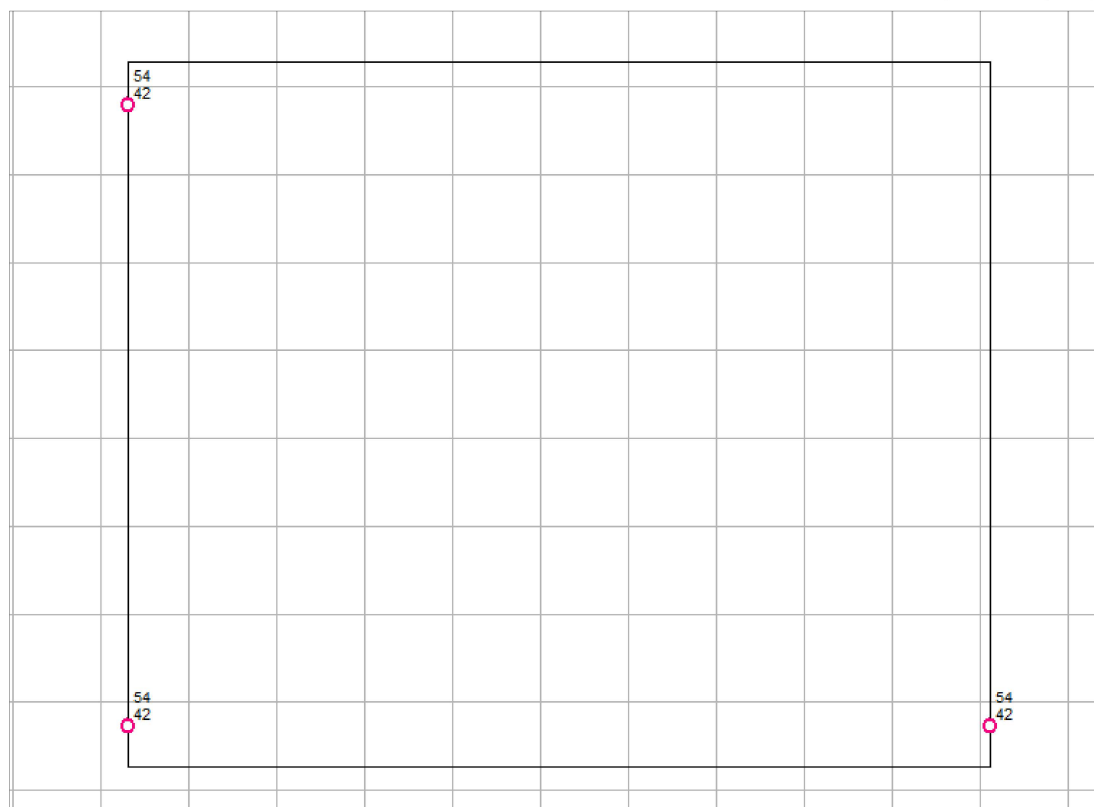

Zobrazení: nahore



Aktuální zobrazení: Hlavní stavba / nahore  
Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Šířka rastru 2.14 m

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00047  
Jméno: Ing. arch. Jaroslav Chvátal  
Ulice: Bílovecká 2411/1  
PSČ: CZ-74601-Opava

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III  
Proudové zatížení: 100 kA  
 $k_m$  - Izolační hodnota km: 0.5  
Úroveň potenciálu: 0 m

### Projekt:

Číslo projektu: 09/218  
Název projektu: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA  
LIPTOVSKÁ  
Ulice: Liptovská 21, k.ú. Kylešovice, parc.č. 1153/98  
PSČ: CZ-74706-Opava - Kvešovice

### Rozměry budovy:

Délka: 21 m  
Šířka: 17.2 m  
Výška: 4.2 m