

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 30.10.2022

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00047 / 09/218

Projektant/montážní firma:

Společnost: INDETAIL s.r.o.


Název: IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390

Ulice: Zacpalova 379/27

PSČ: 746 01 Opava

Telefon: +420 605 521 889

MŠ + Knihovna

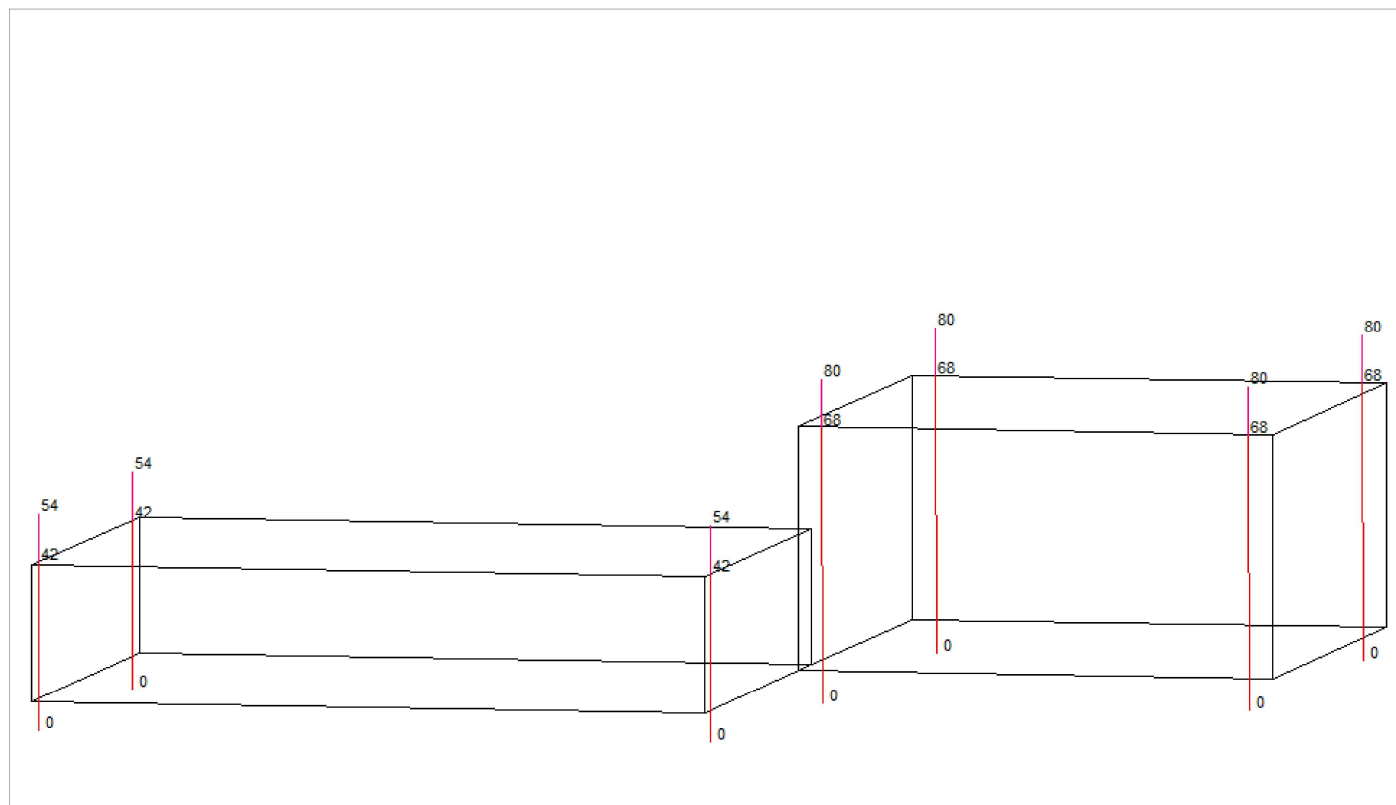

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00047

Jméno: Ing. arch. Jaroslav Chvátal

Ulice: Bílovecká 2411/1

PSČ: CZ-74601-Opava

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5

Úroveň potenciálu: 0 m

Projekt:

Číslo projektu: 09/218

Název projektu: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA

LIPTOVSKÁ

Ulice: Liptovská 21, k.ú. Kylešovice, parc.č. 1153/98

PSČ: CZ-74706-Opava - Kylešovice