

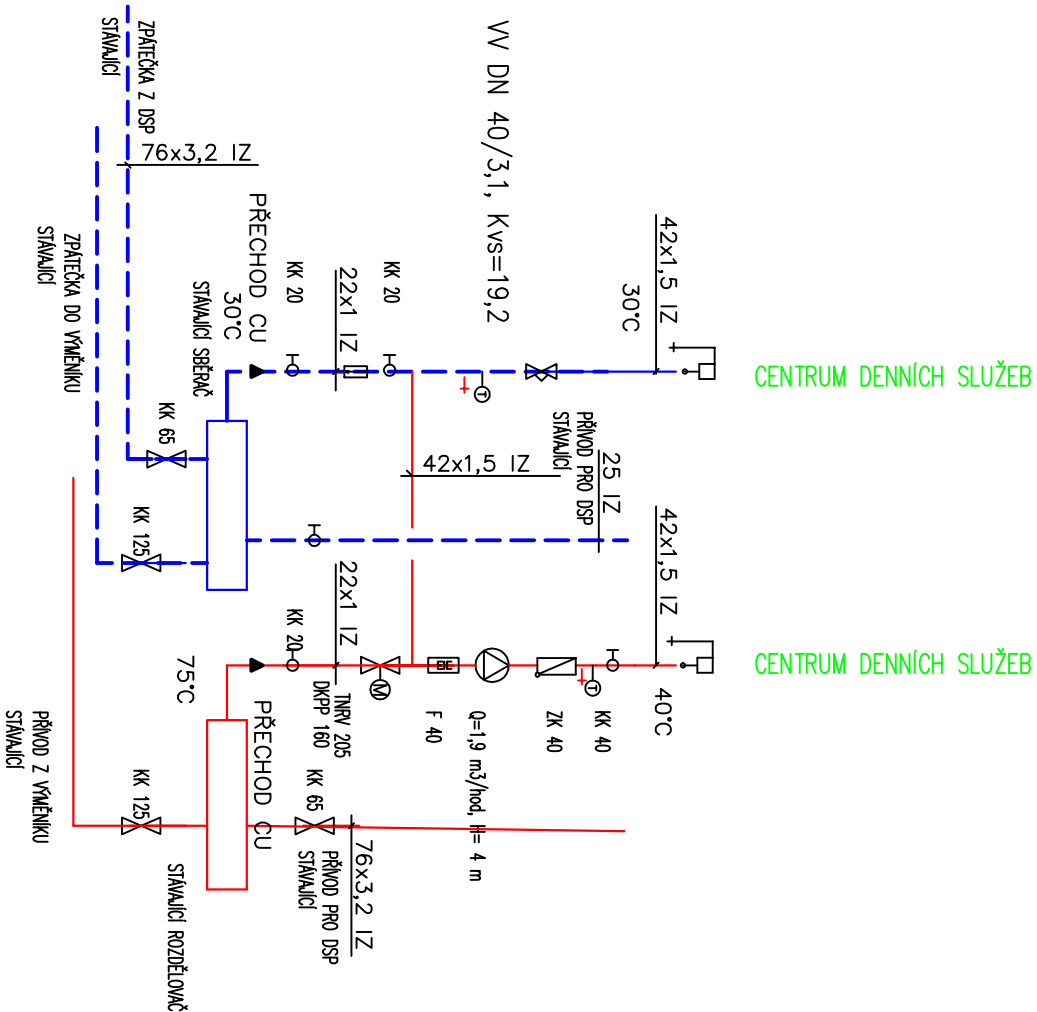


SCHEMA NAPOJENÍ CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

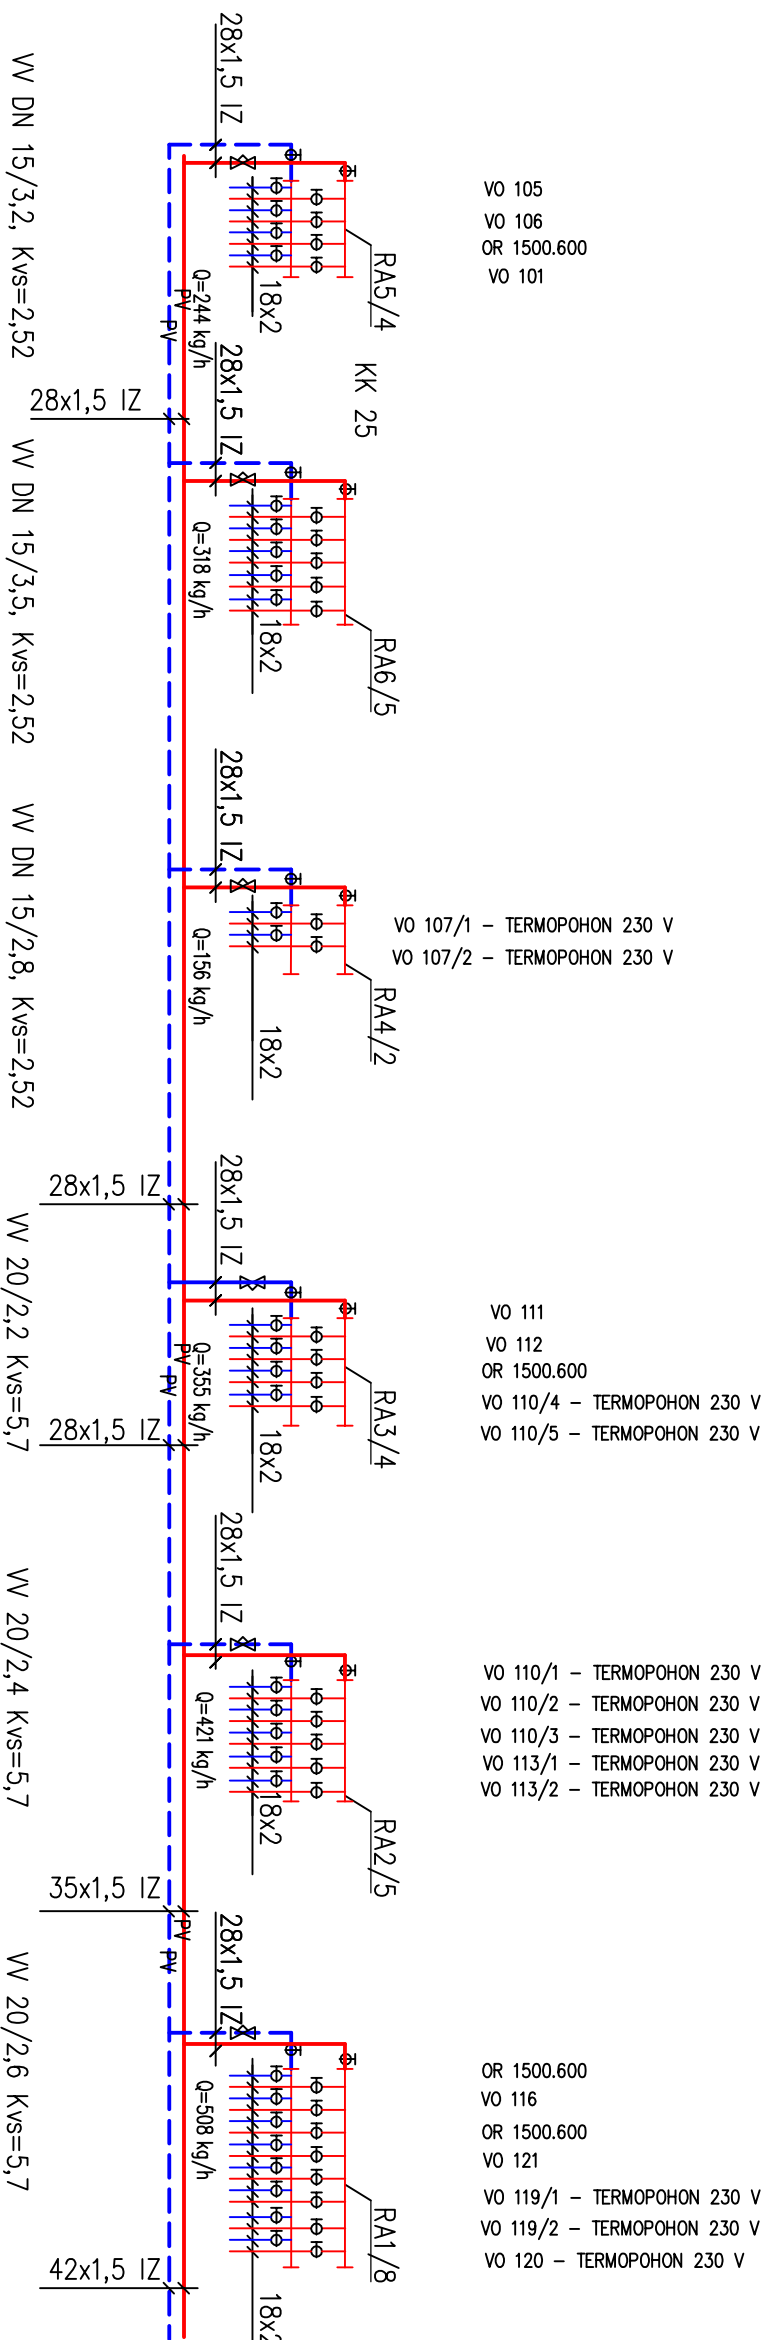

LEGENDA ARMATUR:

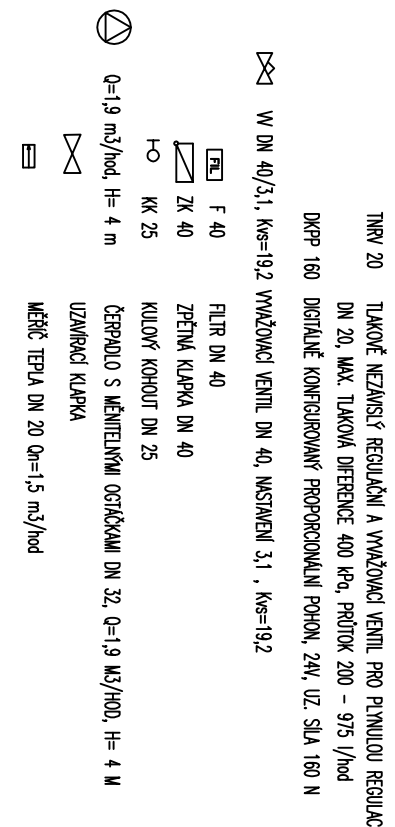

LEGENDA:

- | | |
|--|--|
| — | PŘÍVODNÍ POTRUBÍ PEX AL PEX 18x2 PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ |
| — | VRATNÉ POTRUBÍ PEX AL PEX 18x2 PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ |
| — | PŘÍVODNÍ POTRUBÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ |
| — | VRATNÉ POTRUBÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ |
| RA 6/4 | ROZDĚLOVAČ S SBĚRAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU Č. 6 S 4 OKRUHY |
| VYAŽŮVACÍ VENTIL DN 15, NASTAVEN 3,2, Kvs=2,52 | |

SO 03 - VYTÁPĚNÍ

CENTRUM DENNŮH SLUŽEB OPANA – STAVBNÍ ÚPRAVY	
Místo Investor Stupeň Znač. projekt Výpracov Datum	parc.čís. 259/0, k.ú. Katerinky u Dobru Stavbní místo Opava, hraniční m.č. 32/6A, Město 746 0 Opava DPS Ing. Jeroním Krčel, ČKAIT 1102641 Ing. Jiří Krčel, Gagarinova 22, 746 01 Opava květen 2023
SCHEMA VYTÁPĚNÍ	
TAYLORTEAM s.r.o. Na Vyhlídce 328, 747 61 Rožnov IČ 278 49 619, DIČ CZ27849619 www.taylor-team.cz	
Ka-D14-03	1 2 3 4 5 6 7

