


Ozn.	sv.	Typ	Stetné zdroje	Počet
D	LED	průmyslové, základná z ABS, difúzor translucentní	1 x LEDline, 43W, 5650lm, 17 Ra65, 4000K	17
E	LED	AS reflektor Industrial lighting	1 x LED, 103W, 15762lm, 2 Ra70, 4000K	2

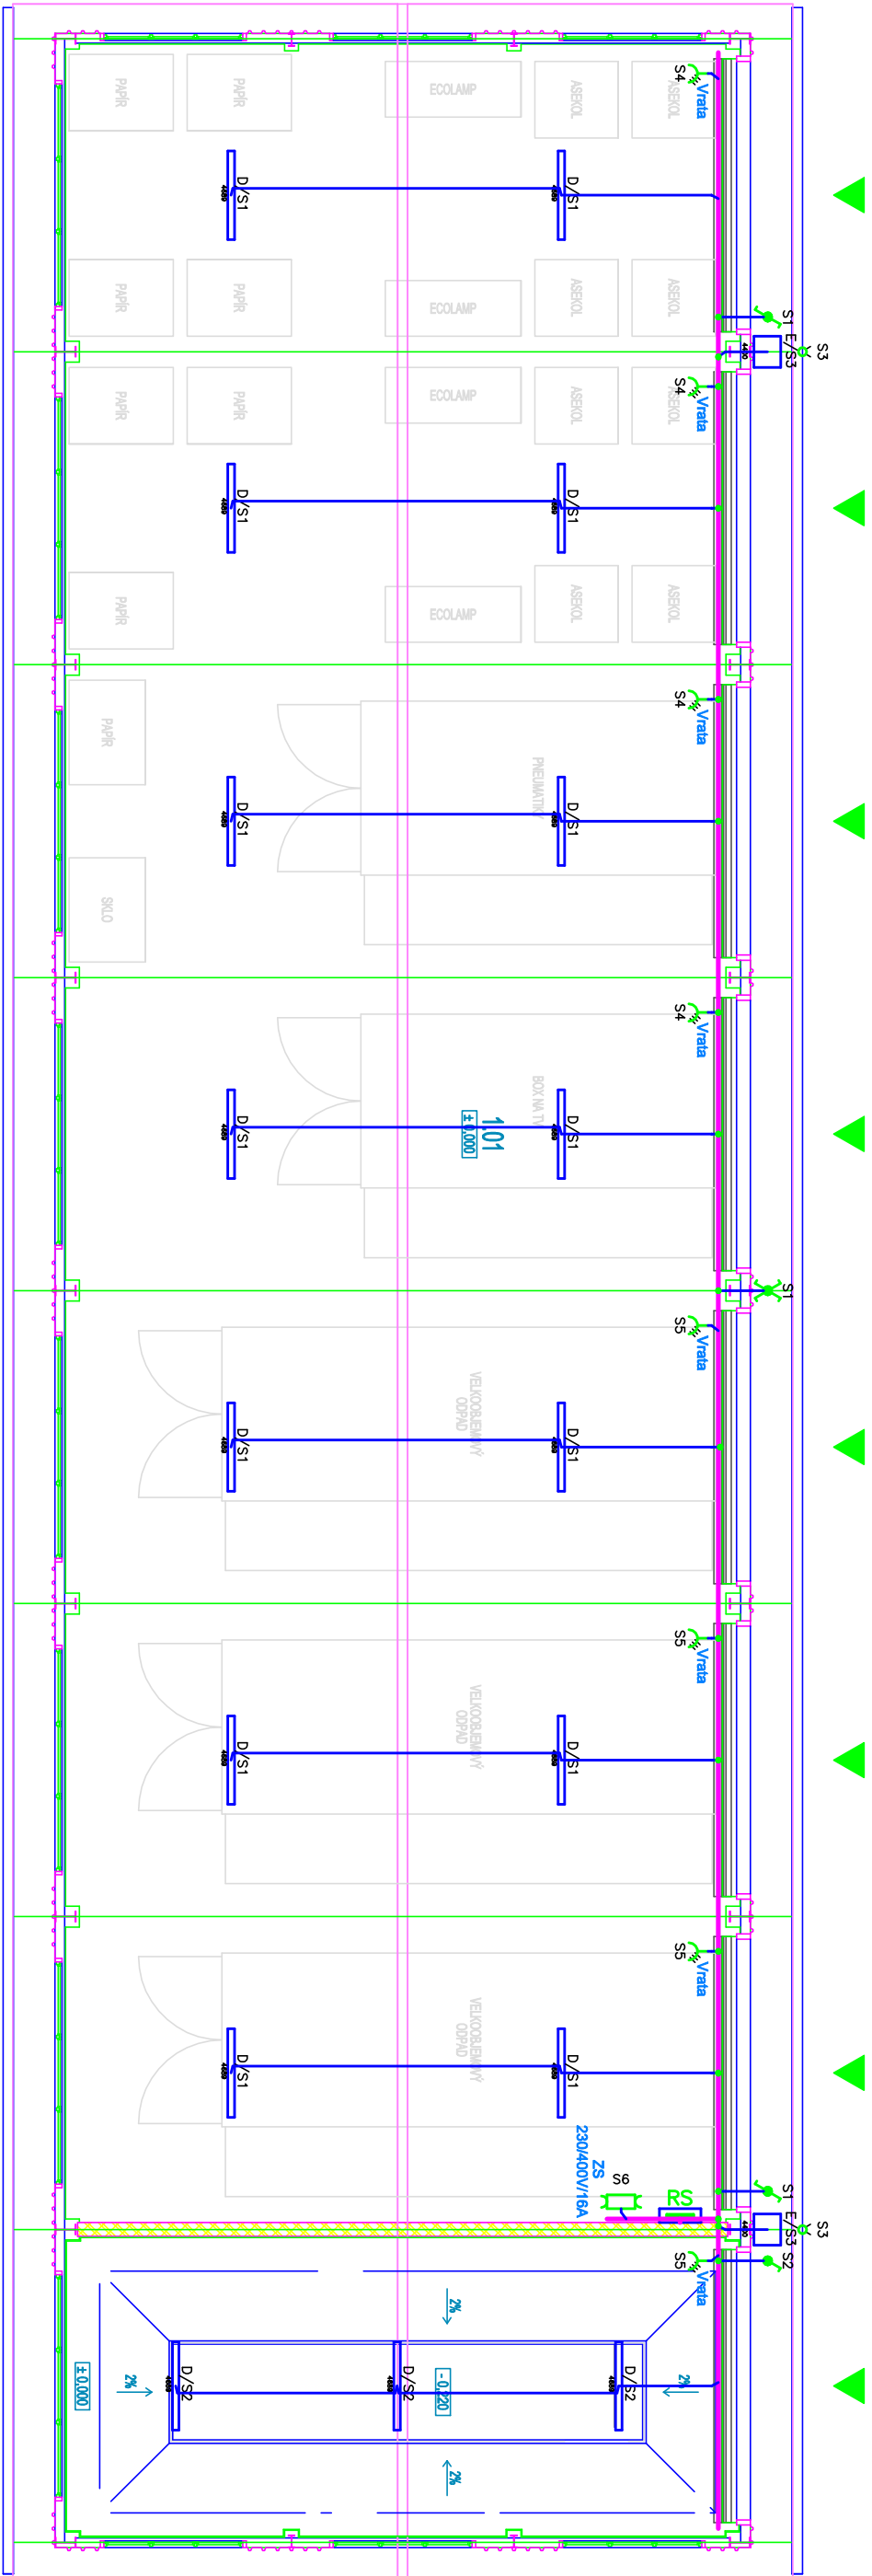

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. (Z1,2, Opr.1

**AB4 - prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty**

## Skladové prostory

## AB8 - venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy

## Vnější plášť budovy

**VEŠKERÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY  
PROVÁDĚT V PŘÍSNÉ KOORDINACI**

El. rozvody jsou navrženy, kabely CYKX uloženými v ochranných trubkách a kabelových žlábkách na povrchu. Jednotlivé trasy musí být vedeny tak, aby umožňovaly pozdější servis.

Světelné obvody budou správně umístěny, ovladače budou umístěny při vstupu do vnitřních prostor. Ovladače osvětlení instalovat tak, aby jejich střed byl cca 1,2 m od úrovně podlah. Svítidla budou instalována převážně pomocí stropních konstrukcí. Zásuvky instalovat po dohodě s ostatními dodavateli do výšky 0,8 až 1,2 m. Rozvody pro první instalované potřebné budou zakončeny volným vývodem a do doby instalace vlastního zařízení nebudou oživeny. Přesné umístění a dimenze jednotlivých vývodů je nutné konzultovat s dodavateli jednotlivých zařízení.

Typy kabelů a kabelových tras musí být provedeny v souladu s aktuální platnou a schválenou verzí PBŘS.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PE+N ~ 50HZ, 400/230V (TN-C-S)

## OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:

## ZÁKLADNÍ: IZOLACE, PŘEPÁŽKY, KRYTY

**PŘI PORUŠE: A00Z**


## PŘÍDAVNÁ IZOLACE


# OCHRANĚ POSPOJOVÁNÍ

**Upozornění:**

Veškeré v dokumentaci uvedené typy přístrojů a zařízení jsou pouze orientační a slouží výhradně jako náhradka podrobného popisu funkce a parametrů přístroje či zařízení.

Před vlastní realizací díla je nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude reagovat na aktuální požadavky investora a jednotlivých dodavatelů.



Zhotovitel:		AGROPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Strojitelská 4/7, 586 01 Jihlava, www.agroprojekthlava.cz, tel.: 56 721 00 66			
ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI		<div>AGROPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o.</div>	
R. Popelka, MBA	R. Popelka, MBA	R. Popelka, MBA			
KRAJ:	Moravskoslezský kraj	MÍSTO:	Opava - Kylesovice	FORMÁT	244
INVESTOR:	Statutární město Opava: Horní náměstí 69, 746 01 Opava; IČ: 003 00 535				
AKCE:	Kylesovice - sběrný dvůr				
	SO 01 - skladovací hala				
	dokumentace pro provádění stavby				
VÝKRES:	Elektroinstalace				MĚŘÍTKO
Situacní schéma					1:100
					ČÍSLO VÝKR.
					SO 01
					D.1.4.1.3