


PŮDORYS 3.NP (M 1:100)

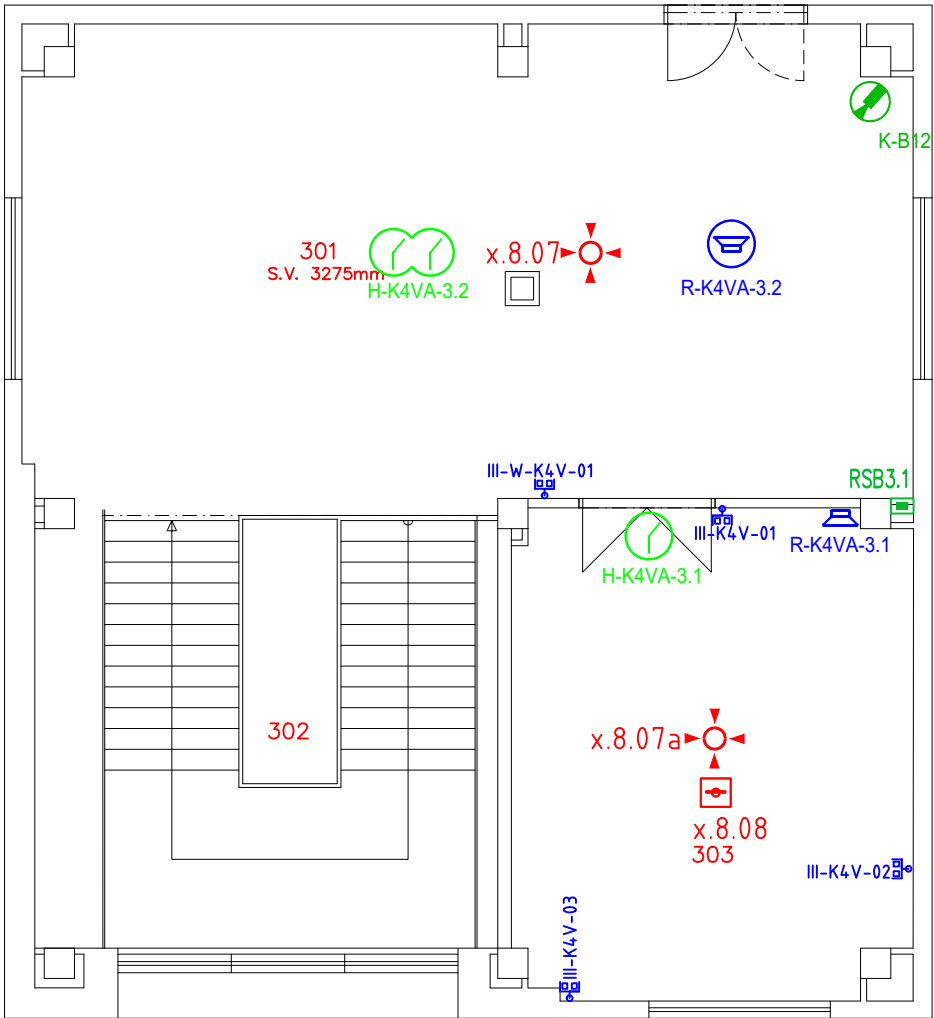

LEGENDA JC:

- JČ – HLAVNÍ HODINY
- JČ – JEDNOSTRANNÉ HODINY S CIFERNÍKEM
- JČ – OBOUSTRANNÉ HODINY S CIFERNÍKEM
- JČ – ROZBOČOVACÍ KRABICE
- JČ – ŠKOLNÍ ZVONEK

LEGENDA MR:

- MR – ÚSTŘEDNA IP
- MR – ZESILOVAČ
- MR – REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ
- MR – REPRODUKTOR DO PODHLEDU
- MR – IP STANICE HLASATELE

LEGENDA PZTS:

- EXP – PZTS – KONCENTRÁTOR
- ZDR – PZTS – NAPÁJECÍ ZDROJ
- HUB – PZTS – POSILOVAČ SBĚRNICE
- PZTS – POHYBOVÉ ČIDLO–STROPNÍ
- PZTS – POHYBOVÉ ČIDLO
- PZTS – DETEKTOR POŽÁRU
- PZTS – FIHX 04/02

LEGENDA MaR:

- MaR – Snímač teploty a relevantní vlhkosti sběrnicový
- MaR – Řídící jednotka Mar (rozvaděč 36M do zdi)

LEGENDA SKS,CCTV a EVS:


- DR – SKS – DATOVÝ ROZVADĚČ
- SKS – PROPOJOVACÍ KRABICE ODF
- SKS – DATOVÁ ZÁSUVKA 2 X RJ-45
- CCTV – KAMERA
- CCTV – POČÍTAČ S MONITOREM
- EVS –VSTUPNÍ VIDEOJEDNOTKA
- EVS –VNITŘNÍ VIDEO JEDNOTKA

Upozornění : Při souběhu kabelů do 1000V s vedením sdělovacím je nutno dodržet odstup min. 20cm!!!

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN–C–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA  
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

PAVILON K4V–A (3.NP)

Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m²]
301	HALA	72.67
302	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	36.05
303	KANCELÁŘ	33.34

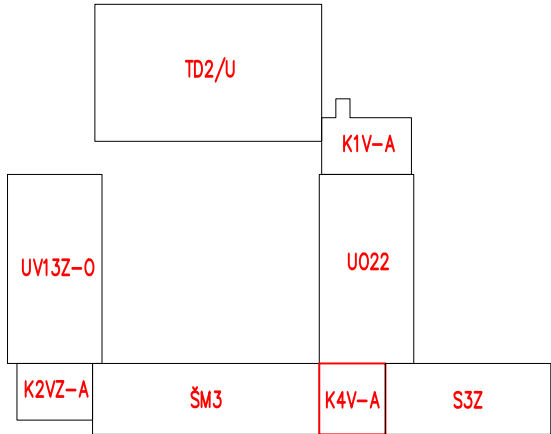

NÁZEV A MÍSTO AKCE : Základní škola Opava – Šrámkova 4 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a stavební úpravy pavilonu UV13Z–O a spojovacích krčků K1V–A, K2VZ–A, K4V–A		INDETAIL s.r.o. Projektování elektrických zařízení IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz				
INVESTOR : Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		Č.PARÉ.		
PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb D.1.4.2 – Elektronické komunikace		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773		1	2	3
		PODPIS :		4	5	6
		PROJEKTANT PROFESE :		7	8	9
		PETR KUČERA				
NÁZEV VÝKRESU : SLP Systémy – 2.NP		PODPIS :		Č.VÝKR.		
		STUPEŇ PD : DPS		D.1.4.2–13		
		MĚŘÍTKO : 1:100				
		DATUM : LEDEN 2024				