

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

Těšínská 71, 746 01 Opava

Tel.: 553759111, fax: 553627844

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 14177.

Ing. arch. Jaroslav Chvátal

Architektonická kancelář

Bílovecká 2411/1

746 01 Opava

Vaše značka

Naše značka

186/2017

Vyřizuje

Šimonová

553 759 109

lucie.simonova@tsopava.cz

Opava

5. 6. 2017

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Horní náměstí 33, 34, 35 - výměna oken a zateplení, nové bleskosvody“

Technické služby Opava s.r.o., jako správce místních komunikací (dále jen „MK“) a veřejného osvětlení, **souhlasí** s předloženým návrhem projektové dokumentace stavby „Horní náměstí 33, 34, 35 - výměna oken a zateplení, nové bleskosvody“, za podmínek:

- Veškerý vytěžený materiál z překopů dlážděného krytu vozovky a chodníků na MK Kolářská (vnitroblok za Raiffeisenbank) bude nahrazen šterkodrtí, která bude při zásypu řádně dusána po vrstvách tl. ≤ 25 cm, přičemž **míra zhutnění každé z vrstev bude před konečnou povrchovou úpravou změřena**¹ odbornou firmou ($Evd \geq 45$ MPa/m² ve vozovce a $Evd \geq 30$ MPa/m² v chodnících) a výsledné protokoly o měření, ze kterých bude zřejmé **měření po jednotlivých vrstvách**, budou po ukončení prací odevzdány na Magistrátu města Opavy, odboru dopravy,
- Z důvodu zachování průchodnosti opravou dotčených dlážděných krytů chodníků bude materiál z výkopu naložen a odvezen, nebude skladován na zbylých částech chodníku,
- Povrchy překopů opravou dotčeného dlážděného krytu vozovky a chodníků na MK Kolářská (vnitroblok za Raiffeisenbank) budou uvedeny do původního stavu odbornou dlaždičskou firmou z materiálů totožných se stávajícím stavem, při zachování stávajících konstrukčních vrstev chodníků, chodníkové (silniční), resp. záhonové obrubníky, vč. přídlažeb z drobných žulových kostek 10/12 cm (budou-li stavbou narušeny) budou zabetonovány,

¹ Měření lehkou dynamickou deskou bude provedeno dle ČSN 72 1006, v platném znění, u podélných výkopů budou měření míry zhutnění provedena po cca 20 m!

- Bude respektováno a v případě narušení také obnoveno stávající odvodnění vozovky (uliční vpusti) a stávající svislé a vodorovné dopravní značení (dle příslušné technologie),
- **Případné vyznačení vytýčení stávajících IS na chodnících bude provedeno sprejem, určeným výhradně k předznačování komunikací,**
- Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení bezpečného provozu na dotčené komunikaci,
- Veškeré plochy dotčené akcí budou ihned po ukončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány správci komunikací.

Vyjádření správce veřejného osvětlení (dále jen VO)

Nedojde ke střetu se zařízením VO ve správě Technických služeb Opava s.r.o.

Z tohoto důvodu nestanovujeme požadavky pro dodržení podmínek při střetu s kabelem uloženým v místní komunikaci.

Přikládáme tištěnou situaci VO příslušné lokality.

Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

S umístěním a realizací stavby souhlasíme s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží výše uvedené podmínky.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.

Veškeré projektované i opravou vyvolané stavební úpravy budou provedeny na náklady stavebníka shora uvedené akce.

Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.


TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA

S.R.O.

TĚŠÍNSKÁ č. 71

746 01 OPAVA

Ing. Martin Girášek, MCI
provozně-technický náměstek

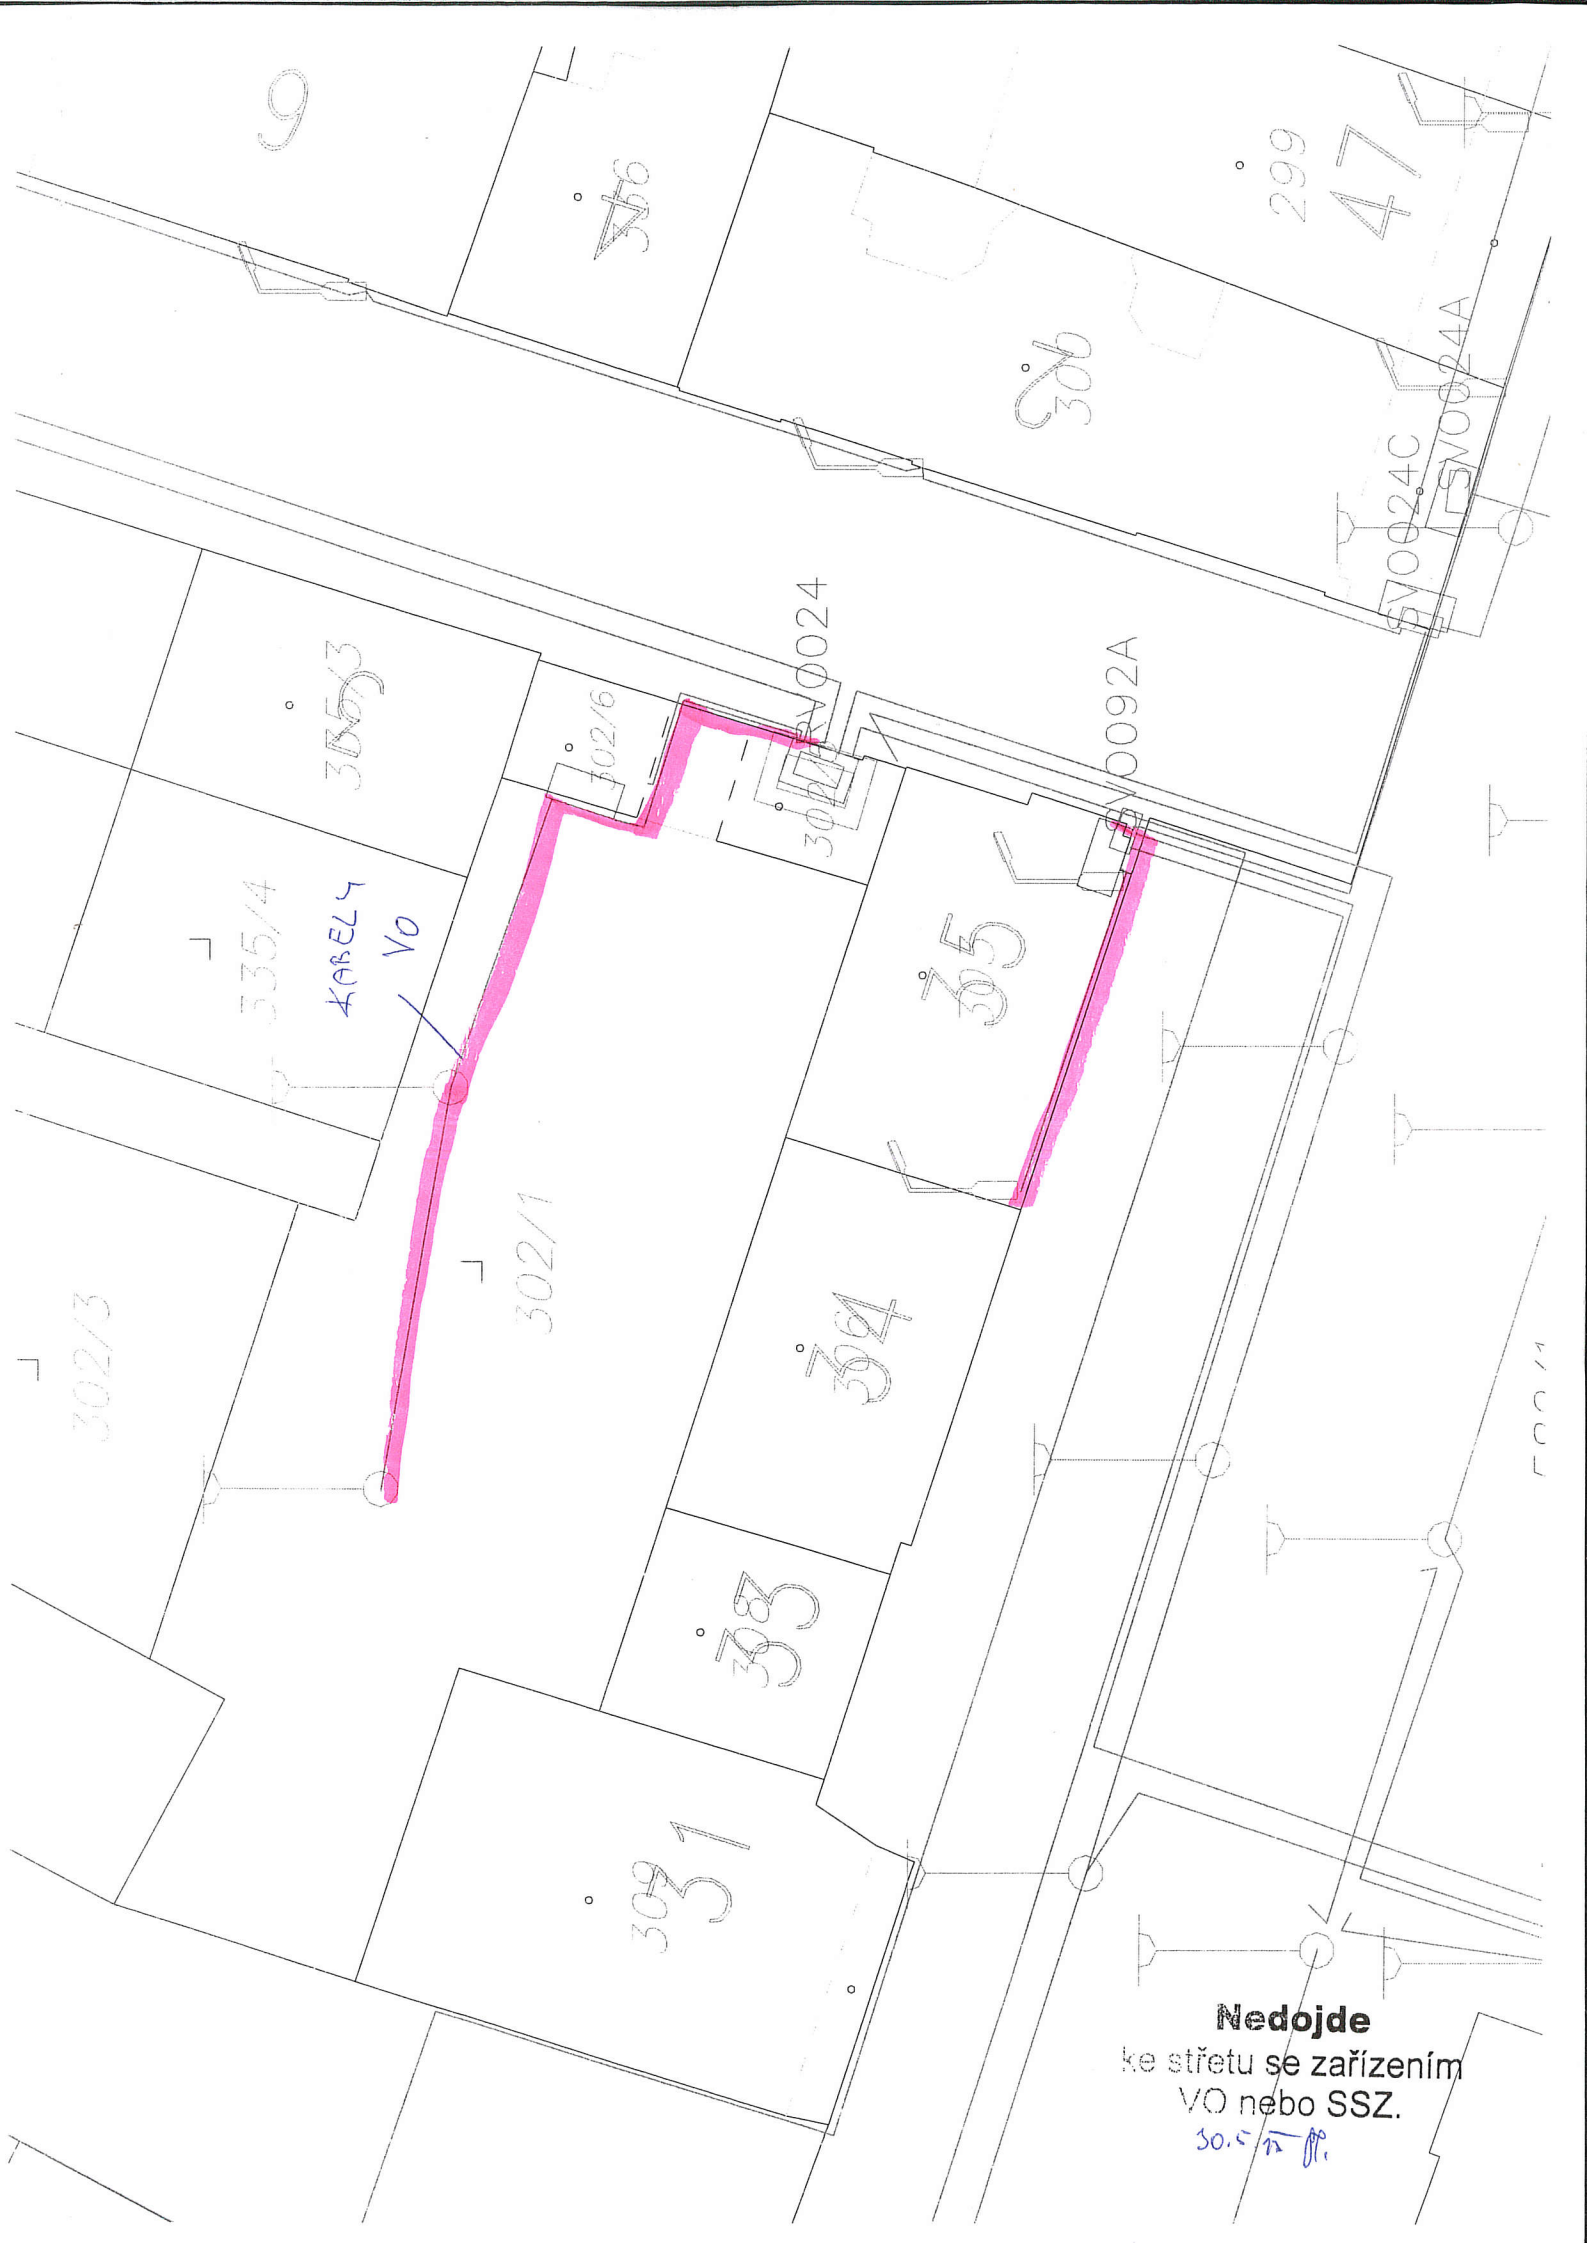

Nedojde
ke střetu se zařízením
VO nebo SSZ.
30.5.12