

VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE: 9. 10. 2018

NAŠE č. j.: 340/2018

NAŠE sp. zn.: -

Novák Zbyněk, Ing.

Čajkovského 1595/49

746 01 Opava

znovak@email.cz

VYŘIZUJE: Lucie Šimonová

TEL.: +420 553 759 109

E-MAIL: lucie.simonova@tsopava.cz

DATUM: 15. 10. 2018

Vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení pro stavbu**„Sídliště Kylešovice – 17. listopadu“**

zájmové území: sídliště na ul. 17. listopadu v k.ú. Kylešovice

Technické služby Opava s.r.o., jako správce veřejného osvětlení vydává následující stanovisko:

Dojde ke střetu s kabelem veřejného osvětlení ve správě Technických služeb Opava s.r.o.**Dodržujte podmínky správce pro výkopové práce při střetu s kabelem v jeho správě.**

- **Před zahájením výkopových prací je nutné si objednat vytyčení kabelové trasy** (v příloze jsou doloženy situace s výskytem veřejného osvětlení).
- Je potřeba ohlásit zhotovitele, který bude práce provádět, datum zahájení prací s předpokládanou dobou ukončení. Dále pravidelně informovat, kde právě výkopové práce probíhají.
- Výkopové práce v blízkosti kabelu ve správě TS Opava s.r.o. nesmí být prováděny těžkou technikou. Požadujeme v místě střetu opatrný ruční výkop.
- Odkrytý kabel musí být řádně zajištěn proti mechanickému poškození.
- Je-li odstraněna zemina i pod kabelem, musí být při záhozu zemina pod kabelem dusána, musí být obnoveno pískové lože i výstražné označení kabelu. Nesmí dojít k poškození kabelu následným sedáním zeminy.
- Správce bude před položením povrchové úpravy vyzván k posouzení uložení kabelu (na objednávku)
- Zához kabelu bude možno provést po písemném ujištění ve stavebním deníku, že kabel nebyl poškozen. (kopii požadujeme doložit) Zápis bude podepsán zodpovědnou osobou za průběh výkopových prací (uvedeno v povolení MMO – odboru dopravy).
- Vyskytne-li se v trase stavebních úprav porucha kabelů v naší správě do 24 měsíců od ukončení prací a při její opravě správce zjistí, že byla způsobena mechanickým poškozením povrchu kabelu, který nebyl v průběhu stavby po správci prokazatelně požadován k opravě, bude úhrada opravy uplatňována u odpovědné osoby, která je uvedena v povolení MMO – odboru dopravy.
- Souběžně s trasou kabelu bývá uložen i zemnicí vodič. Nesmí dojít k jeho odstranění ani poškození.
- **Dojde-li v průběhu stavby k poškození kabelu (porušení izolace, přetržení apod.), okamžitě po zjištění této skutečnosti toto zhotovitel oznámí správci.** Opravu provedou zaměstnanci TS Opava s.r.o. na základě objednávky zhotovitele zemních prací.
- Upozorňujeme, že kabely jsou i v průběhu stavby provozovány.

Toto vyjádření nelze použít jako podklad stavební řízení. K tomuto účelu je nutno doložit příslušné podklady.

Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žásoti.


Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.

S pozdravem

Ing. Martin Girášek, MCI
provozně-technický náměstek

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA
s.r.o.
TĚŠÍNSKÁ č. 71
746 01 OPAVA

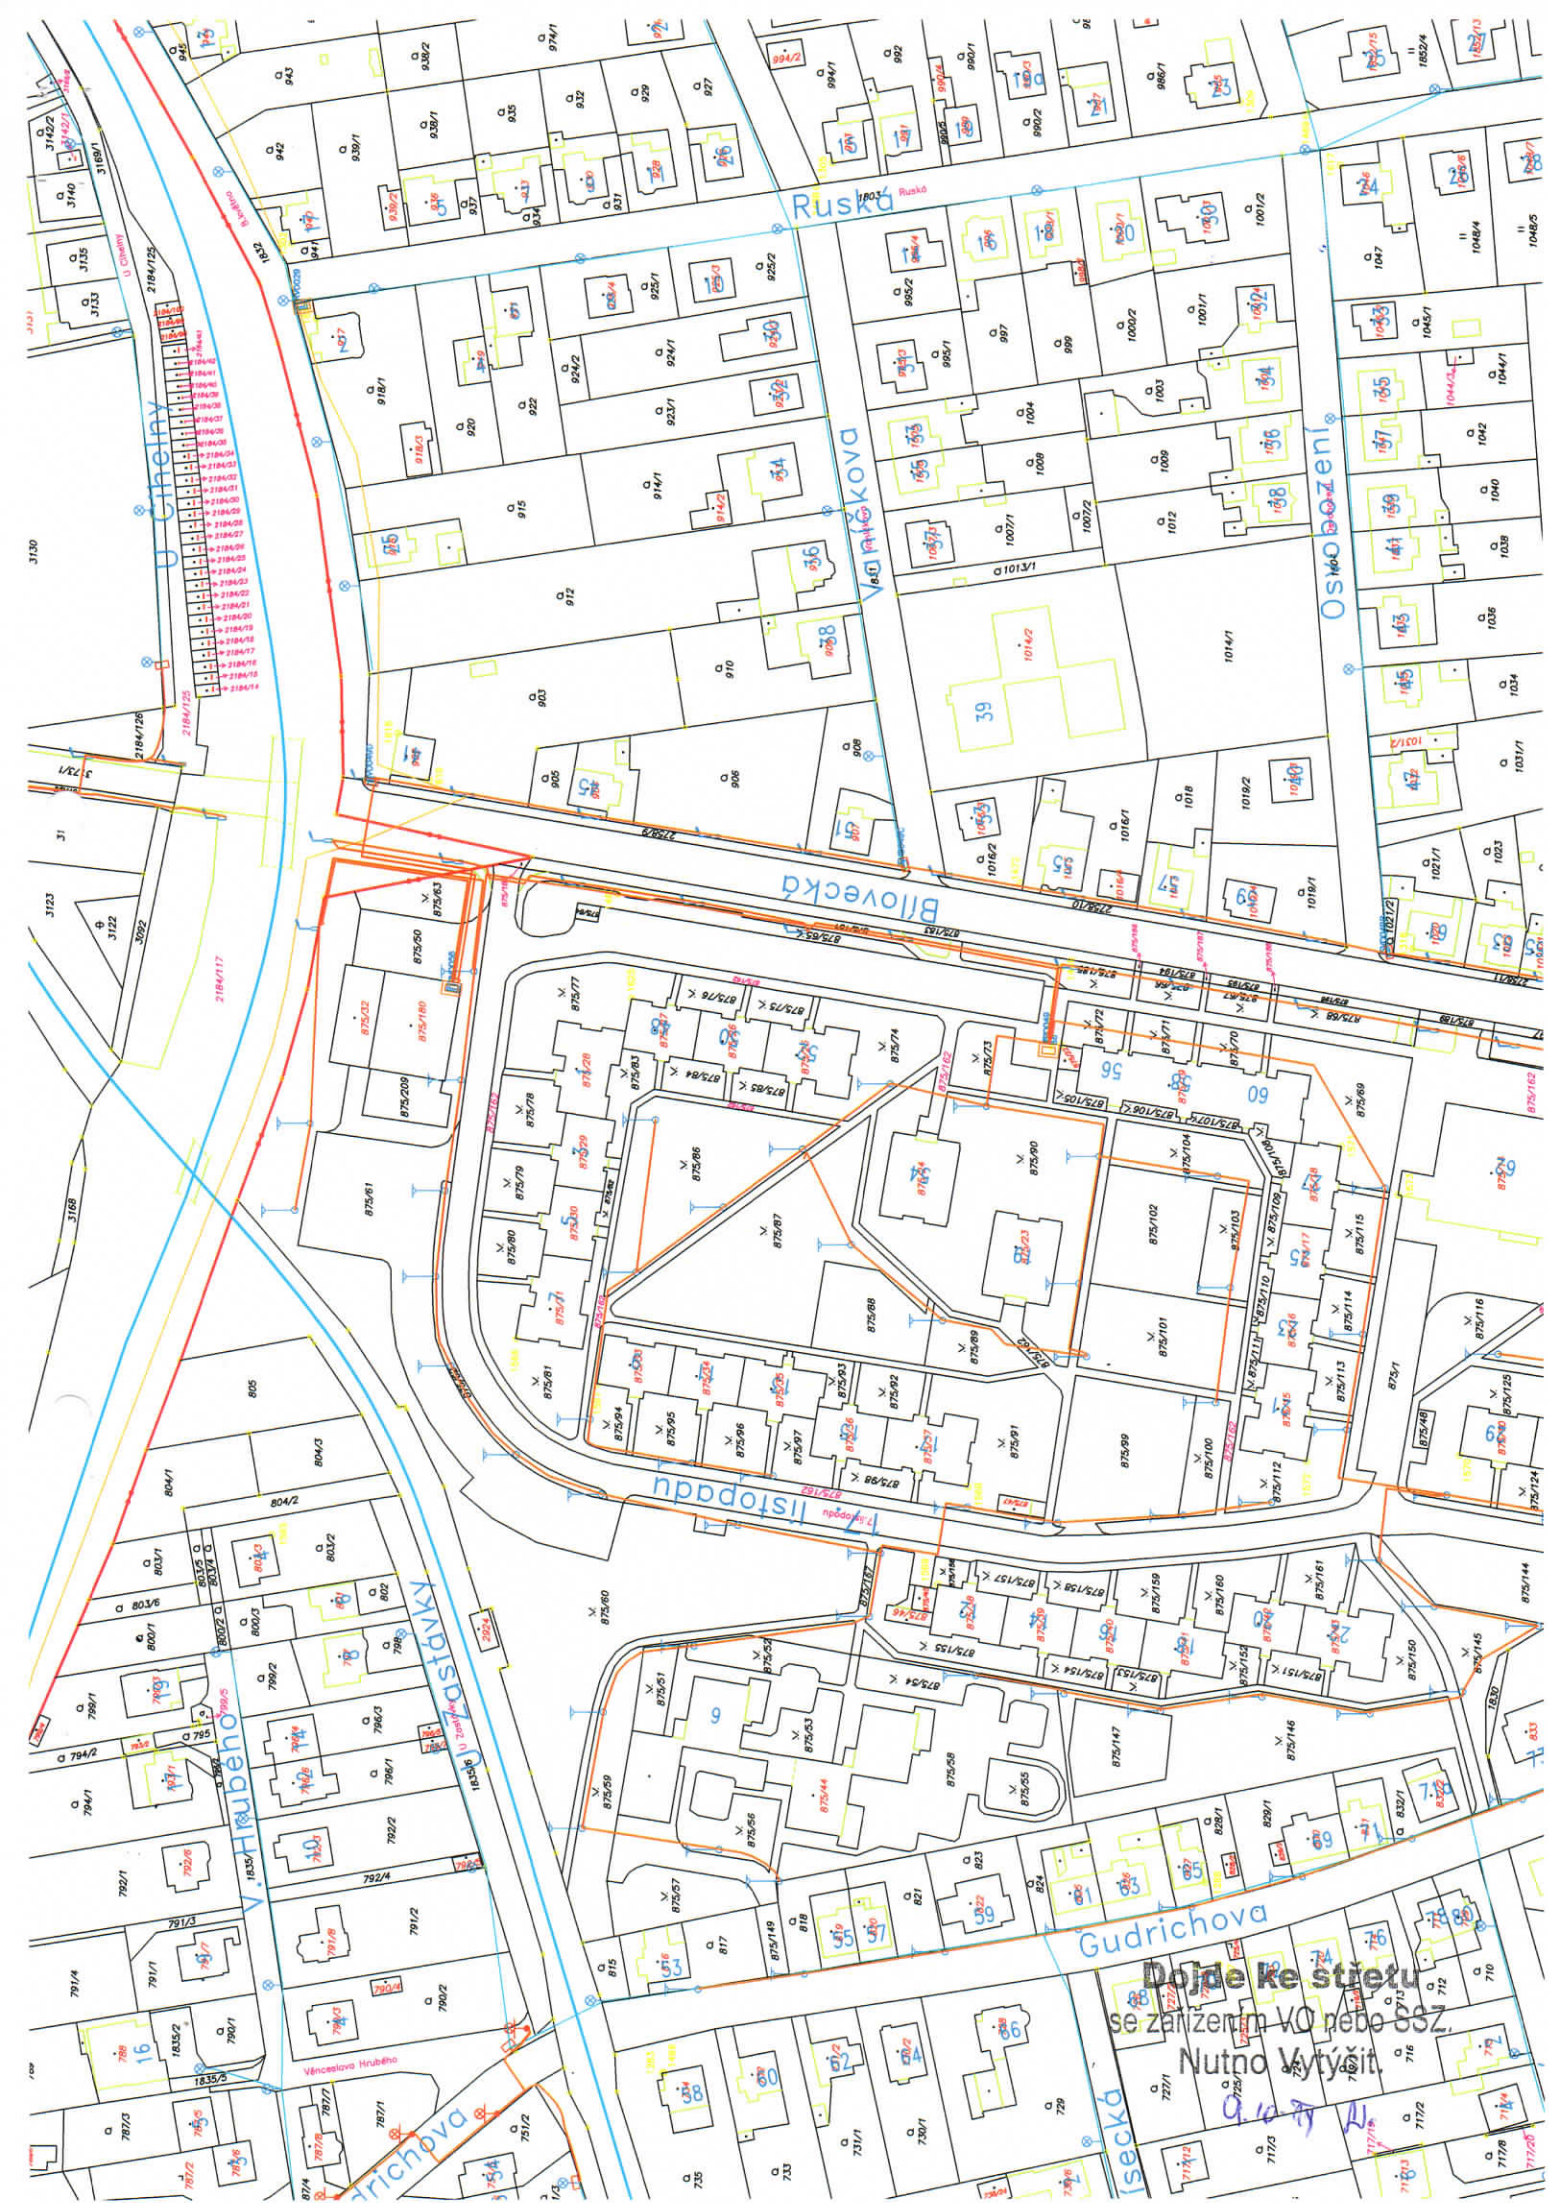



Dojde ke stretnutiu
se zařízením VO nebo S
Nutno vytýčit

9.10.2018