


STAVEBNÍ ÚPRAVY SENIORCENTRA OPAVA  
PŮDORYS 1.NP M1:100

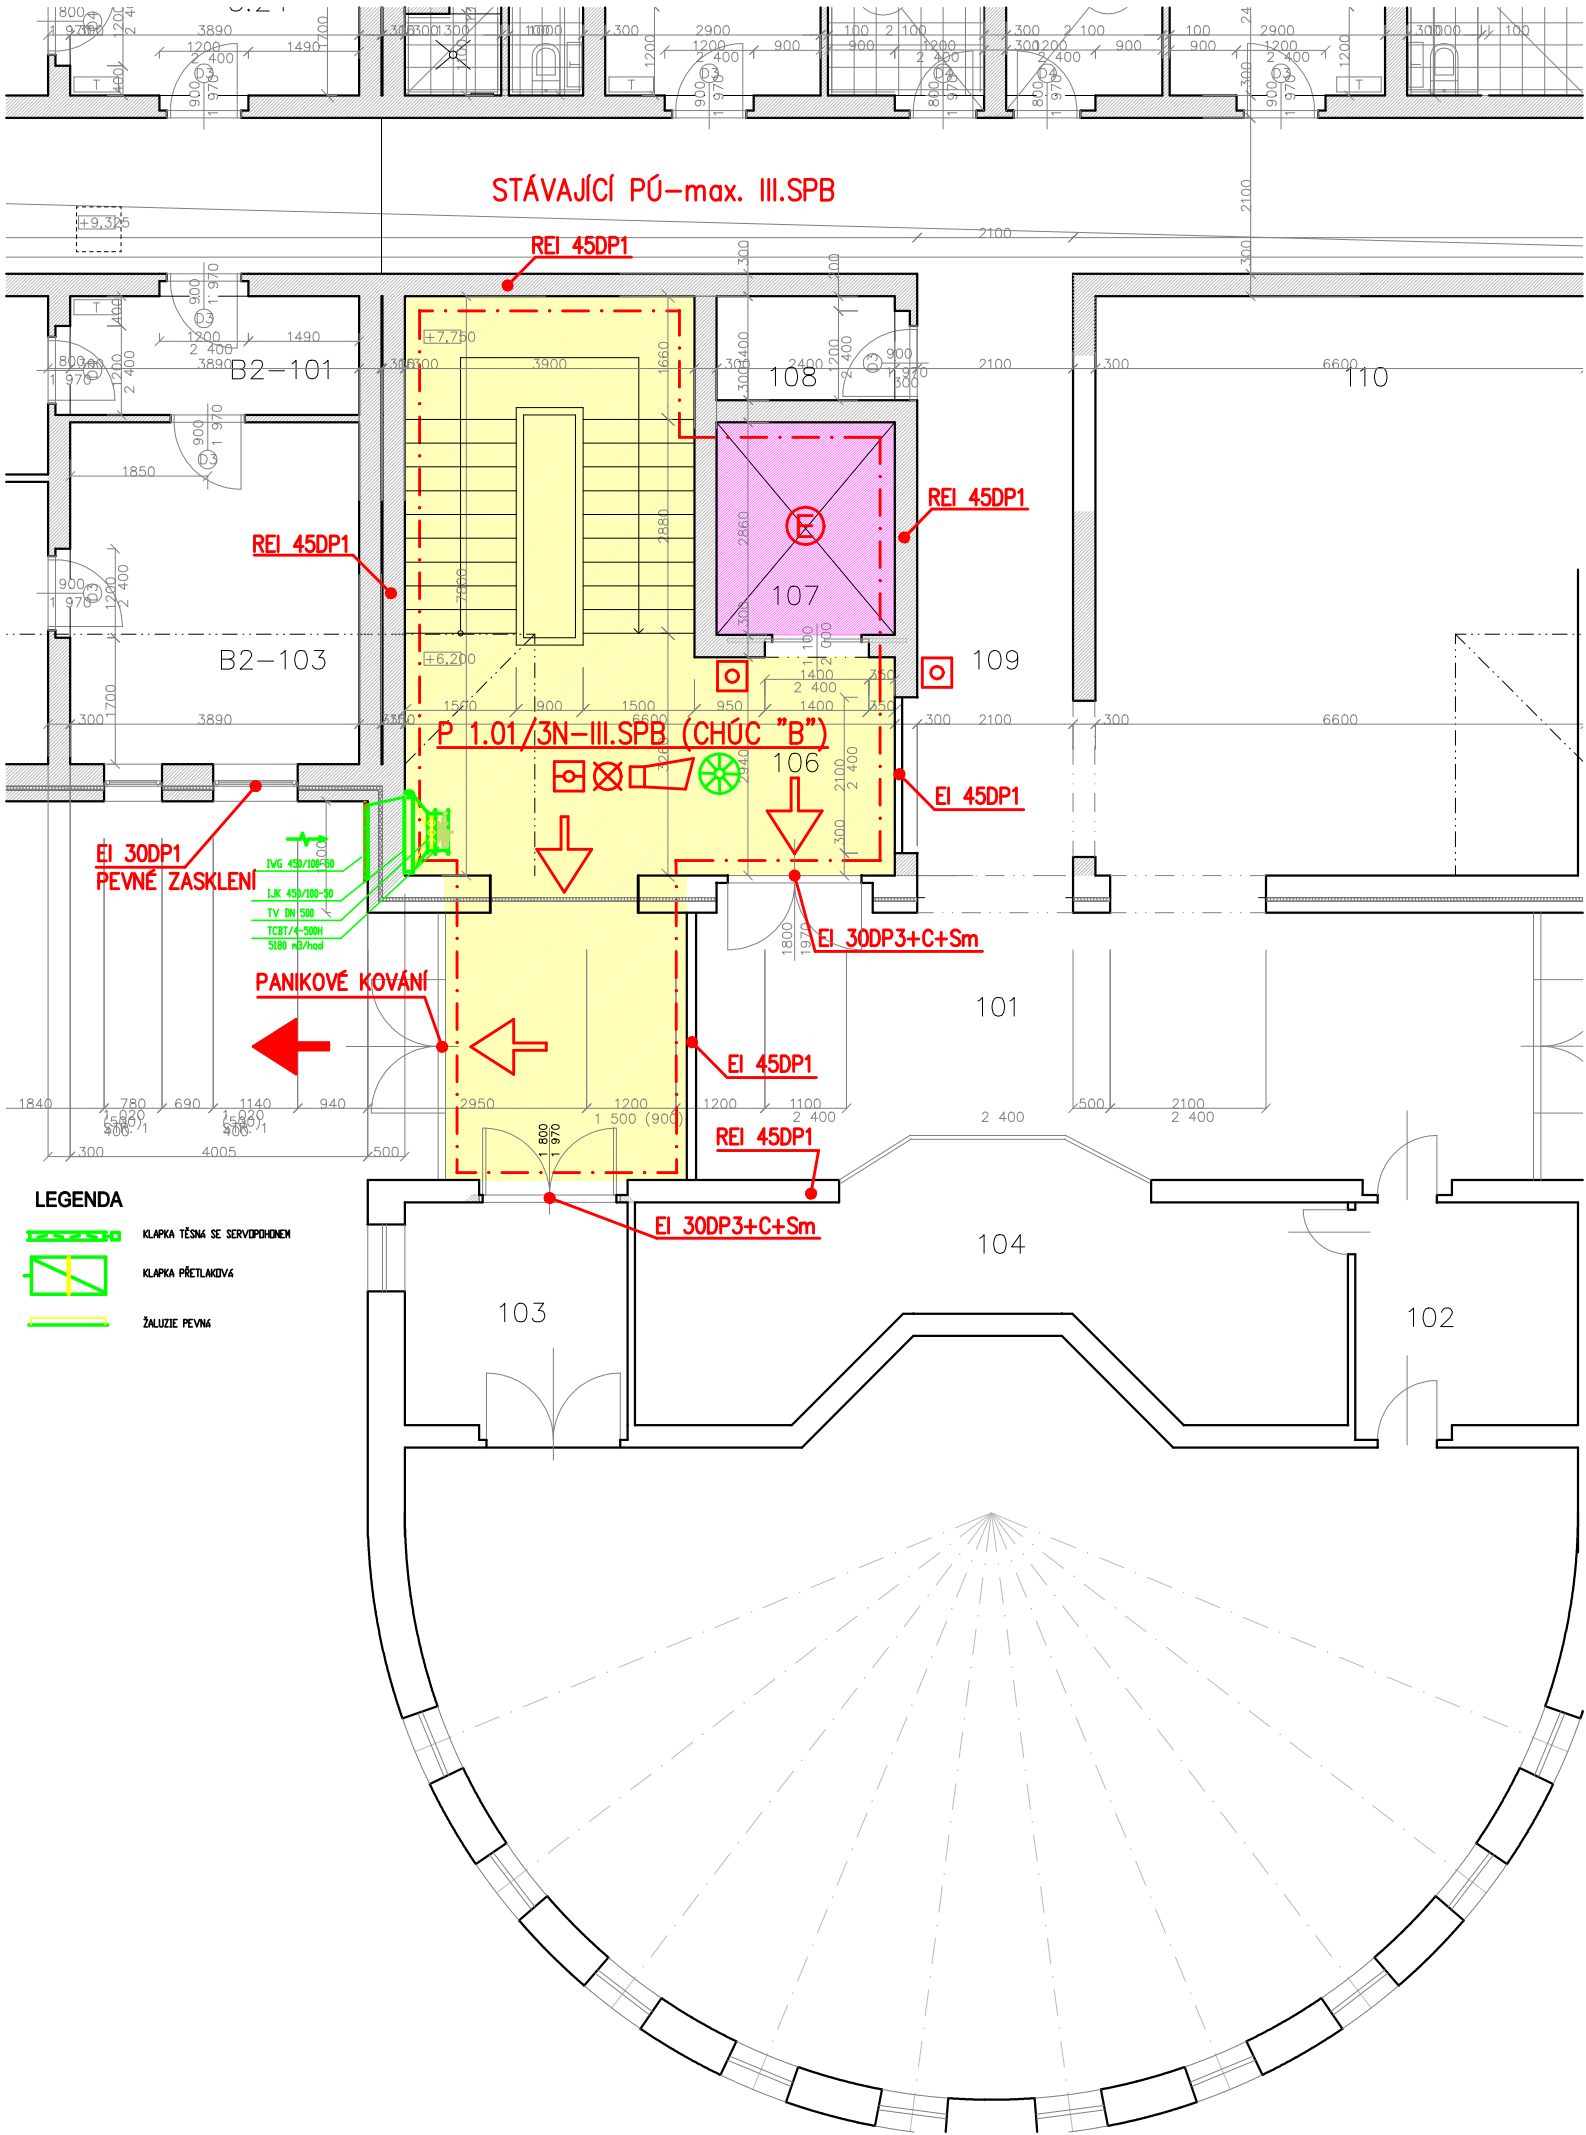

LEGENDA ZNAČEK PO

- Hranice požárního úseku
- P 1.01/3N-III.SP.B Podzemní požární úsek v 1.PP až 3.NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III
- EI 30DP3+C+Sm Požární uzávěr bránící šíření tepla s 30-ti min. odolností, konstrukce druhu DP3, samozavírací zařízení, kouřotěsný při teplotě 200°C
- ☐ Požární úsek střežený samočinnými hlásiči požáru
- ☐ Tlačítkový hlásič požáru
- ☒ Nouzové osvětlení
- ➔ Směr úniku
- ☐ Akustické signalizační zařízení
- ☐ Chráněná úniková cesta typu "B"
- ⓔ Evakuační výtah
- ☼ Přetlakové požární větrání