

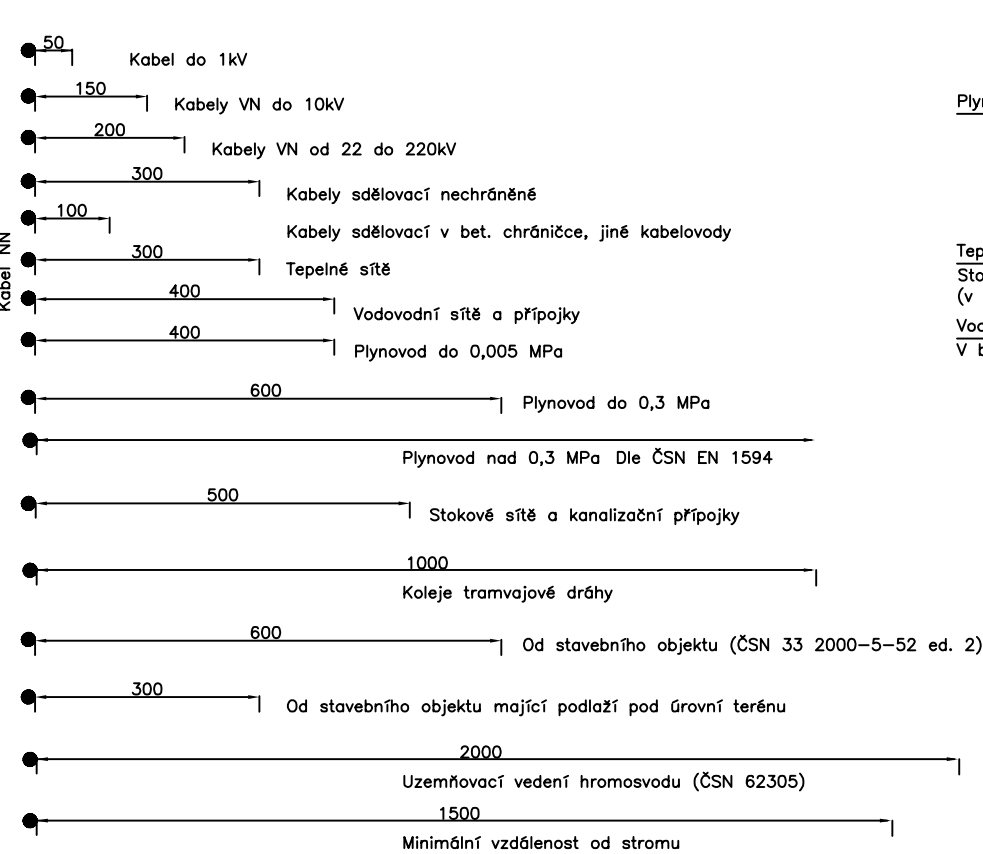


Uložení silových kabelů NN do 1kV v zemi

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu

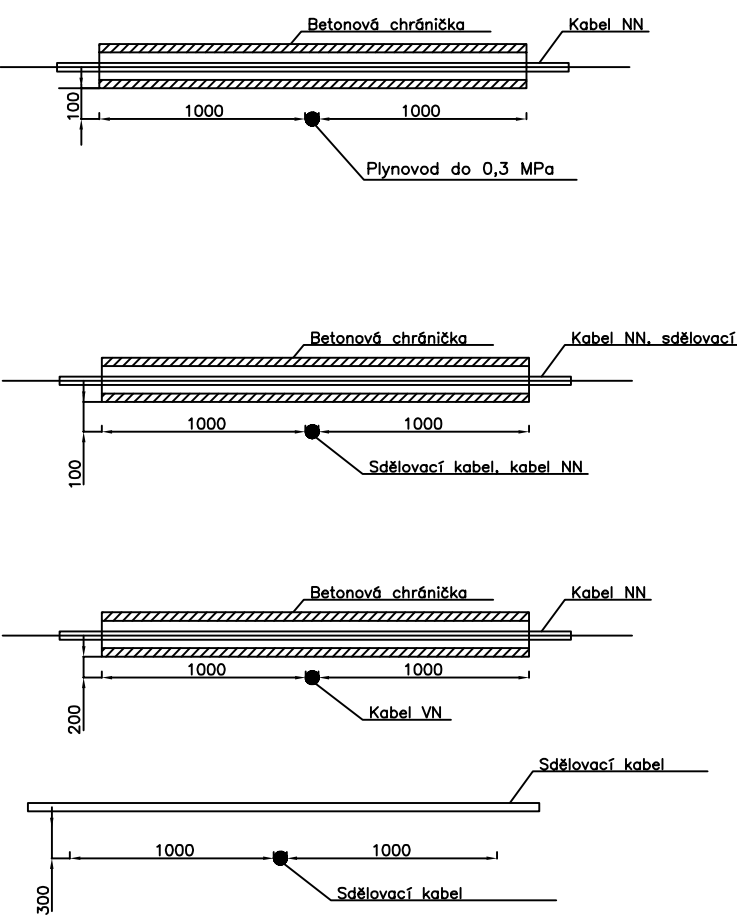

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení

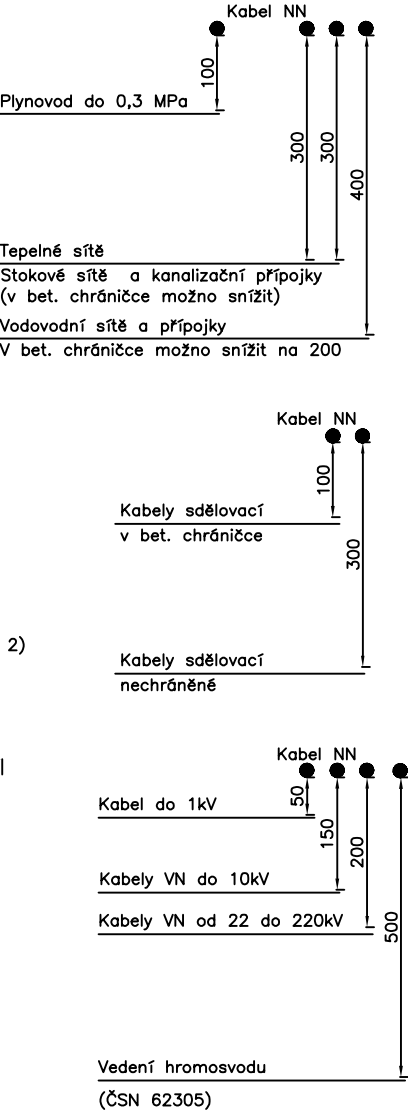

Vzdálenosti dle ČSN 73 6005 (kótováno v mm)
Ostatní případy dle ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 62305, ČSN EN 1594, ČSN EN 12007-4, TPG 702 04

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
<div><div></div><div>PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, PSČ 709 00 OSTRAVA – MAR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div>				
Stavebník : Statutární město Opava			PROJEKTOVAL	Ing. Šimon Robenek
Stavba : Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace			KONTRLOVAL	Ing. Šimon Robenek
Část : D.2.4.4 Provozní rozvody silnoprůdu			SCHVÁLIL	Ing. Jiří Stach
			Č. zakázky	20030
			Kótováno v mm	Měřítka
			Datum 8/2020	/
			Stupeň DPS	
			CAD	
Obsah : Křížení a souběh inž. sítí			Původní výkres	
			D.2.4.4 - 10	
			List 1/1	