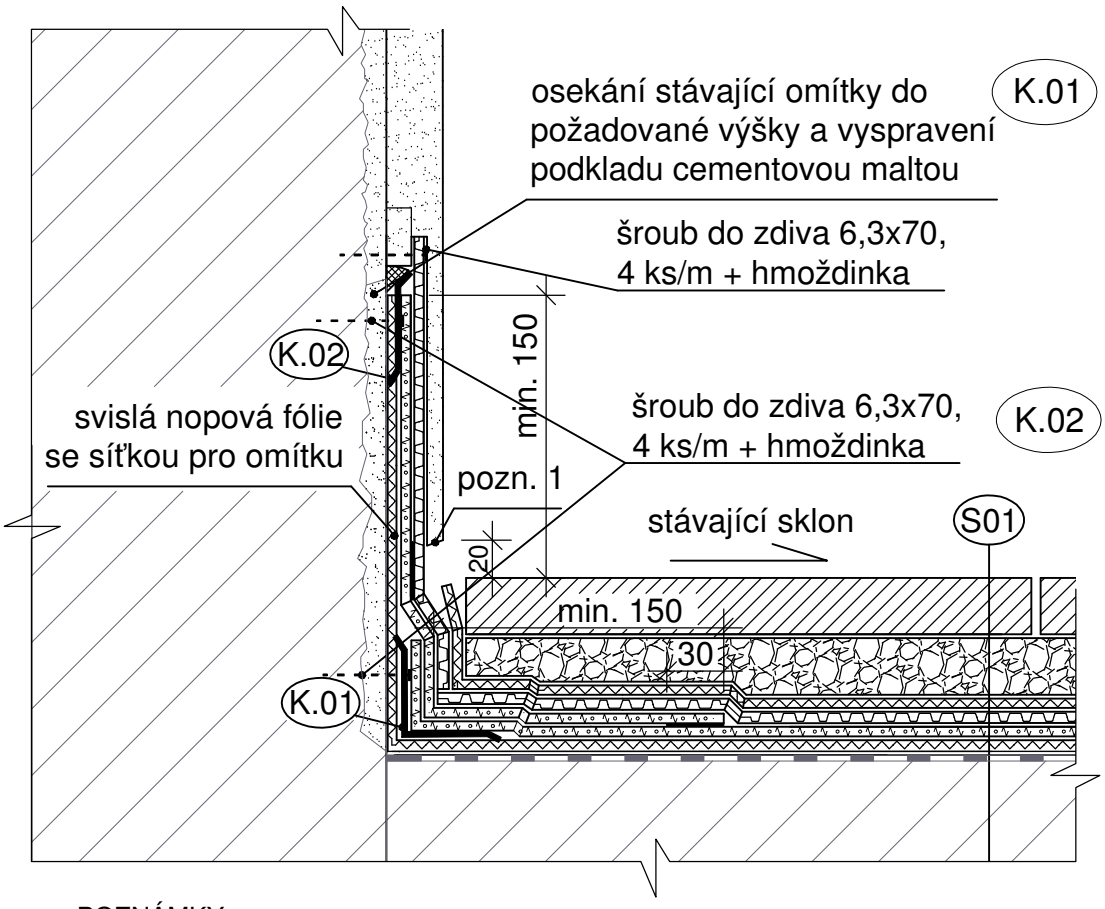

K.01 koutová lišta z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, R.Š. 100 mm



K.02 stěnová lišta z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, R.Š. 55 mm



POZNÁMKY:

Pozn. 1:

Úroveň omítky bude z požadavku NPÚ ukončena 20 mm nad přilehlým horním povrchem nášlapné vrstvy. Mezeru je možno vytvořit například pomocí vložení dřevěné hoblované latě opatřené nátěrem, která se po zavadnutí omítky odstraní. Pro lepší manipulaci doporučujeme lať zkosit, aby se eliminovalo riziko odtržení omítky při oddělávání latě.

Poznámka projektanta k detailu:

Řešení předmětného detailu byl upraveno z požadavku Národního památkového úřadu a Oddělení památkové péče v Opavě. V případě daného detailu doporučujeme provést oplechování místo dodatečně provedené omítky. Existuje riziko, že omítka bude v místě detailu časem opadávat vlivem zvýšeného hydrofyzikálního (odrážející se dešťová voda od povrchu dlažby) a mechanického namáhání (např. návštěvníci).

Maximální sklon pochozí vrstvy má být dle ČSN 74 4505 max 2%. V daném případě nelze tento sklon zajistit bez rozsáhlejších zásahů do okolních konstrukcí, a proto bude realizována pochůzí vrstva s větším spádem, než doporučuje norma.

ATELIER DEK

PROJEKT OPRAVY TERAS

Správní budova koupaliště, Jaselská 2081/35, 746 01 Opava

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel: Technické služby Opava s. r. o.
Těšínská 71
746 01 Opava

stupeň dokumentace: Stupeň dokumentace dle objednávky

část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu: Detail C - vytažení hydroizolace na stěnu

vypracoval: Ing. Ondřej Nečas

kontroloval: Ing. Petr Schindler, Ph.D.
Ing. Jan Janeček

zodpovědný projektant: Ing. Pavel Štajnrt

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 606

paré:

číslo výkresu: **D.1.1.b) 04**

formát: 1x A4 | **datum:** 30. 10. 2018 | **měřítko:** 1:4 | **č. zakázky:** 2018-018065-NO