
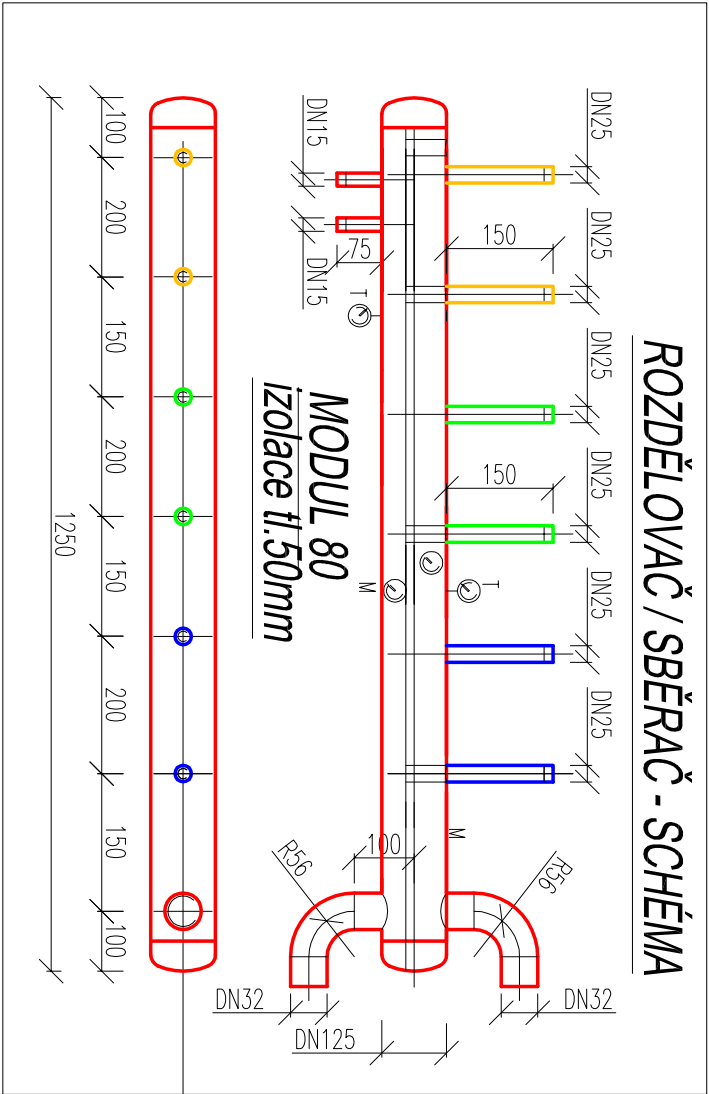


MONTÁŽNÍ SCHÉMA KOTLE

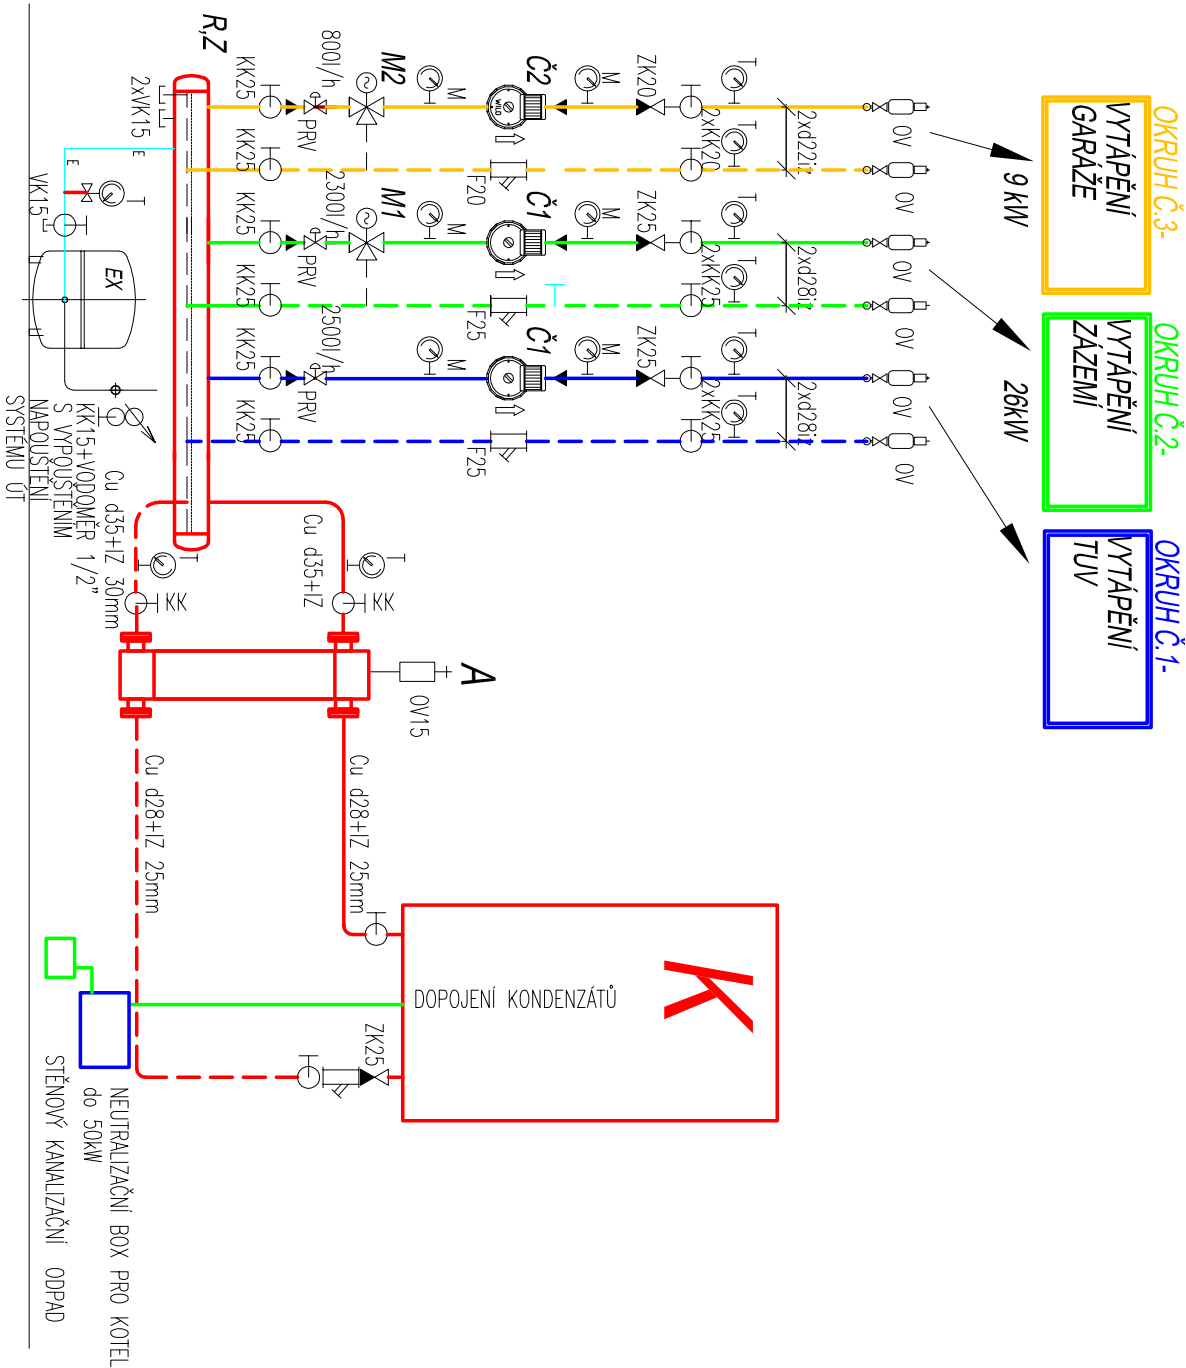

LEGENDA ZAŘÍZENÍ		
OZNAČ.	NÁZEV, ROZMĚR, PARAMETRY, VÝROBCE	P.k.s
K	PLYNŮVÝ KOTEL (spotřeba typ C)/5-45kW Energetická třída A, Systém High Tech, Autodiagnostika, Třída NOx 5	1
EX	Plynulé module výkonu až 1,9 Elektrické krytí IPX5D Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností	
Č1	EXPANZNÍ SYSTÉM S MEMBRÁNOU "n" 35/6bar/120°C; OBJEM V=35l	1
Č2	OBĚHOVÉ ČERPADLO MOKROBEŽNÉ MAX. DOPRANÍ VÝŠKA 6,0m/DN25/PN6/10 (ČERPADLO OKR.-OT)+ +ŠROUBENÍ PRO POTRUBÍ DN25/STAVĚLÁ 180mm,230V/JP44,REGULOVATELNÉ OTÁČKY	1
M1	OBĚHOVÉ ČERPADLO MOKROBEŽNÉ MAX. DOPRANÍ VÝŠKA 4,0m/DN25/PN6/10 (ČERPADLO OKR.-OT)+ +ŠROUBENÍ PRO POTRUBÍ DN25/STAVĚLÁ 180mm,230V/JP44,REGULOVATELNÉ OTÁČKY	1
M2	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM (1*3M620)	1
R,Z	KOMPAKTNÍ ROZDĚLOVAČ, SBĚRAČ MODUL 80/1,25m - +IZOLACE TL.50mm (2* TERIOMĚR,2*TLAKOMĚR,2*VK1/27)	1
A	ANULOID PRŮTOK 6,0m3/hod VČETNĚ IZOLACE TL.50mm	1
PRV	PŘÍMÝ REGULAČNÍ VENTIL S MĚŘIDLY KONČOVKA MI (2* DN25 + 1*DN20)	3

IZOLACE=ANULOID =50mm,potrubi: DN30=30mm,DN25=25mm,DN20=20mm

± 0,000 = 251,450 PODLAHA 1.NP		
D 1.01.4/2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ NÁMĚSTÍ 69 746 26 OPAVA IČO: 00300535	GENERÁLNÍ PROJEKTANT :  ATELIÉR EMMET, s.r.o., Oficná 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594
MÍSTO STAVBY:	K.G.: 711811 KYLEŠOVICE parc.č.: 655/5	
PROJEKTANT PROJEKCE:	ING. JIŘÍ HENDRYCH,BÍLOVECKÁ 167,OPAVA 6,747 06 KONTAKT: +420 606 262 761	
VYPRACOVAL	ING. HENDRYCH JIŘÍ	
STAVBA	OPAVA - KYLEŠOVICE NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONJICE	
OBJEKT	SO 01 HASIČSKÁ ZBRONJICE	
NÁZEV VKRESU	SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE	
DATUM:	ZK. ČÍSLO : EM. 2017 - 145	
MĚŘÍTKO :	1 : 75	Č. VÝKRESU : DUBEN 2020
		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
		VÝTSK ČÍSLO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16