



ULOŽENÍ KABELŮ NN  
VE VOLNÉM TERÉNU, POD CHODNÍKEM, ZÁM. DLAŽBOU

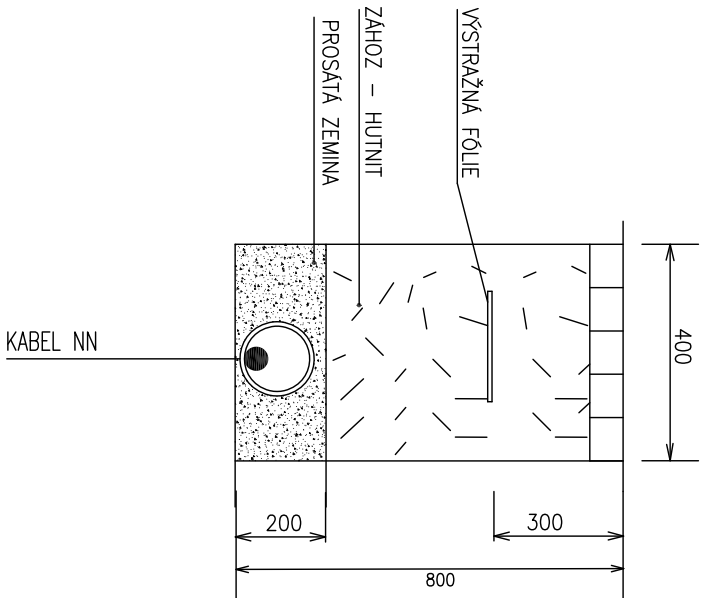

ULOŽENÍ KABELŮ NN  
POD KOMUNIKACÍ

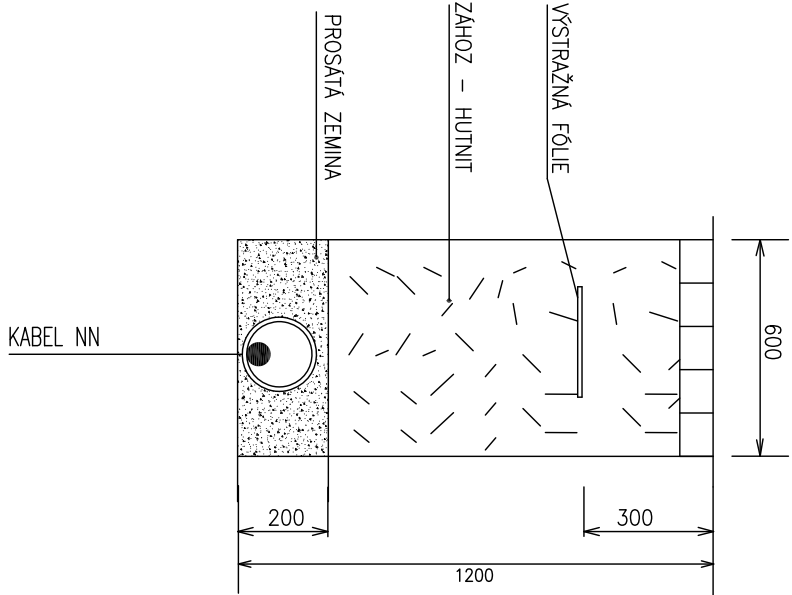


DRUH VEDENÍ	SÍLOVÉ KABELY DO			SPEŠLOVACÍ KAB.	PLYNOVODY	VODOVODY	TEPELNÉ VEDENÍ			KOLEKTOR			
	1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ	V TECHN. KANÁLU BETON CHRÁNICÍCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRÁNĚNÉ	BETON CHRÁNICÍCH				
				0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,40		0,60	0,40	0,40
				0,15	0,15	0,20	0,80	0,30	0,40		0,60	0,40	0,40
SILOVÉ KABELY	1 kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,40	0,60	0,40	0,40	0,30	0,50	5)
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	0,70	0,50	5)
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	1,00	0,50	5)
SÍDL. KABELY - NECHRÁNĚNÉ	0,30	0,80	0,80	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 <sup>1)</sup>	0,50	0,30
SÍDL. KABELY - V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNICÍCH	0,10	0,30	0,30	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 <sup>1)</sup>	0,50	0,30

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI 1" PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ	SÍLOVÉ KABELY DO			SPĚŠLOVACÍ KAB.		PLYNOVODY		VODOVODY					
	1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ		DO 0,05 MPa		DO 0,3 MPa		NECHRÁNĚNÉ			
				V TECHN. KANÁLU BETON CHRÁNICÍCH						BETON CHRÁNICÍCH			
SILOVÉ KABELY	1 kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,10 2)	0,10 2)	0,40	0,20	0,30 3)	0,30	1)
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,10	0,10 2)	0,20 2)	0,40	0,20	0,50 3)	0,30	1)
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,10	0,10 2)	0,20 2)	0,40	0,20	0,50 3)	0,50	1)
SDĚL. KABELY - NECHRÁNĚNÉ	0,30	0,80	0,80	(14)	(14)	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,50	0,20	0,10
SDĚL. KABELY - V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNICÍCH	0,10	0,30	0,30	(14)	(14)	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,15	0,20	0,10

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI 1" PŘI KŘIŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

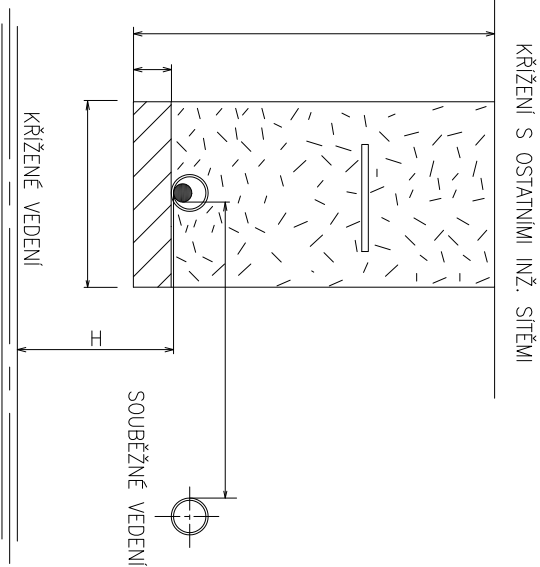

INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ NÁMĚSTÍ 69 746 06 OPAVA IČO: 00300535		GENERALNÍ PROJEKTANT :		ATELIÉR EMMET, s.r.o., Ořická 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594	
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: 711811 KYLEŠOVICE parc.č.: PARC.č. 655/1, 655/11, 655/12		PROJEKTANT PROFES:		ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610	
VYPRACOVAL		ING. JOSEF NEZVAL		STAVBA		OPAVA - KYLEŠOVICE NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE	
DBJEKT		SO 07 PŘÍPOJKA NN A ELEKTROROZVODY		STUPEŇ PROJEKTU:		DOKUMENTACE	
NÁZEV VÝKRESU		VZOROVÉ ŘEZY KABELOVOU TRASOU		ZAK. ČÍSLO :		EM. 2016 - 145	
				DATUM:		ÚNOR 2020	
				MĚŘITKO :		ČVÝKRESU: D 02.7/ 03	