



PODÉLNÝ PROFIL M1:500/100

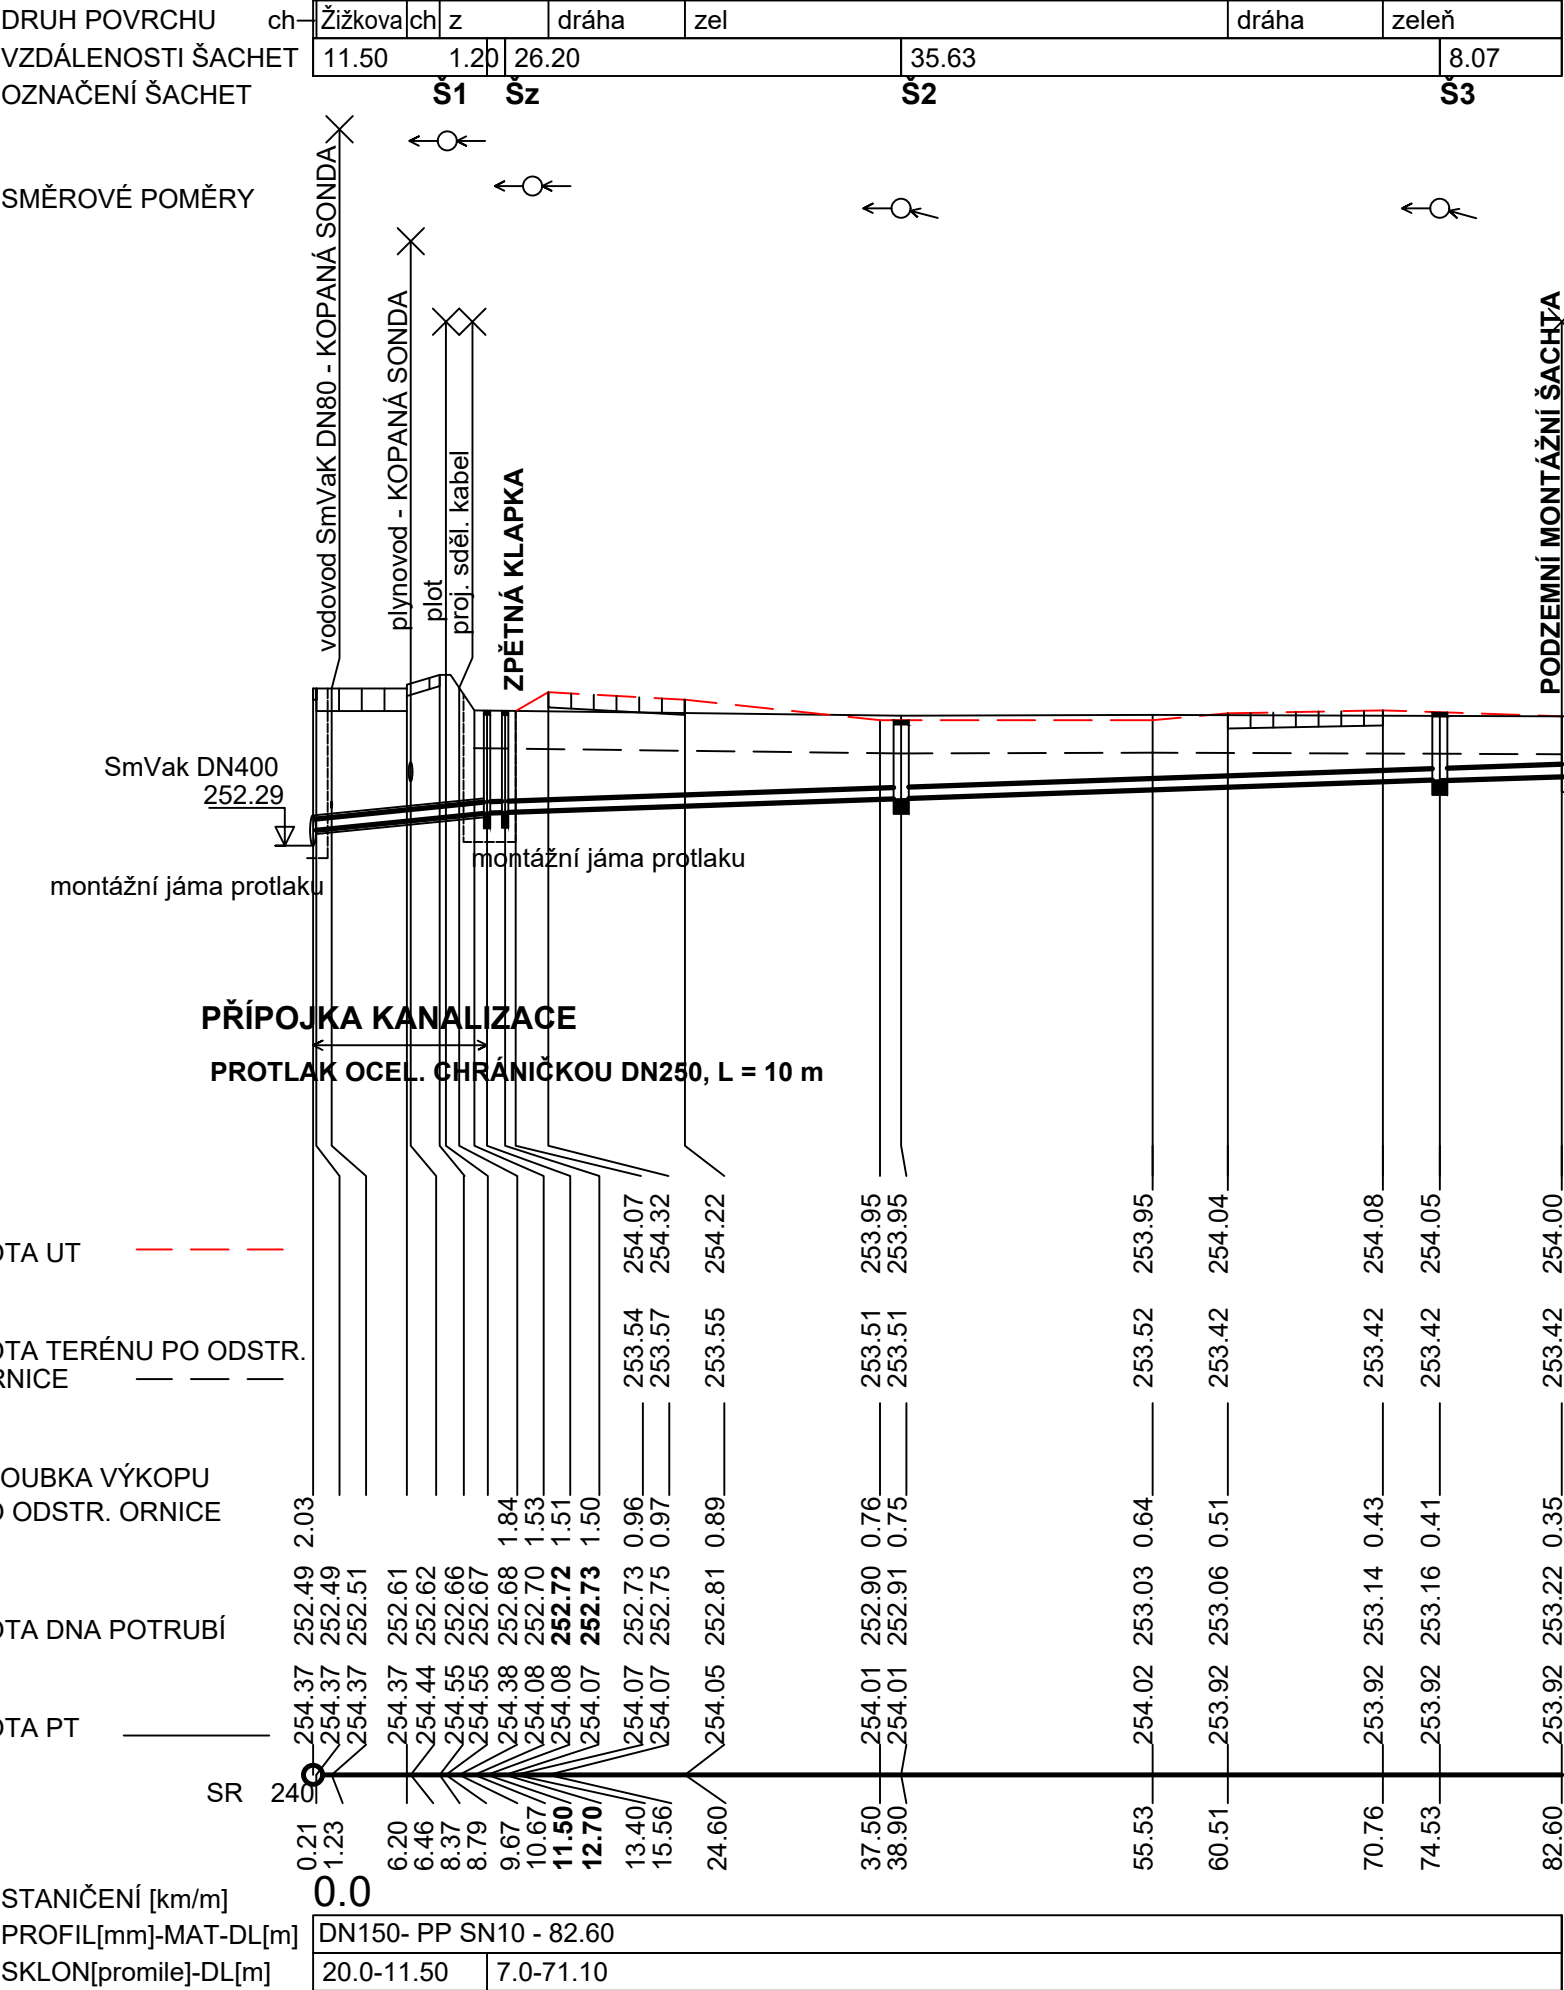

VNITŘNÍ KANALIZACE - ULOŽENÍ POTRUBÍ



LEGENDA:

1	KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP SN10 hl.
2	PÍSKOVÉ LOŽE
3	OBSYP POTRUBÍ - ŠTĚRK, ŠTĚRKOPÍSEK O SMÍŠENÉ FRAKCI 0-20 mm, VYTŘÍDĚNÁ ZHUTNITELNÁ ZEMINA MAX. ZRNITOST 20 mm, HUTNĚNÍ MIN. 95% PS
4	ZÓNA PŘÍMO NAD POTRUBÍM,KDE JE DO VÝŠKY 300mm ZAKÁZÁNO HUTNIT
5	HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY - viz. technická zpráva
6	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM

INLINE areál, k.ú. Opava-Předměstí

ADEA projekt s.r.o.
Kařkova 1133/10
702 00 Ostrava
T +420 595 693 200
E info@adea-projekt.cz
W www.adea-projekt.cz



HIP	Architekt	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. Eva Vojtasíková	Ing.arch. Aleš Vojtasík	Ing. Eva Vojtasíková	Ing. Eva Honsejková
Objednatel Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava			
Stavební objekt IO 03 Přípojky vody a kanalizace		Stupeň DPS	Datum 11/2021
Část D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení		Formát A4 2	Měřítko 1:500/100
Název výkresu PŘÍPOJKA KANALIZACE - PODÉLNÝ PROFIL, ULOŽENÍ POTRUBÍ		Archivní číslo Číslo zakázky 21-003-5 Číslo výkresu D203-04 Změna	