

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 02.09.2020

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00057 / 09/071

Projektant/montážní firma:


Společnost: INDETAIL s.r.o.

Název:


Ulice: Zápaloва 379/27

PSČ: 746 01 Opava

Telefon: 605521889

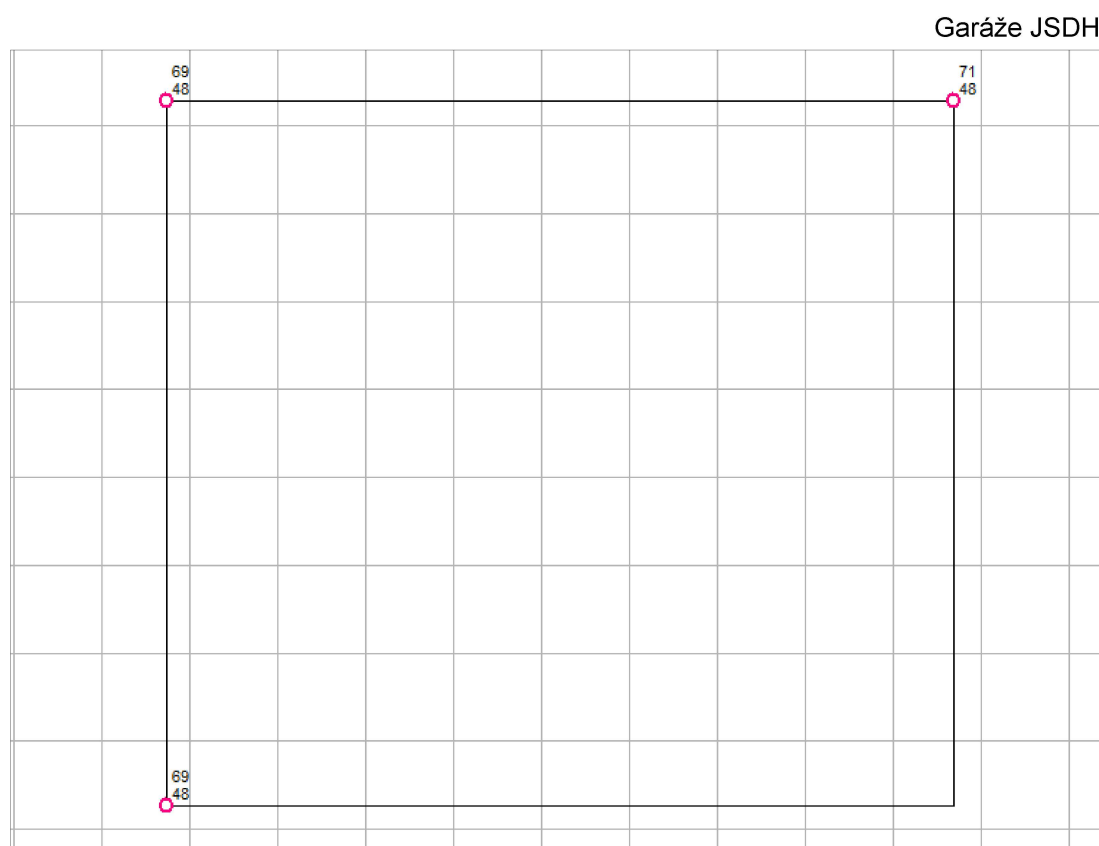

Část stavby

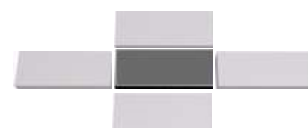

Zobrazení: **nahoře**



Aktuální zobrazení: Hlavní stavba / nahoře

Šířka rastru 1.32 m

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00057

Jméno: Ing. Petr Pflieger

Ulice: Bílovecká 2411/1

PSČ: CZ-74601-Opava

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5

Úroveň potenciálu: 0 m

Projekt:

Číslo projektu: 09/071

Název projektu: Stavební úpravy, přístavba a nástavba garáže JSDH

Malé Hoštice

Ulice: p.č.310/25, 310/26, 310/9, 311/12 a 326/2, k.ú. Malé Hoštice

PSČ: CZ-74705-Opava - Malé Hoštice

Rozměry budovy:

Délka: 11.8 m

Šířka: 10.6 m

Výška: 5 m