


OBJEKT ODVODNĚNÍ

M 1 : 75

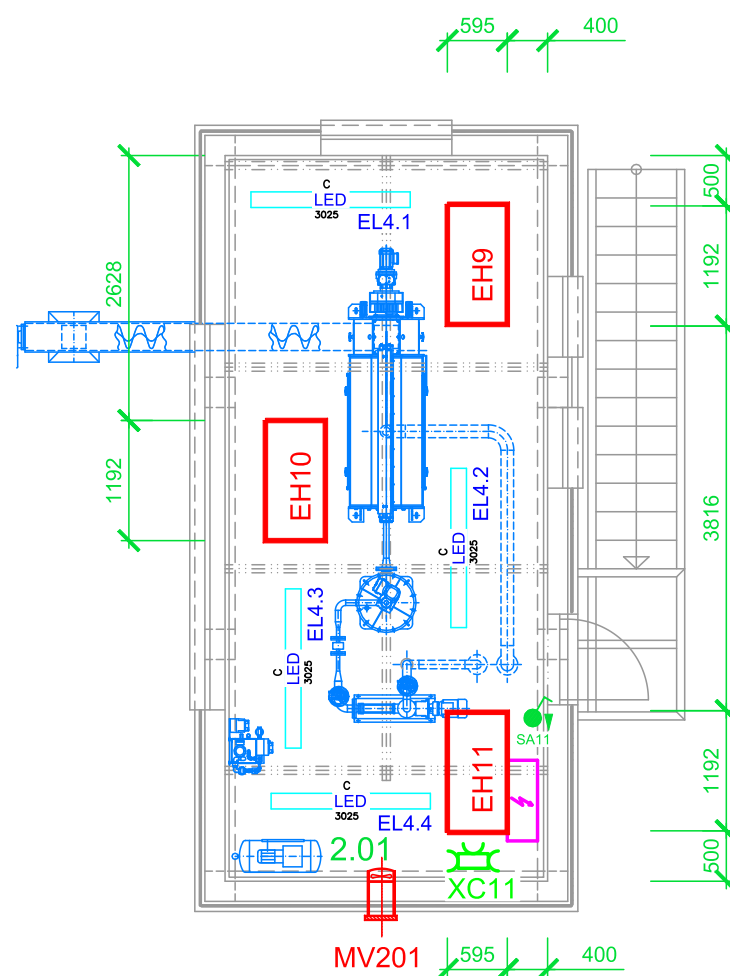

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

2.01 MÍSTNOST ODVODNĚNÍ

LEGENDA:



ROZVÁDĚČ ODVODNĚNÍ

C LED

- LED PRACHOVÉ SVÍTIDLO, 6225lm, IP66, 54W



- VYPÍNAČ (řazení 1), 10A/230V, IP44,
výška instalace nad zemí +1200mm



- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, 2x230V/16A, 1x400V/32A/5p, IP44,
výška instalace nad zemí +1400mm



- VENTILÁTOR AXIÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DN 250, 450 m3/hod, 42W/230VAC



- SÁLAVÝ STROPNÍ PANEL, 700 W

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
 PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, PSČ 709 00 OSTRAVA – MAR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265				
Stavebník : Statutární město Opava Stavba : Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace část : D.1.6.2 SO 06.2 Sdružený provozní objekt ČOV D.1.6.2–e.4 Stavební elektroinstalace		PROJEKTOVAL	VALOŠEK	
		KONTROLOVAL	Ing. STACH	
		SCHVÁLIL	Ing. STACH	
		Č. zakázky	20030	
Obsah : DISPOZICE, MÍSTNOST ODVODNĚNÍ		Kótováno v mm	Měřítko	
		Datum 8/2020	1 : 75	
		Stupeň DPS		
		CAD		
		Původní výkres		
		D.1.6.2-e.4-11		List 1/1