

Výpočet dostatečné vzdálenosti


Datum: 30.10.2022

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: 00047 / 09/218

Projektant/montážní firma:

Společnost: INDETAIL s.r.o.
Název: IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390
Ulice: Zápaloва 379/27
PSČ: 746 01 Opava
Telefon: +420 605 521 889

MŠ + Knihovna

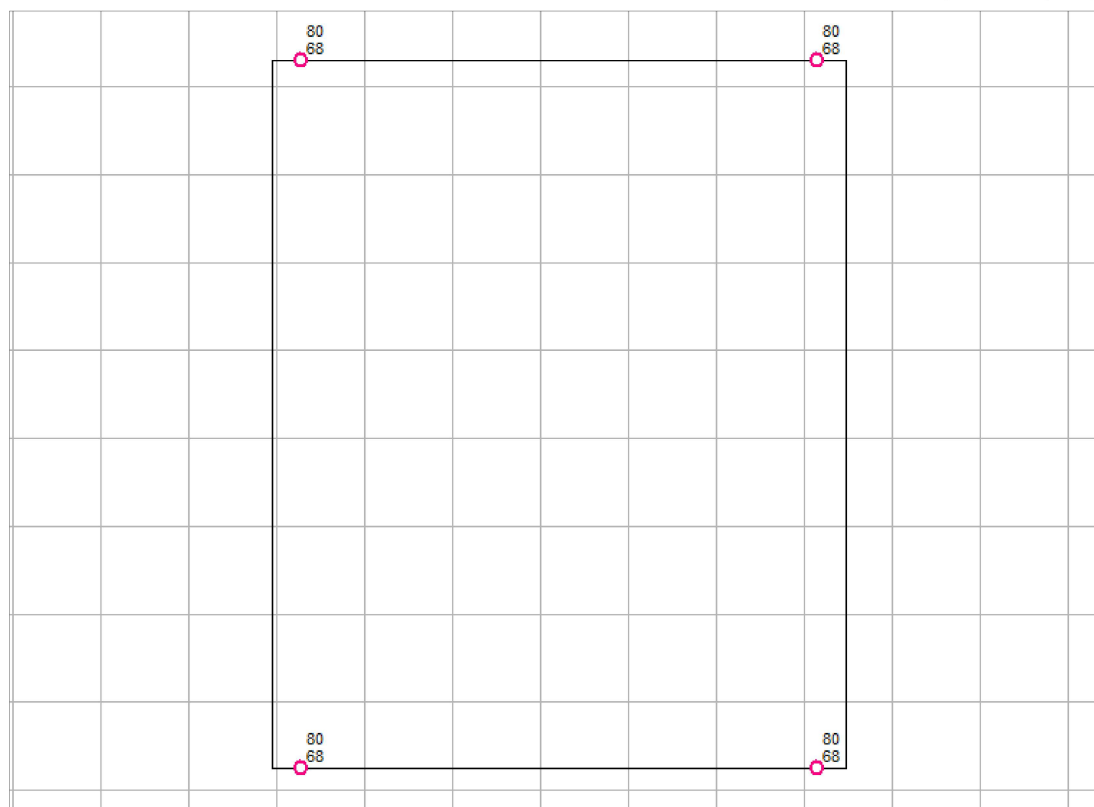

Aktuální zobrazení: Část stavby vpravo / nahoře
Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Šířka rastru 2.27 m

Část stavby



Zobrazení: nahoře



Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00047
Jméno: Ing. arch. Jaroslav Chvátal
Ulice: Bílovecká 2411/1
PSČ: CZ-74601-Opava

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III
Proudové zatížení: 100 kA
 k_m - Izolační hodnota km: 0.5
Úroveň potenciálu: 0 m

Projekt:

Číslo projektu: 09/218
Název projektu: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA
LIPTOVSKÁ
Ulice: Liptovská 21, k.ú. Kylešovice, parc.č. 1153/98
PSČ: CZ-74706-Opava - Kylešovice

Rozměry budovy:

Délka: 14.8 m
Šířka: 18.3 m
Výška: 7.5 m