


puđorys I.NP

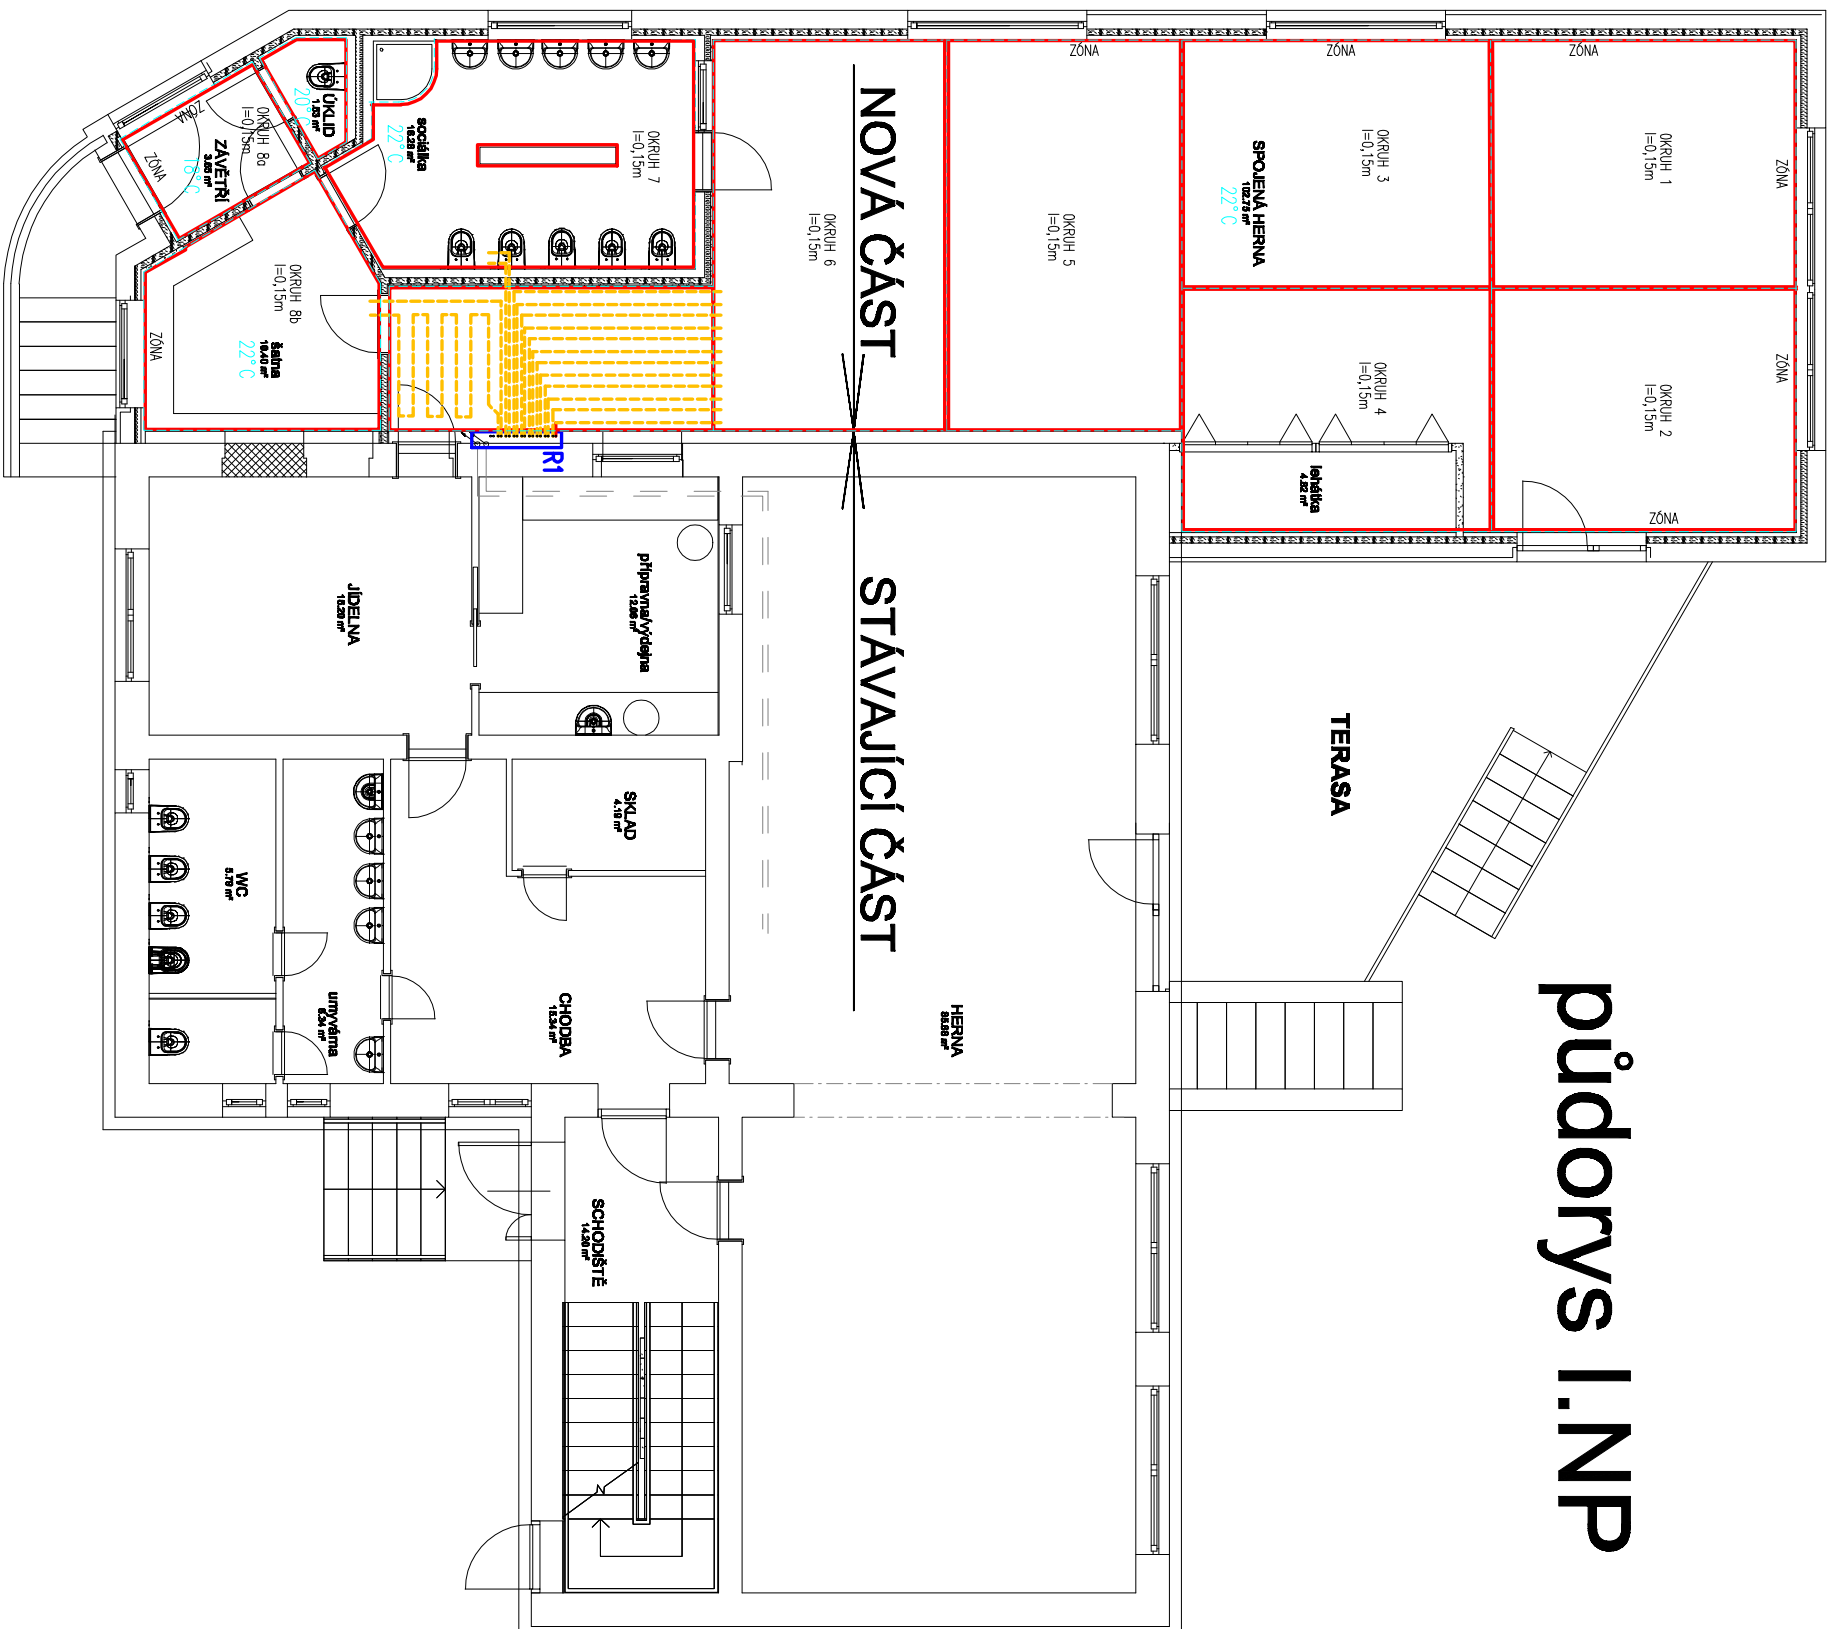

LEGENDA

R1 ○○○○○ R1-R0ZDĚLOVÁČE PODLAHOKY R553 KOMPLET-9 OKRUHŮ(1*REZERVA)

ROZVOD PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ=POTRUBÍ 18*2mm TRUBKY DIFUSTOP
TOPNÁ VODA 35/30°C, POKLÁDKA HADIC BIFILÁRNĚ(ŠNEKOVITĚ)

PŘES ZDI A DILATACE POTRUBÍ ULOŽIT DO OCHRANNÉHO POTRUBÍ/CHRAŇÁČKY

PÓTRUBÍ PŘÍVODNÍ K TOPNÍM OKTŮJŮM-PÓTRUBÍ 18*2mm TURBKY DIFÚSTOP
PŘES ZDI A DILATACE PÓTRUBÍ ULOŽIT DO OCHNĚNÉHO PÓTRUBÍ/CHRÁNICÍKŮ

POTRUBÍ MĚDĚNÉ-PROPOJ ROZDĚLOVAČ TEPELNÉ ČRPADLO-POD STROPEM 1.PP


Z6NA=ROZTEČ TOPNÝCH HADIC 6*75mm

DILATACE TOPNÝCH DESEK + OKRAJOVÝ PÁSEK = POLYSTYRÉN

IL 10mm, NUINA DILAJACE PODLAHOVYCH KRYJIN DLE TPU ...

INSTALOVANÝ VÝKON 7.000W

SCHEMA KLADENÍ PODLAHOVKY



— PODLAHOVÁ KRYTINA(DLAŽBA,VINYL)—10mm

- TOPNÁ DESKA-ANHIDRIT TL.55mm+
- +TOPNÉ TRUBKY DIFUSTOP d18*2mm

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΛΙΠΕ (ΑΠ.ΔΕ.)

- ODRAŽOVÁ FOLIE (Al+PE)
- TEPELNÁ IZOLACE PODLAHY /SOUČÁST STAV.ČÁSTI

— HRUBÁ PODLAHA

POZNIV PŘÍPADĚ ZMĚN PODLAHOVÉ KRYTINY NUTNÁ KOREKCE PODLAHOVKY!!!!

D1.4.2b-VYTÁPĚNÍ

ZAPROJEKTOVATEL:	ING. HENDRYCH JIŘÍ	ING. HENDRYCH JIŘÍ
VYPRACOVANÍ:	ING. HENDRYCH JIŘÍ	MANESOVA 623, OPAVA
INVESTOR:	ÚMČ MALÉ HOŠTICE, SM OPAVA	PRACBIL@VETKA.167.OPAVA
MÍSTO STAVBY:	PARC.Č.583,MALÉ HOŠTICE	IČO: 11 54 40 58
STAVBNÍ ÚŘAD:	Stavební úřad OPAVA	mobil: 606 262 761
MÁZEK STAVBY:	MŠ MALÉ HOŠTICE – PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY VZNIKEM NOVEHO ODDELENÍ	j.hendrych@volny.cz
ČÁST PODTECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY		DATA:
MÁZEK VÝKRESU:		STUPEŇ:
		MĚŘITOK:
		ZAK.Č.:
		ČÁST:
		D1.4.2a
		VÝKRES:
		Dsp.P
		1:100
		V10