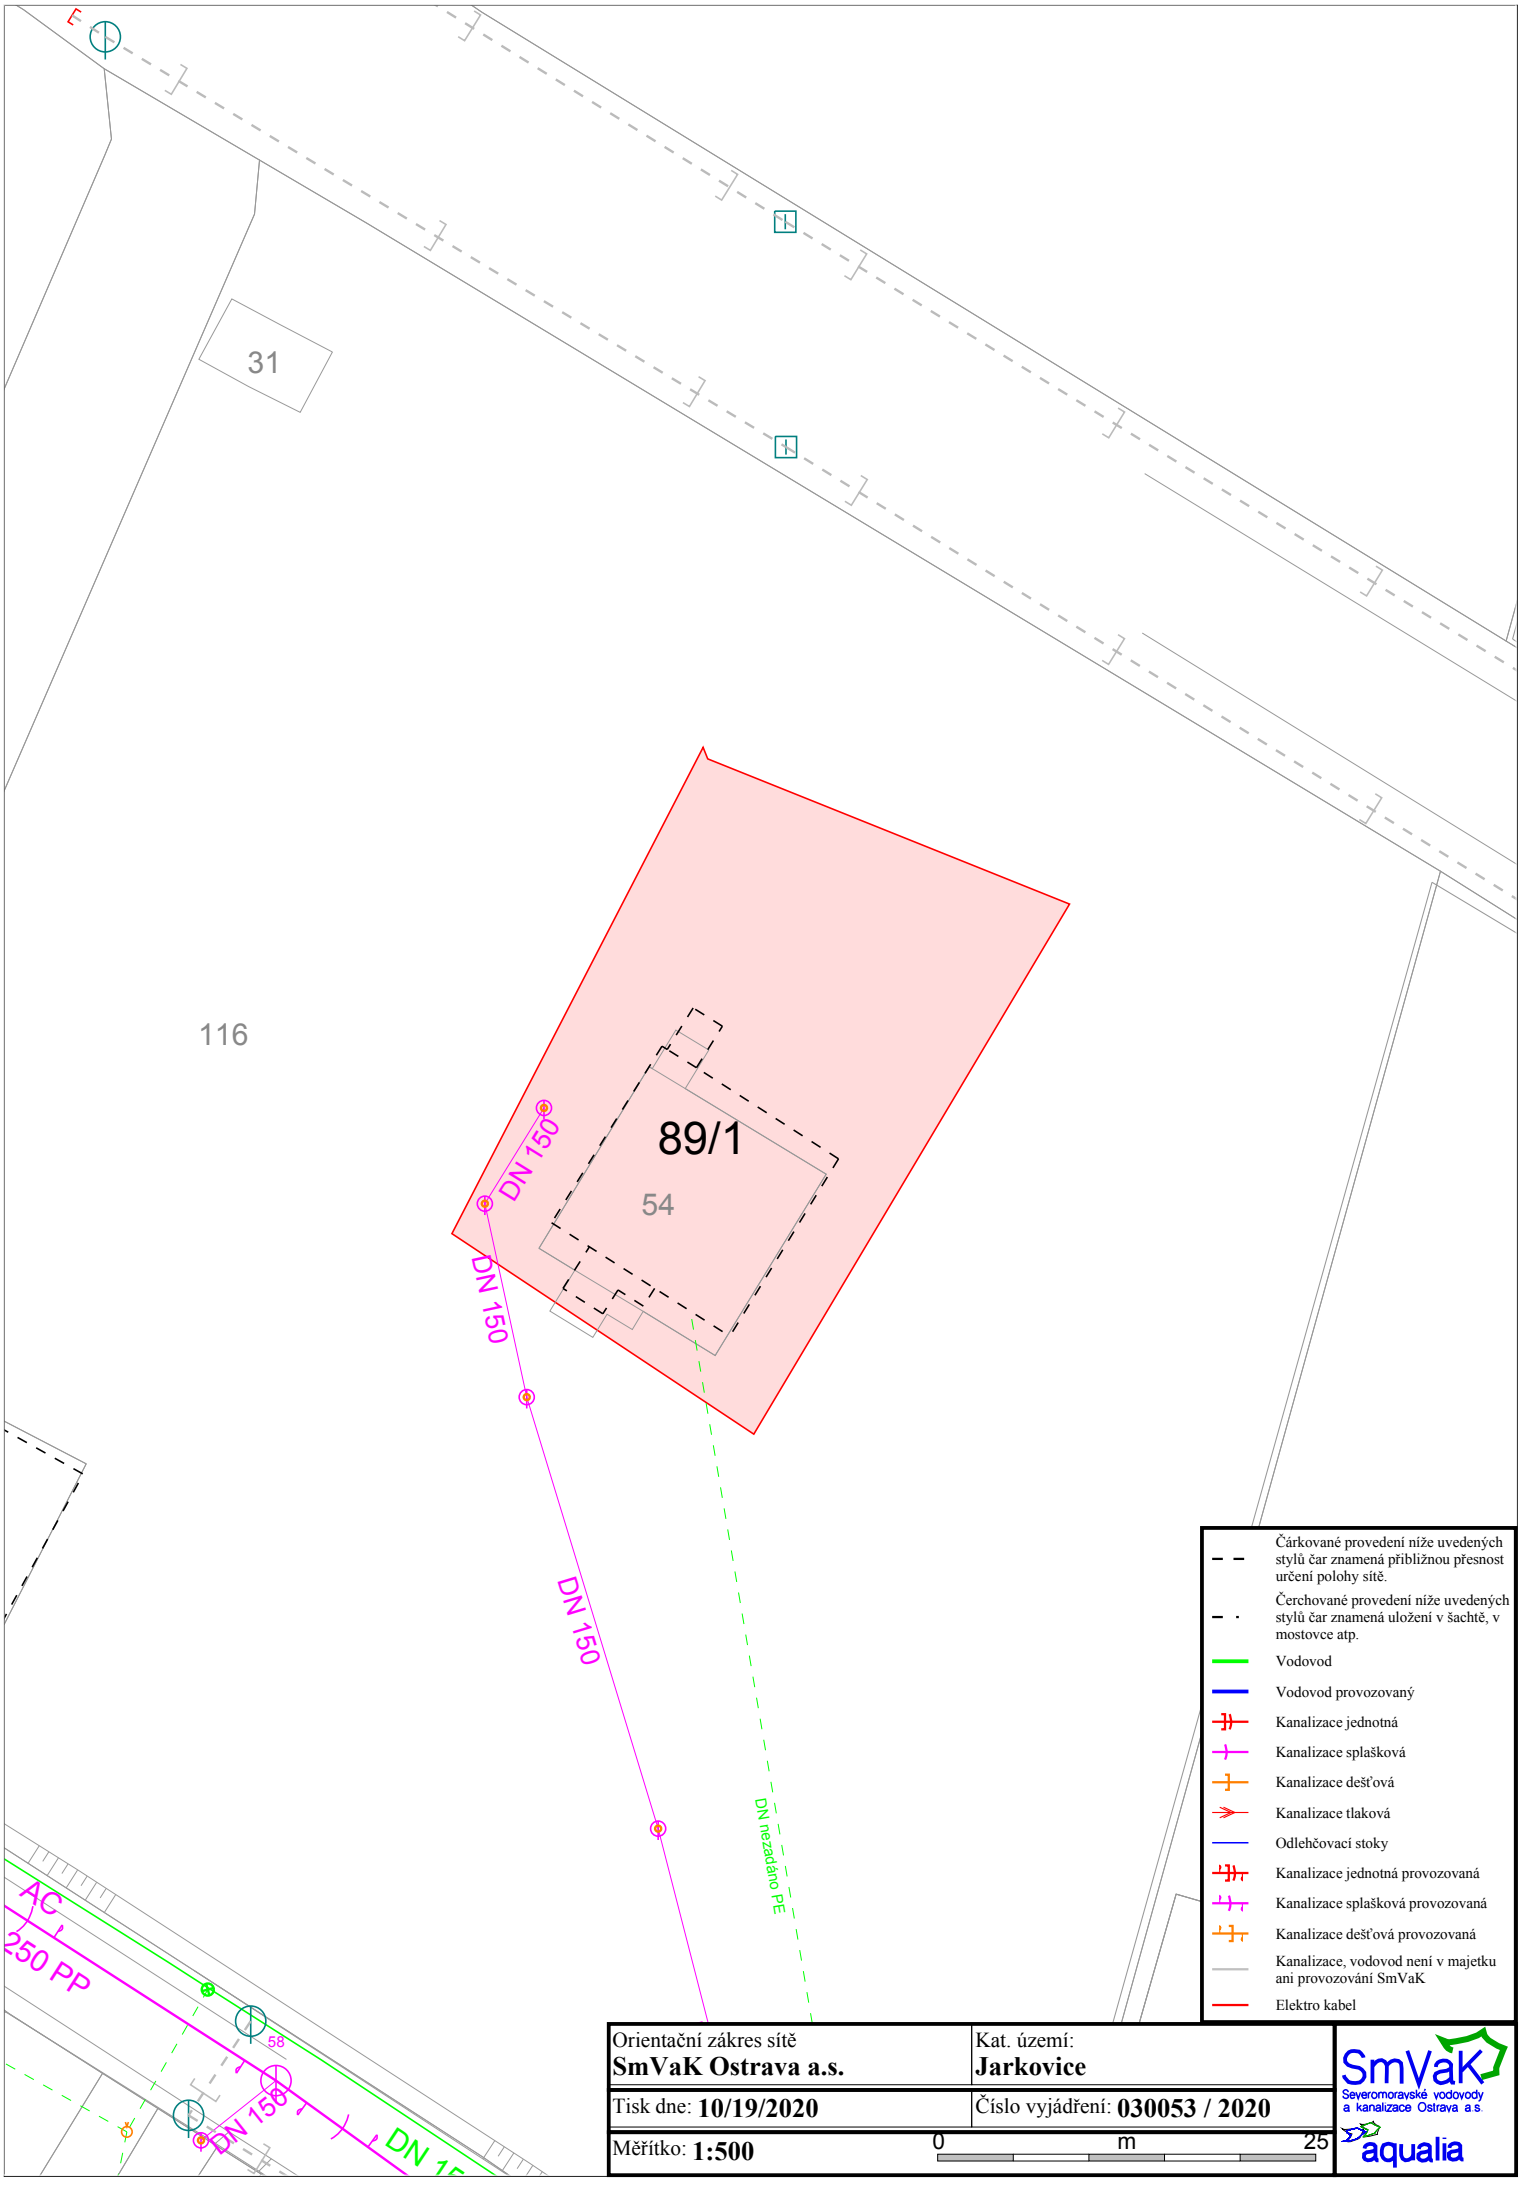
31
116
89/1
54
DN 150
DN 150
DN 150
DN nezadáno PE
AC 1
250 PP
58
DN 158
DN 15
Čárkované provedení níže uvedených stylů čar znamená přibližnou přesnost určení polohy sítě.
Čerchované provedení níže uvedených stylů čar znamená uložení v šachtě, v mostovce atp.
Vodovod
Vodovod provozovaný
Kanalizace jednotná
Kanalizace splašková
Kanalizace dešťová
Kanalizace tlaková
Odlehčovací stoky
Kanalizace jednotná provozovaná
Kanalizace splašková provozovaná
Kanalizace dešťová provozovaná
Kanalizace, vodovod není v majetku ani provozování SmVaK
Elektro kabel
Orientační zákres sítě
SmVaK Ostrava a.s.
Kat. území:
Jarkovice
Tisk dne: 10/19/2020
Číslo vyjádření: 030053 / 2020
Měřítko: 1:500
0
m
25
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
aqualia