


Š1

PŮDORYS

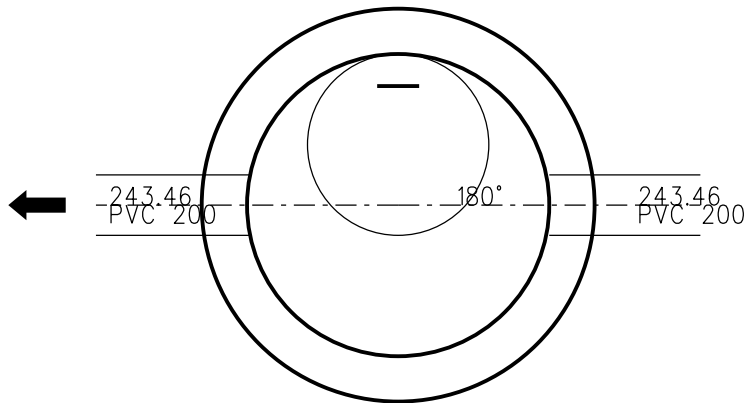

DN šachty : 1000 mm
Žlab : bez žlabu
Nástupnice : bez nástupnice
Výška kynety : bez kynety
Úhelstupadel : 90°
Stupadla : OCELOVÁ S PE POVLAKEM

	DN potrubí	Úhelpřít.	Převýšení	Materiál	Sklon potr.
Odtok :	200			PVC	10.0 promile
Vtok :	200	180°	0 mm	PVC	10.0 promile
Vtok 2 :					
Vtok 3 :					


ŘEZ

LITINOVÝ POKLOP S LITINO-BETONOVÝM RÁMEM,
VÝŠKY 160 mm, třída zatíženíD 400

VYROVNÁVACÍPRSTENEC TBW-Q.1 63/10


ŠACHTOVÝ KÓNUS TBR-Q.1 100-63/58/12

ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍDN 1000
ŠACHTOVÁ SKRUŽ TBS-Q.1 100/25/12
ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍDN 1000
ŠACHTOVÉ DNO TBZ-Q.1 100/100 V max 60

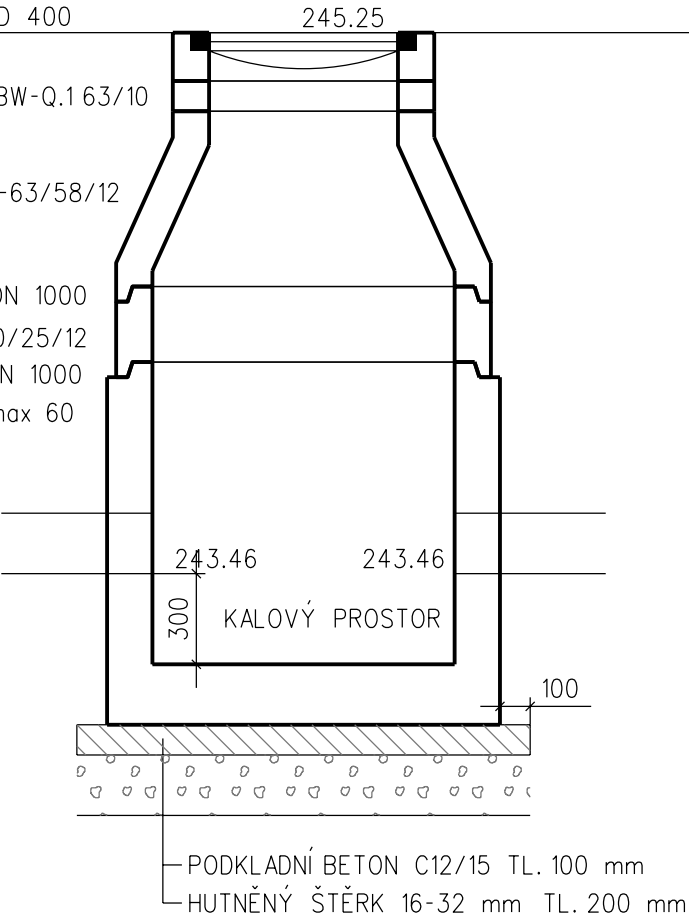

Š2

PŮDORYS

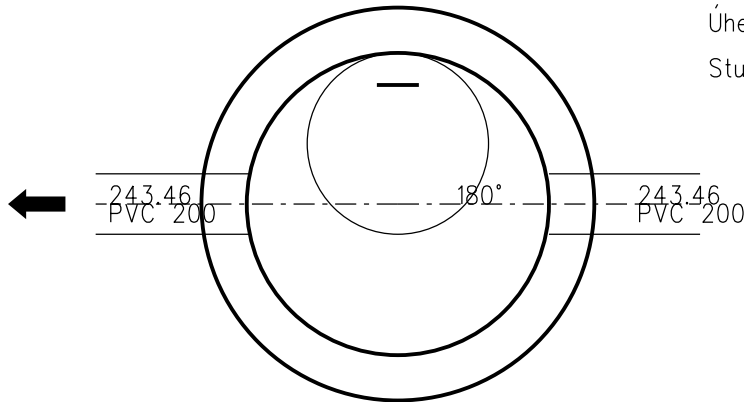

DN šachty : 1000 mm
Žlab : bez žlabu
Nástupnice : bez nástupnice
Výška kynety : bez kynety
Úhelstupadel : 90°
Stupadla : OCELOVÁ S PE POVLAKEM

	DN potrubí	Úhelpřít.	Převýšení	Materiál	Sklon potr.
Odtok :	200			PVC	11.2 promile
Vtok :	200	180°	0 mm	PVC	11.2 promile
Vtok 2 :					
Vtok 3 :					


ŘEZ

LITINOVÝ POKLOP S LITINO-BETONOVÝM RÁMEM,
VÝŠKY 160 mm, třída zatíženíD 400

VYROVNÁVACÍPRSTENEC TBW-Q.1 63/8
VYROVNÁVACÍPRSTENEC TBW-Q.1 63/10


ŠACHTOVÝ KÓNUS TBR-Q.1 100-63/58/12

ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍDN 1000
ŠACHTOVÁ SKRUŽ TBS-Q.1 100/25/12
ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍDN 1000
ŠACHTOVÉ DNO TBZ-Q.1 100/100 V max 60

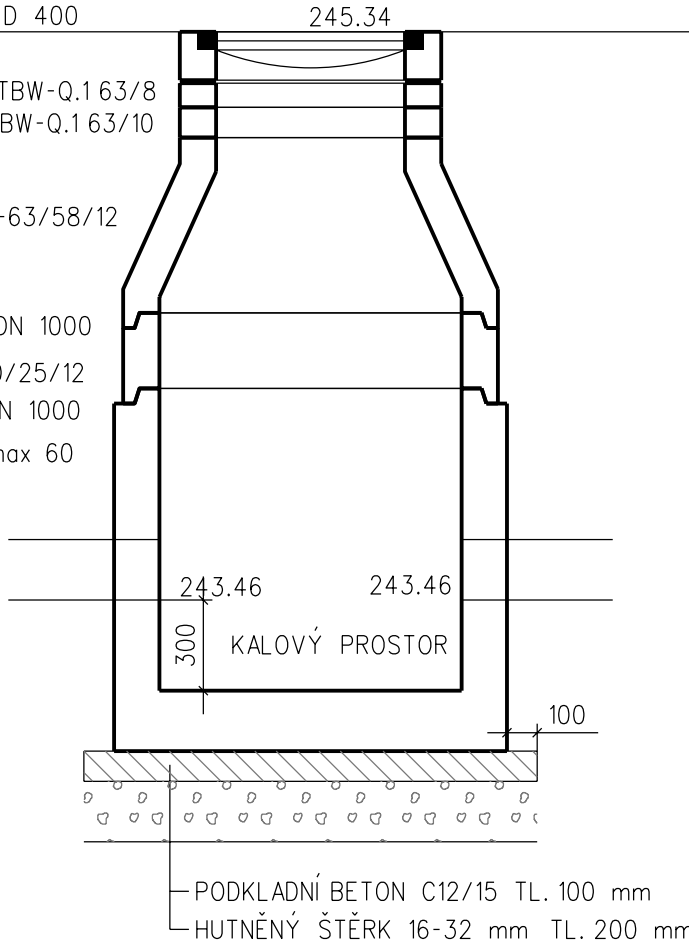

PŮDORYS

Š3

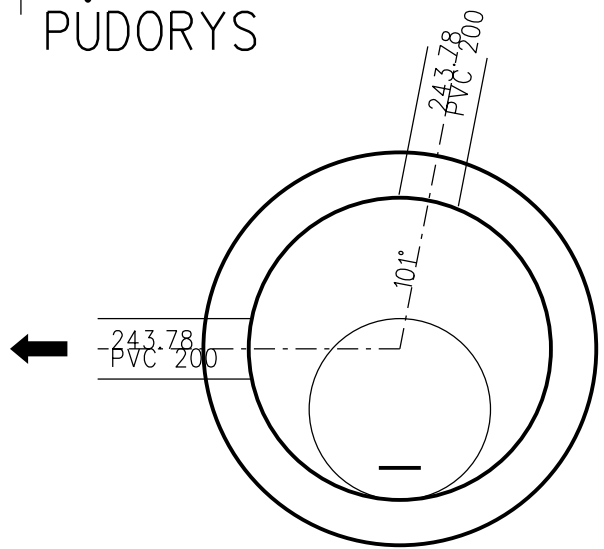

DN šachty : 1000 mm
Žlab : bez žlabu
Nástupnice : bez nástupnice
Výška kynety : bez kynety
Úhelstupadel : 270°
Stupadla : OCELOVÁ S PE POVLAKEM

	DN potrubí	Úhelpřít.	Převýšení	Materiál	Sklon potr.
Odtok :	200			PVC	14.0 promile
Vtok :	200	101°	0 mm	PVC	14.0 promile
Vtok 2 :					
Vtok 3 :					


ŘEZ

LITINOVÝ POKLOP S LITINO-BETONOVÝM RÁMEM,
VÝŠKY 160 mm, třída zatíženíD 400

VYROVNÁVACÍPRSTENEC TBW-Q.1 63/8
VYROVNÁVACÍPRSTENEC TBW-Q.1 63/8

ŠACHTOVÝ KÓNUS TBR-Q.1 100-63/58/12

ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍDN 1000
ŠACHTOVÁ SKRUŽ TBS-Q.1 100/25/12
ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍDN 1000
ŠACHTOVÉ DNO TBZ-Q.1 100/100 V max 60

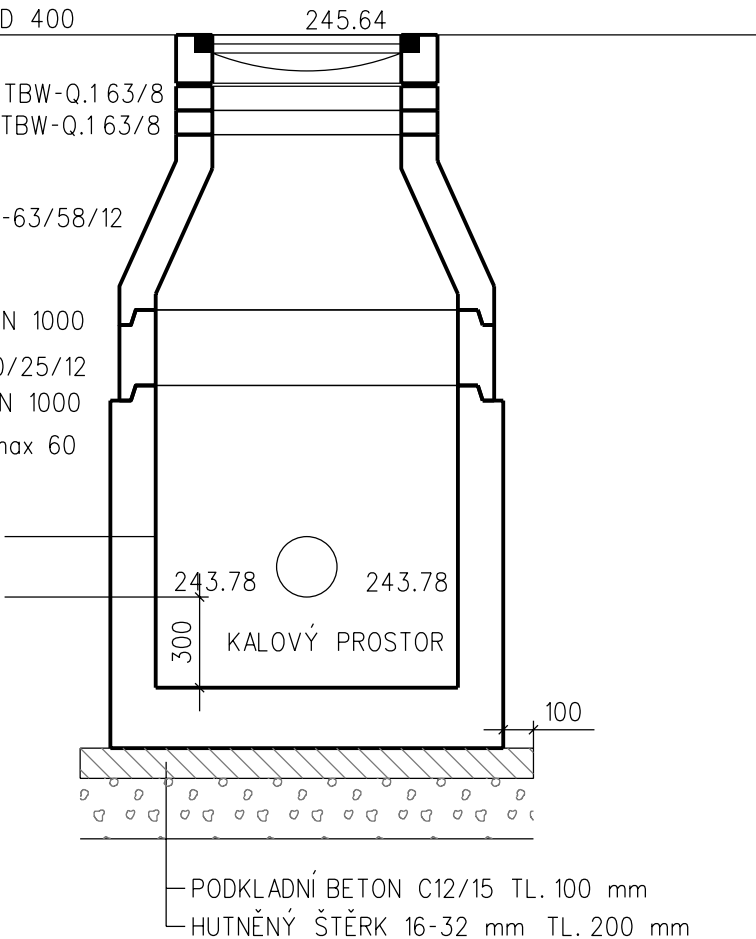

IO 04 Likvidace dešťových vod

ZHOTOVITEL: AGROPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, www.agroprojektjihlava.cz, tel.: 567 210 066; agroprojekt@agroprojektjihlava.cz				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:		
Tomáš Žoudlík	Tomáš Žoudlík			
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO: k.ú. 711 811 Kylešovice	FORMÁT:	3x44	
INVESTOR: Statutární město Opava; Horní náměstí 69, 746 01 Opava; IČ: 003 00 535		DATUM:	04/2022	
AKCE: KYLEŠOVICE - sběrný dvůr		STUPEŇ:	DPS	
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	20 028 03	
VÝKRES:		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1234567	
		MĚŘÍTKO:	1:25	
Výpis kanalizačních šachet			ČÍSLO VÝKRESU: IO 04 D.1.1.b - 7	