


Vzorové schéma výkopů

Volný terén

Zpevněné plochy, komunikace

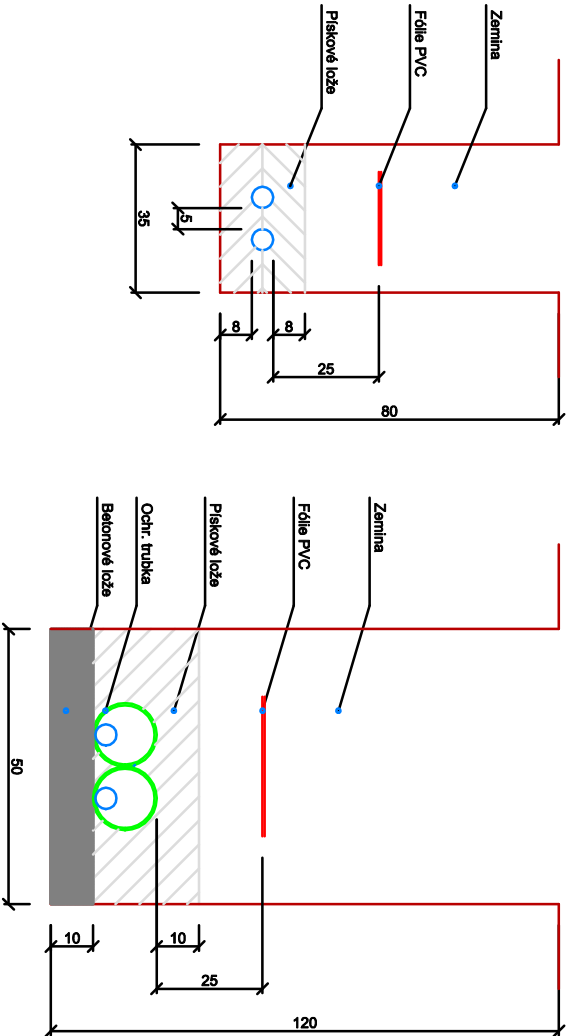

Počet kabelů	Šířka výkopu (cm)
1-2	35
3	55
4	65
5	80
6-7	100

Počet kabelů	Šířka výkopu (cm)
1-2	50
3	65
4	80
5	100

Souběh	Kabel do 1 kV	Kabel do 10 kV	Sdělovací kabely	STL plynovod	Vodovod	Kanalizace
Kabel do 1 kV	0.05	0.15	0.30	0.60	0.40	0.50
Křížení						
Kabel do 1 kV	0.05	0.15	0.30	0.10	0.40	0.30

Zdroj ČSN 73 6005 tab. A.1, A.2


Nejmenší dovolené krytí podzemních vedení (v m)

chodník vozovka volný terén

Silové kabely	- do 1 kV	0,35	1,0	0,7
	- do 10 kV	0,5	1,0	0,7
Sdělovací kabely	- místní	0,4	0,9	0,6
	- dálkové	0,5	0,9	0,6
Optické kabely	- místní	0,4	0,9	0,6
	- dálkové	0,5	1,2	1,0

Upozornění:

Před započatím zemních prací je nutné zajistit vytyčení stávajících a navrhovaných podzemních vedení a inženýrských sítí. Uvedené záznamy vedení jsou pouze orientační a neslouží jako vytyčovací schéma.

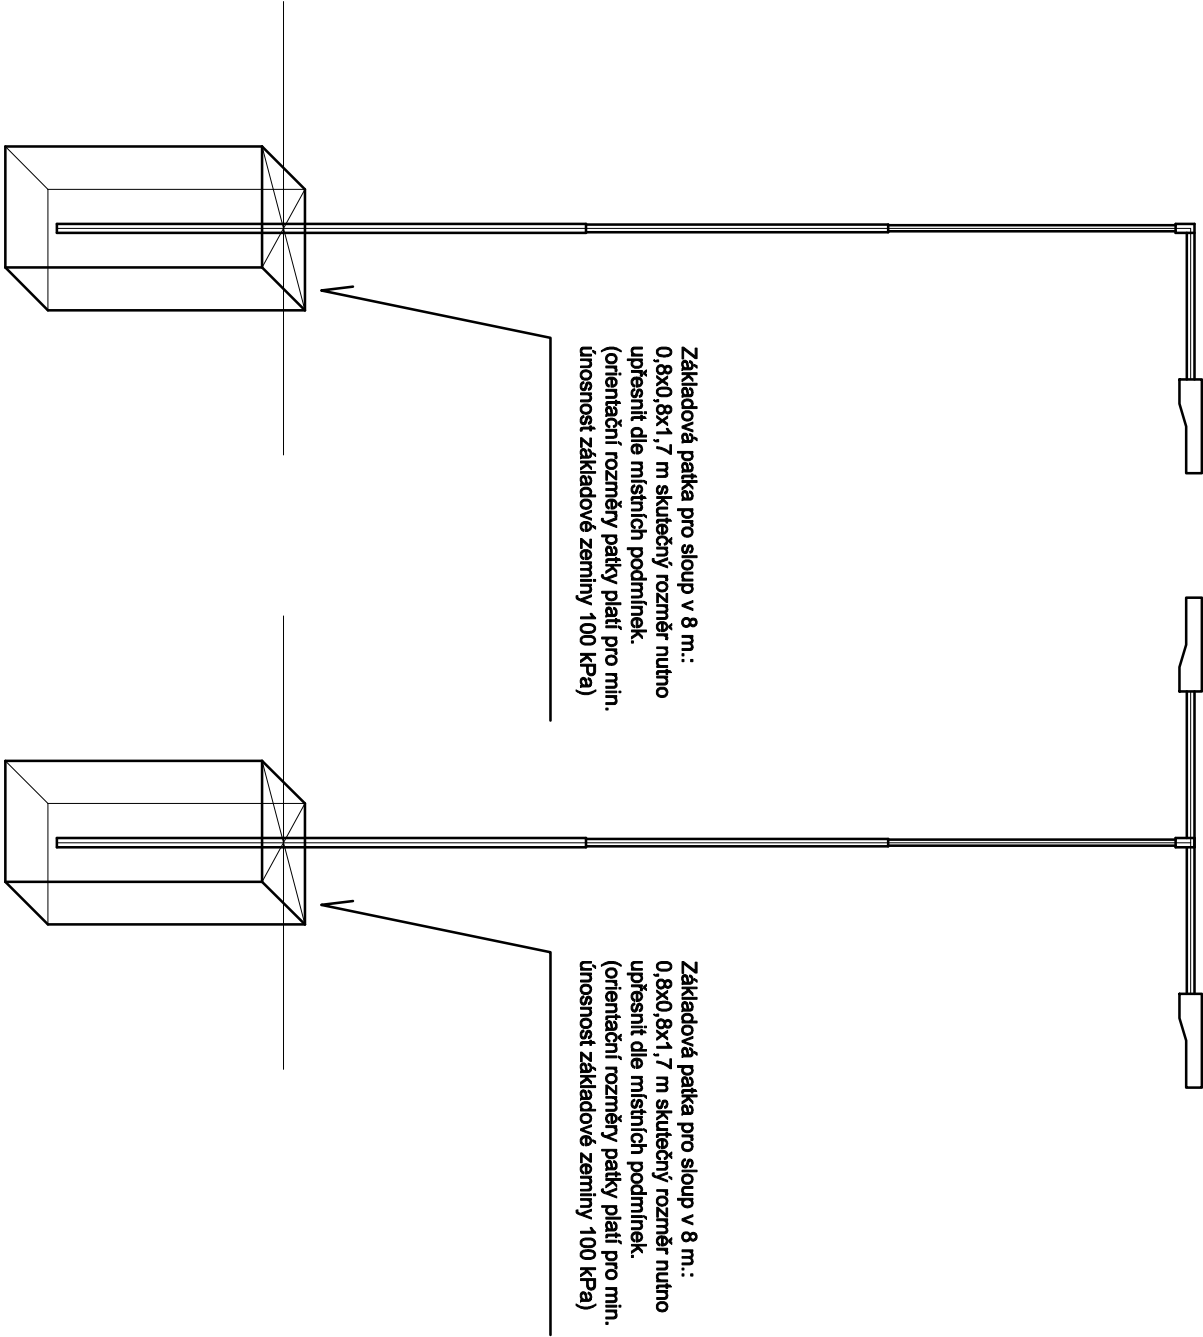

Upozornění:

Veškeré v dokumentaci uvedené typy přístrojů a zařízení jsou pouze orientační a slouží výhradně jako náhradka podrobného popisu funkce a parametrů přístroje či zařízení. Před vlastní realizací díla je nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude reagovat na aktuální požadavky investora a jednotlivých dodavatelů.

Zhotovitel:	AGROPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Strojilenská 4/7, 586 01 Jihlava, www.agroprojektjihlava.cz, tel.: 56 721 00 66	<div><div>AGROPROJEKT</div><div>JIHLAVA spol.s r.o.</div></div>	
ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI		
Ing. F. Kavina	R. Popelka, MBA		
	R. Popelka, MBA		
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ	MÍSTO:	OPAVA - KYŠEŠOVICE
INVESTOR:	Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava; IČ: 003 00 535	FORMÁT	2A4
AKCE:	KYŠEŠOVICE - sběrný dvůr	DATUM	5/2022
	dokumentace pro provádění stavby	STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAK.	20 028 03
		ARCH. ČÍSLO	
VÝKRES:	Areálový rozvod NN a VO	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR. IO 05
	Schéma výkopů		D.1.1.b.2