

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Na dveře osadit štítek: "Pozor - napětí z více zdrojů"


Obsah: Rozvodnice RH


Akce: Kylesovice – sběrný dvůr

SO 02 D.1.4.1 – Elektroustalace

Veškeré uvedené typy přístrojů jsou pouze orientační a slouží výhradně jako náhražka podrobného popisu funkce daného přístroje či zařízení.
Před vlastní realizací díla je nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude reagovat na aktuální požadavky investora a jednotlivých dodavatelů.

TYP PROVEDENÍ: OCE nástěnná
KRYTÍ: IP40 / IP20
ROZMĚRY: DLE DODAVATELE
DĚLENÍ: –
NÁTĚR: TYPOVÝ
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): SHORA
VÝVODY: NAHORU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: R.Popełka, MBA										Investor:				Zak. číslo: 20 028 03		A.K.:			
Kontroloval:														Změna/Datum:		V.č.:			
Datum : 02.06.2022										Statutární město Opava				Měřítko: N		SO 02 D.1.4.1.4			
																Listů: 4			
																List:			

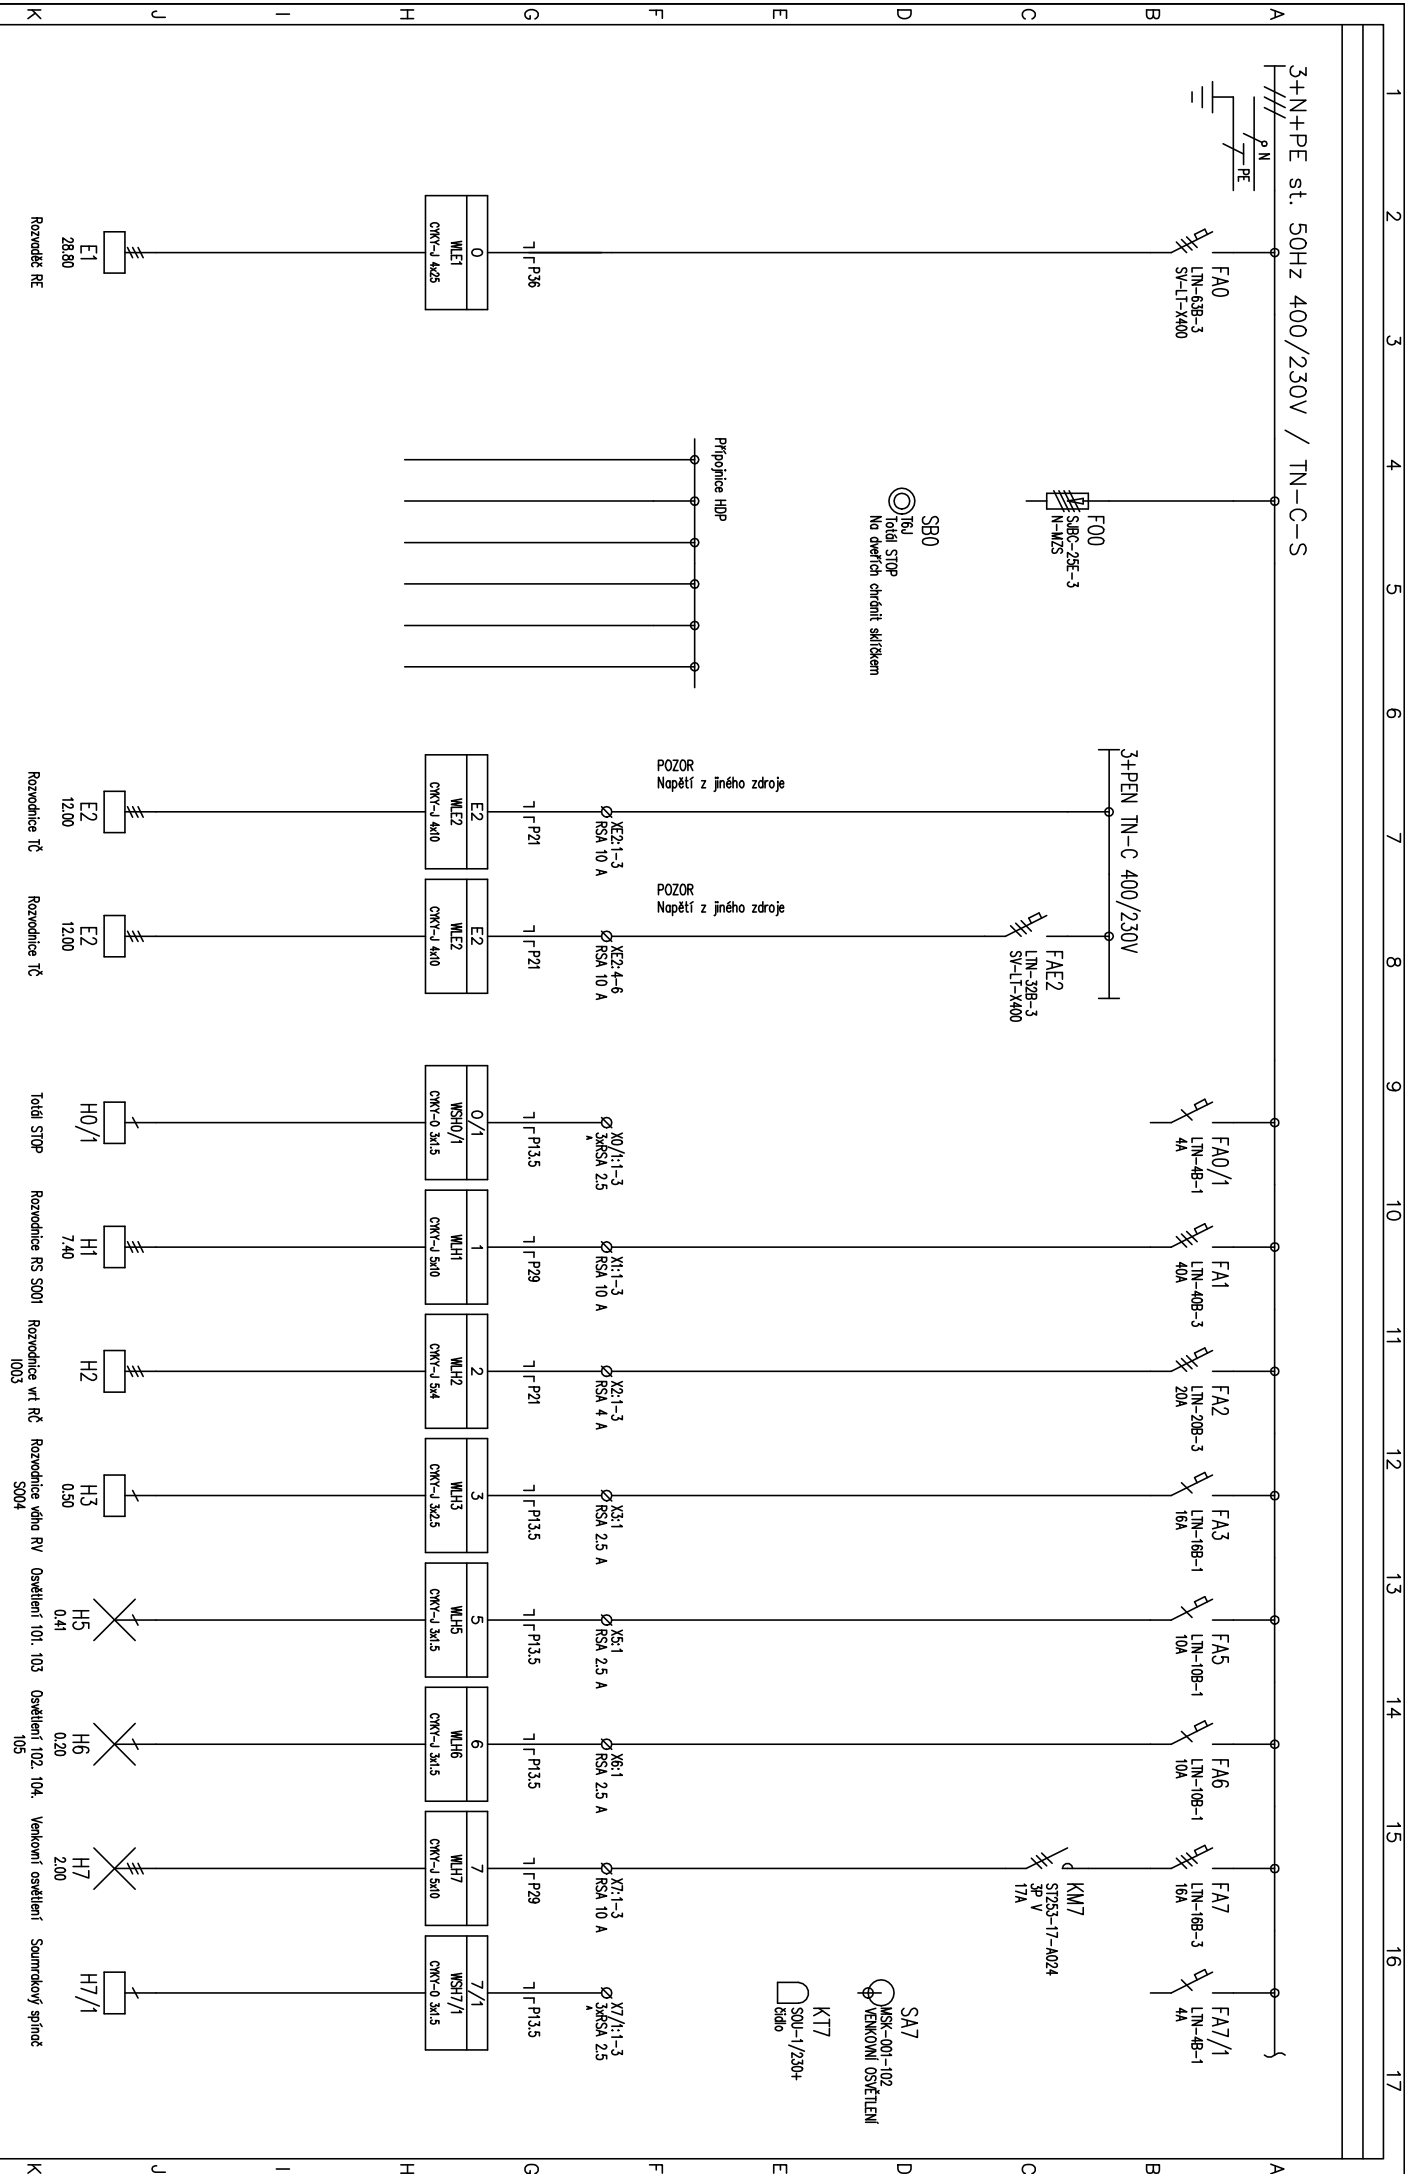

Vypracoval:	R.Popelka, MBA	AKCE: Kyjeřovice – sběrný dvůr
Kontroloval:		
Datum :	02.06.2022	SO 02 D.1.4.1 – Elektroustalace

AGROPROJEKT
JHLAVA spol. s r.o.

investor .	statutární místo upava
Obsah:	Rozvodnice RH

Znak: C1310	20 020 00	M.N.:	
Změno/Datum:		V.č.:	
Měřtko:	N		SO 02 D.1.4.1.4

List:	4
2	

