

VÁŠ DOPIS č. j.:  
ZE DNE:  
NAŠE č. j.:  
NAŠE sp. zn.:

e-mail  
14. 3. 2025  
124/2025  
-

**Ing. Martin Lichvár**  
**Šafaříkova 2429/9**  
**746 01 Opava**

VYŘIZUJE:  
TEL.:  
E-MAIL:

Lucie Šimonová  
+420 553 759 109  
lucie.simonova@tsopava.cz

DATUM: 9. 4. 2025

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu „Odstranění části objektu a stavební úpravy občanské vybavenosti Slezanka a oplocení na parc.č. 265/3, 260/7, 265/5, 270, 593 v k.ú. Opava - Město“**

Technické služby Opava s.r.o., jako správci místních komunikací (dále jen „MK“), veřejného osvětlení, veřejné zeleně a městského mobiliáře, **souhlasí** s předloženým návrhem projektové dokumentace pro stavbu „Odstranění části objektu a stavební úpravy občanské vybavenosti Slezanka a oplocení na parc.č. 265/3, 260/7, 265/5, 270, 593 v k.ú. Opava – Město“, za podmínek:

- Nedojde k zásahu do MK U Jakařské brány, Čapkova, Rybí trh, Almužnická, Popská, prostor Horního náměstí.
- Budou-li při bouracích pracích používány MK v rozsahu nebo způsobem, jemuž neodpovídá stavební stav nebo dopravně technický stav těchto pozemních komunikací, musí být **ve smyslu § 38 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů** (dále jen „zákon“), objednatel dila a na jeho náklady zajištěny potřebné úpravy dotčených MK, popřípadě vybudování objížďky odpovídající předpokládanému provozu, a to v dohodě s vlastníkem MK.
- **Doporučujeme**, aby z důvodu možnosti dodatečného posouzení, bouracími pracemi způsobeného poškození dotčených MK, resp. jejich objízdných tras, byla ještě před zahájením bouracích prací provedena jejich pasportizace.
- Při znečištění, dotčených MK bouracími pracemi, které způsobí nebo by mohlo způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, budou tyto **ve smyslu § 28 zákona** provádějící firmou bez průtahů průběžně odstraňovány nebo alespoň provizorním způsobem neprodleně označovány, vzniklé závady na dotčených MK budou oznamovány vlastníkově a následně uváděny do původního stavu.
- Území, na kterém se odstraňovaná stavba nachází, bude řádně označeno dle **TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích**, budou zajištěna veškerá bezpečnostní opatření.
- Po ukončení bouracích prací budou nově vzniklé plochy plynule navázány na stávající zpevněné, resp. zelené plochy a terén tak, aby byly eliminovány nově vzniklé výškové rozdíly v příčných a podélných spádech.
- Budou respektovány a v případě narušení také obnoveny - opraveny stávající uliční vpusti na řešeném území a v jeho blízkosti vč. jejich přípojek až po napojení do kanalizačního řadu, po celou dobu bouracích prací budou plně funkční a budou chráněny proti zanesení a poškození.
- Bude respektováno a po ukončení bouracích prací také obnoveno stávající svislé dopravní značení vč. příslušenství.
- Případné vyznačení vytýčení stávajících IS na chodnících bude provedeno sprejem určeným výhradně k předznačování komunikací.
- Nutno doložit vyjádření Magistrátu města Opavy (odbory majetku města, přípravy a realizace investic, hlavního architekta, životního prostředí a odboru dopravy), Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. a Policie ČR-DI.
- Mechanismy stavby nesmí být odstavovány, ani materiál nesmí být skladován na stavbou dotčené MK.
- Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení bezpečného provozu na dotčených komunikacích.
- Po dobu provádění veškerých prací odpovídá zhotovitel uživatelům MK za škody vzniklé v souvislosti se závadami ve sjízdnosti (schůdnosti) na MK vyvolanými prováděnými pracemi.
- Veškeré plochy dotčené akcí budou ihned po ukončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány správci komunikací.

**Vyjádření správce veřejného osvětlení (dále jen „VO“)****Dojde ke střetu s kabelem ve správě Technických služeb Opava s.r.o.**

- **Před zahájením výkopových prací je nutno u správce objednat vytyčení kabelové trasy** (v příloze je doložena situace s výskytem veřejného osvětlení v naší správě)
- **K odpojení stávajícího „VO“ budeme jako jeho správci přizváni** (Jaromír Baroň, vedoucí správy „VO“ email: [jaromir.baron@tsopava.cz](mailto:jaromir.baron@tsopava.cz), tel. č. 553 759 118)
- **Demontovaný materiál bude předán do Technických služeb Opava a.s..**
- **Stávající „VO“ v blízkosti bude zachováno a v průběhu demolice zabezpečeno tak, aby nebylo poškozeno.**

**Vyjádření správce městského majetku/mobiliáře**

Městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše, dětská pískoviště, atd.) bude respektován a v případě narušení také obnoven a uveden do původního stavu na náklady investora stavby. Dojde-li k zásahu do městského mobiliáře, nutno informovat správce městského mobiliáře (tel. č. 553 759 116; 606 710 443, Ing. Vladan Hamr).

**Vyjádření správce zeleně**

- Pokud dojde k výkopu v travnatých plochách ve vlastnictví Statutárního města Opavy budou uvedeny do původního stavu – terén urovnán, kameny vysbírány, povrch oset travním semenem.
- Výkopy zasypávat postupným hutněním.
- Dojde-li ke styku výkopů se vzrostlou zelení, bude dodržena norma ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Výkopy budou prováděny ve vzdálenosti min. 0,5m od keřů a 1,5m od stromů. V blízkosti vzrostlých dřevin budou výkopy prováděny ručně.
- Kořeny větší než 3cm budou ponechány.
- V případě poranění budou ošetřeny stromovým balzámem, eventuálně seříznuty rovným řezem a ošetřeny. Doporučujeme ošetřit odbornou zahradnickou firmou
- Při nutnosti odstranění dřevin a výsadeb rostlin je nutné požádat o vyjádření odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy.

Veškeré projektované i výstavbou vyvolané stavební úpravy budou provedeny na náklady investora shora uvedené akce. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.



Ing. Martin Girášek, MCI  
provozně-technický náměstek


# Dojde ke střetu

se zařízením VO nebo SSZ.

Nutno Vytýčit.

1:473

Statutární město OPAVA  
Horní náměstí 69  
746 01 Opava

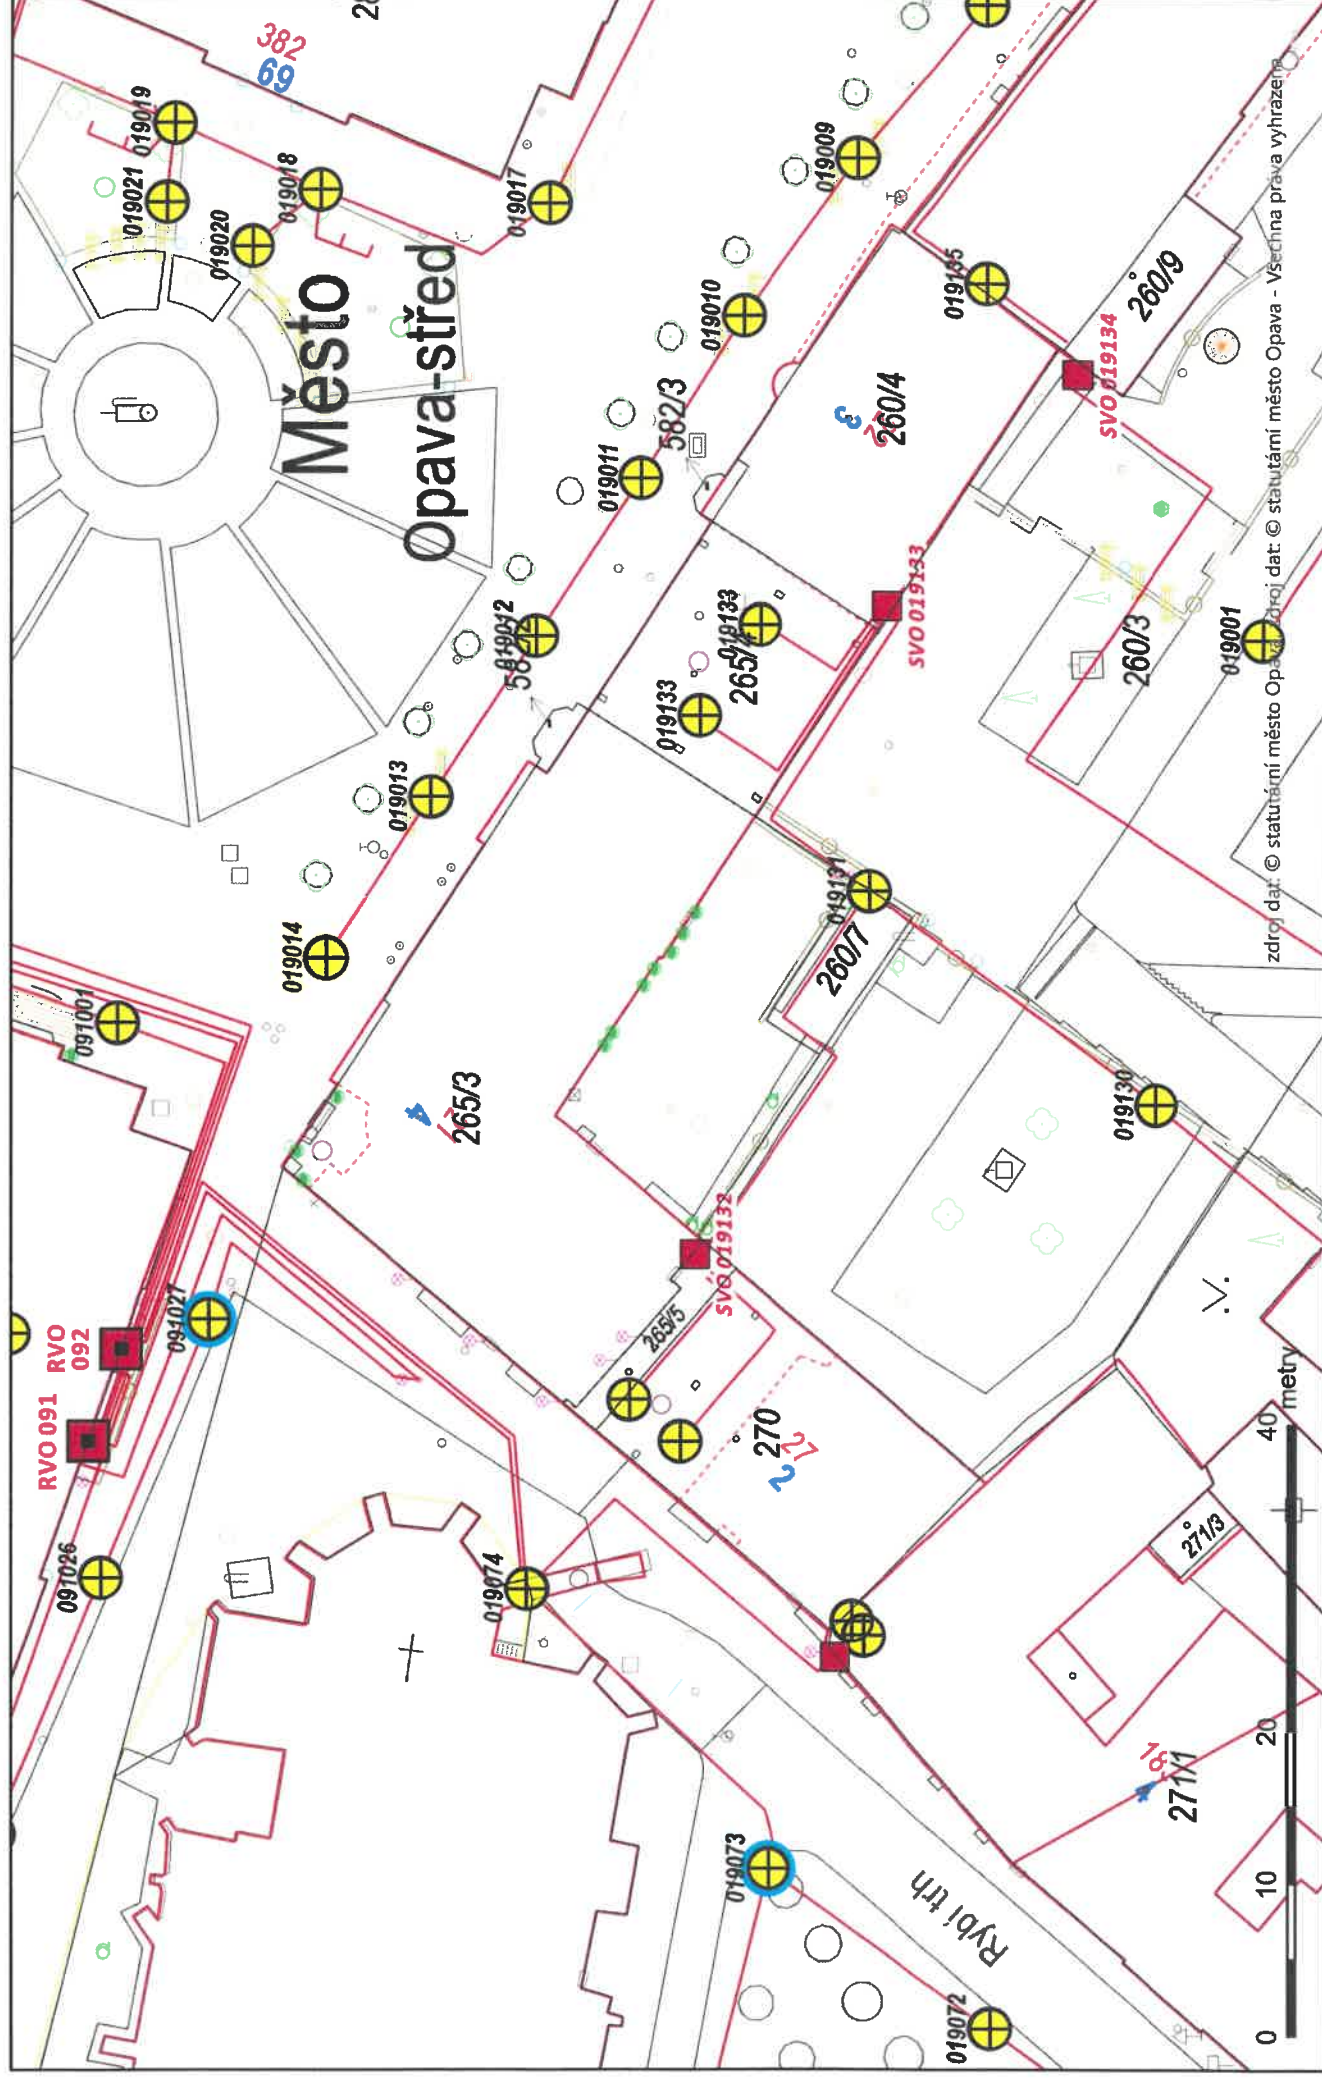

zdroj dat: © statutární město Opava - Všechna práva vyhrazena

